

Dieses ist eine aktualisierte Fassung der Datei
Qualitätskontrolle zum Trinkwasserringversuch 2-2011. Durch
einen EDV bedingten Fehler waren Daten aus dem RV 1-2011
mit in die Darstellung gelangt. Dieses wurde nun behoben.

RV 2 - 2011 NLGA Standort Aurich 15.07.2011

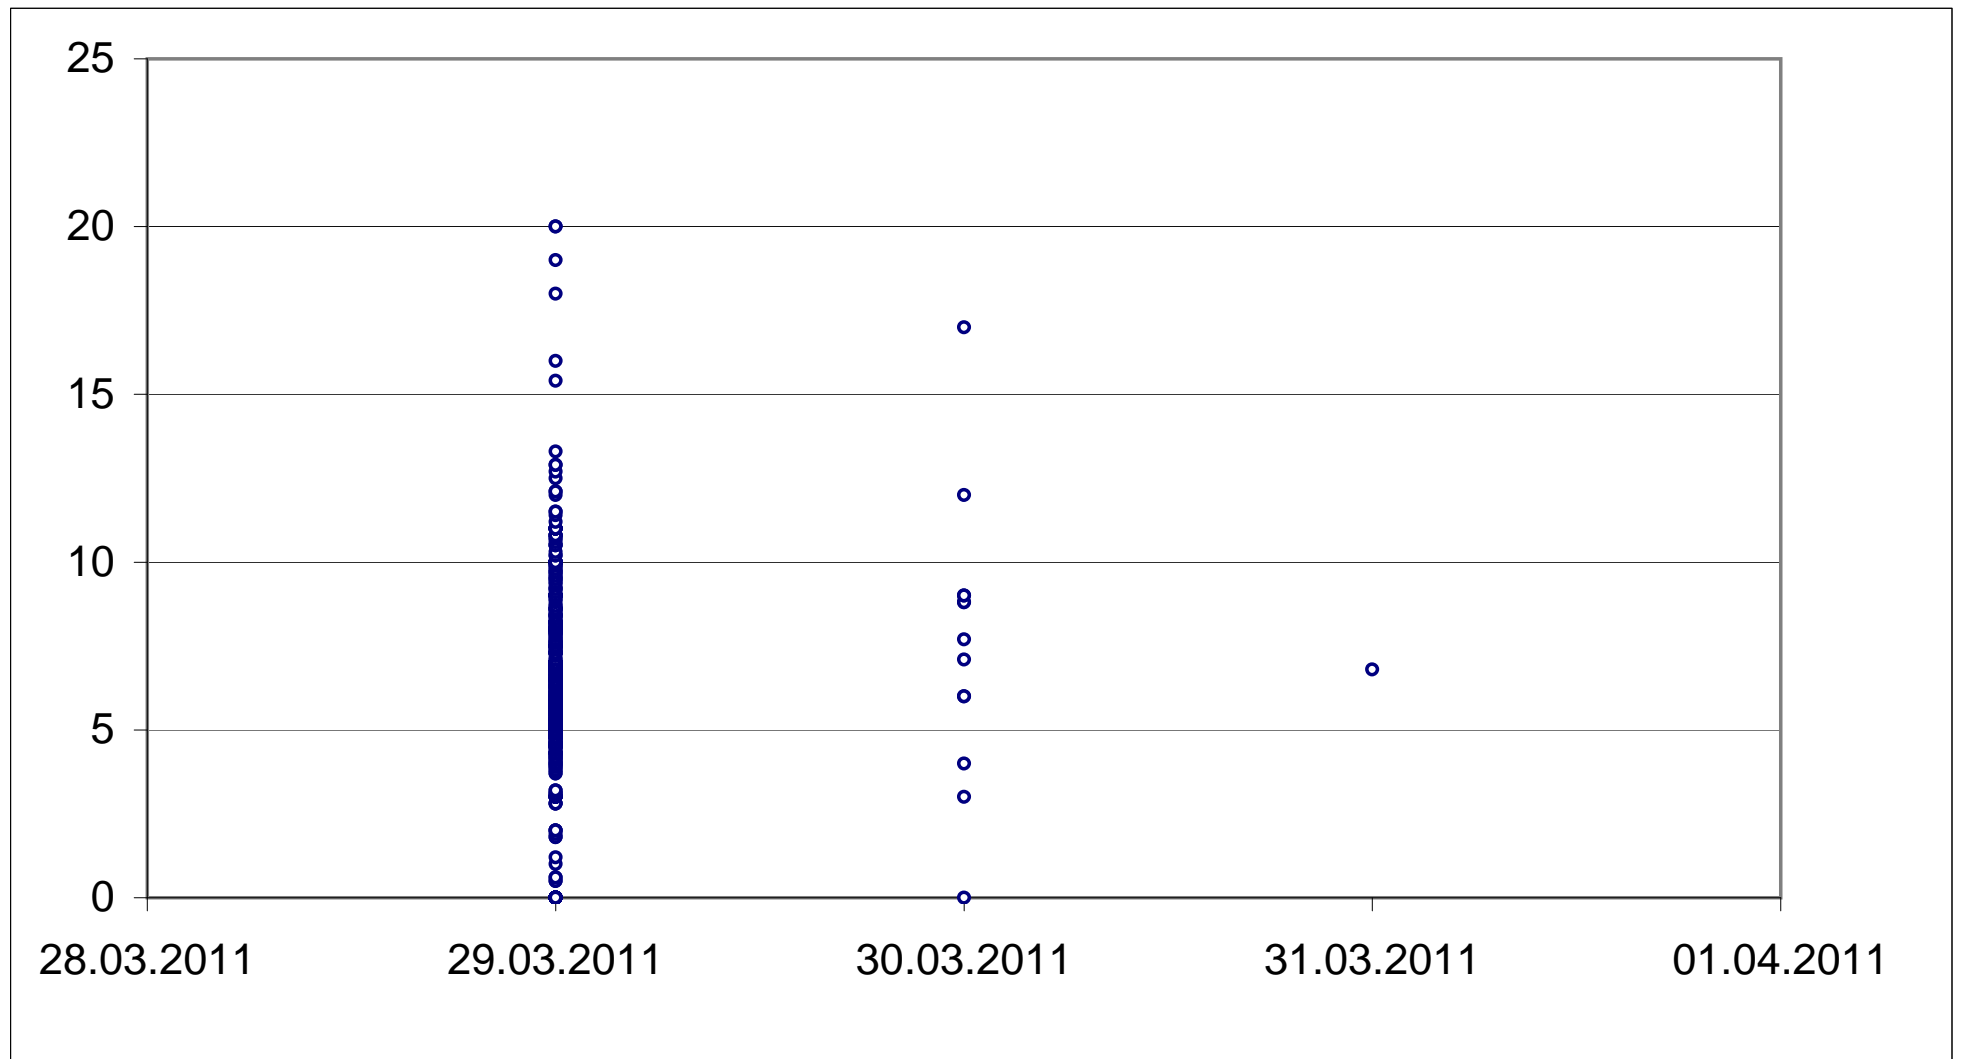


Abb. 1 Temperatur der Proben in Abhängigkeit von der Ankunftszeit

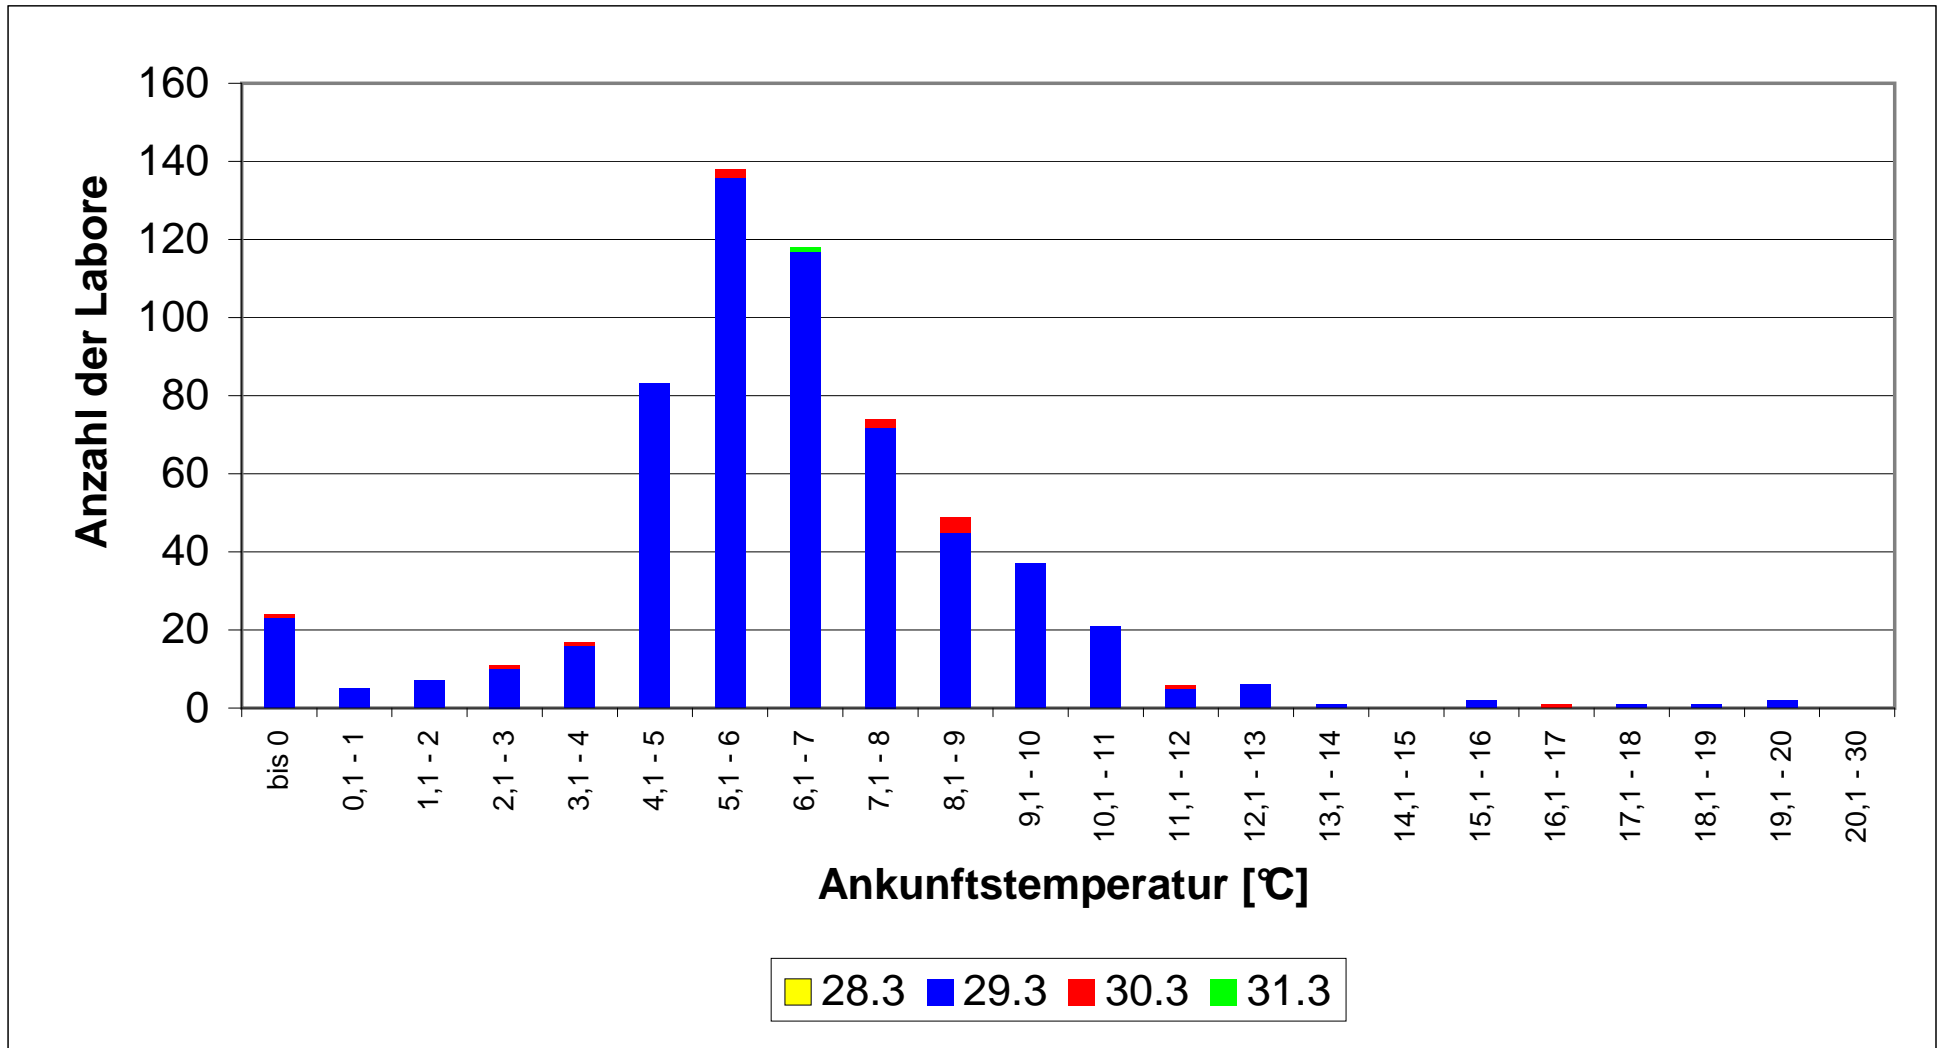


Abb. 2 Temperatur der Proben in Abhängigkeit von der Ankunftszeit (andere Darstellung)

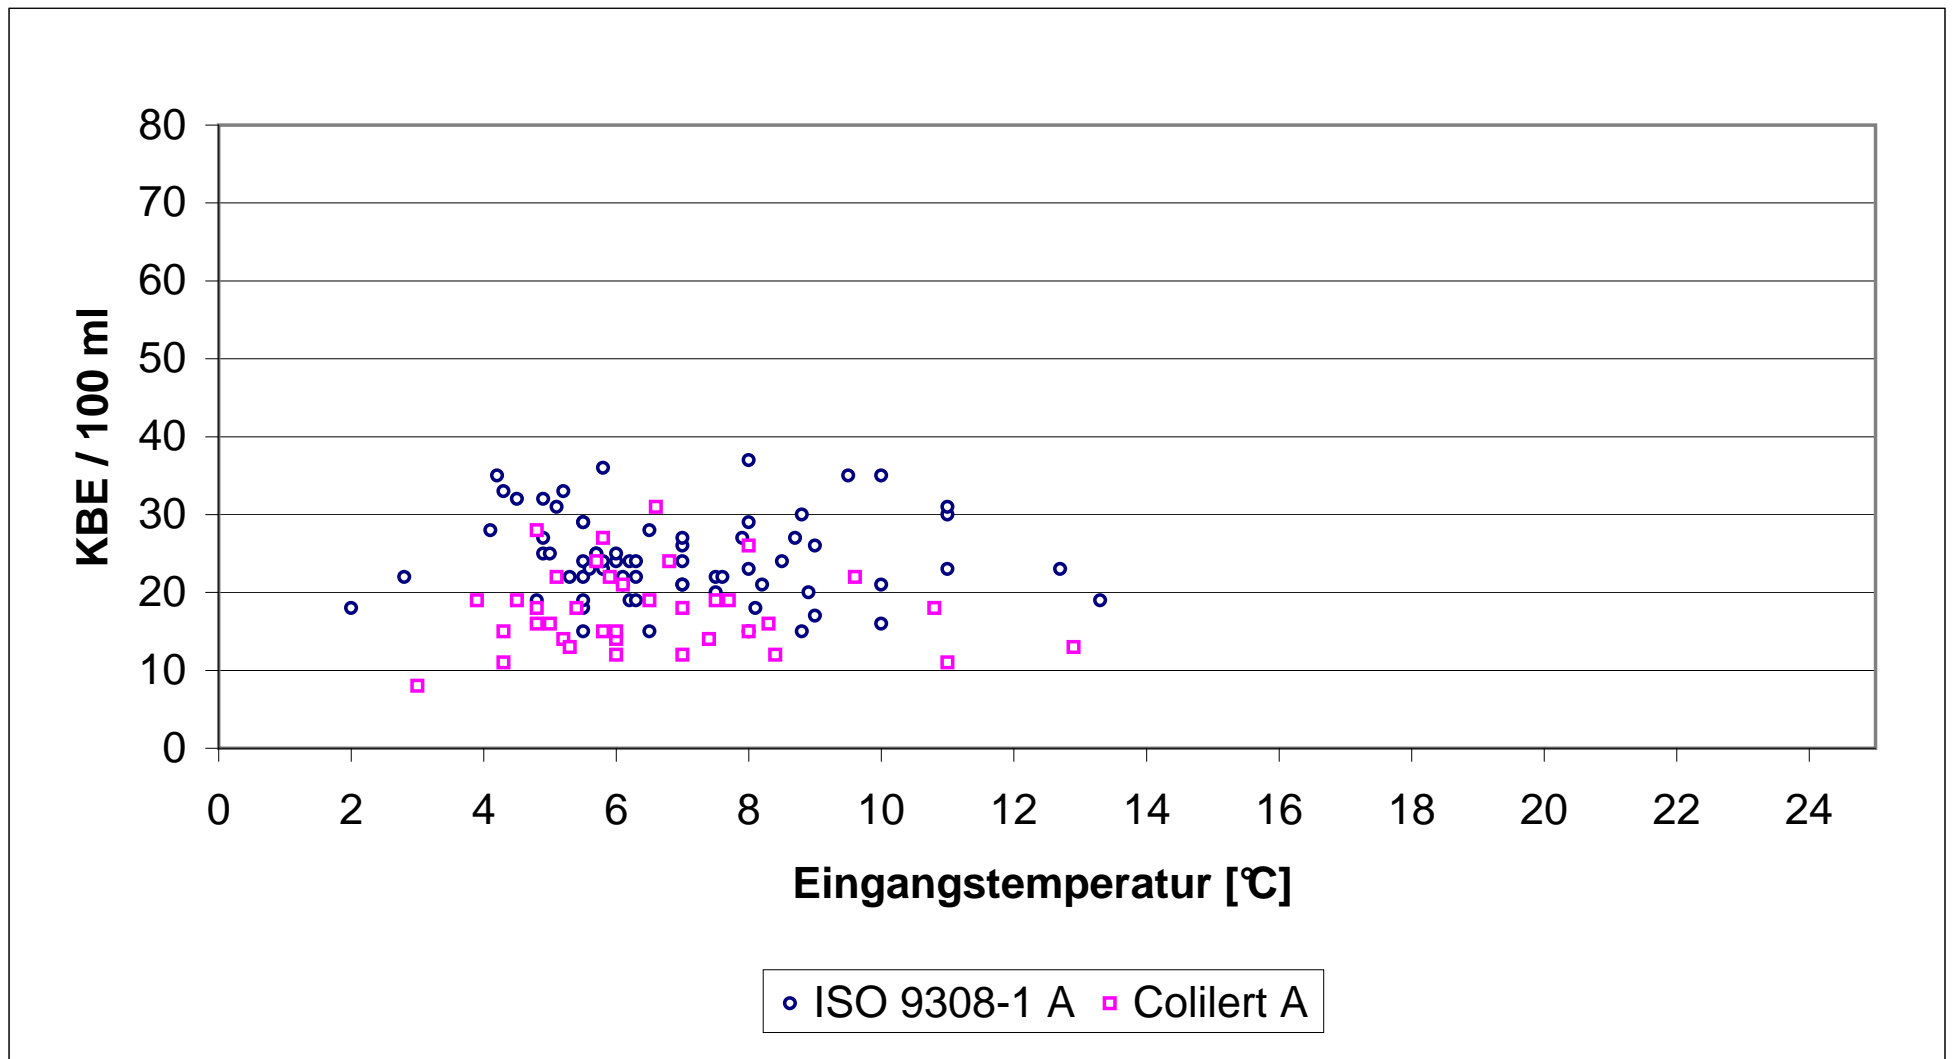


Abb. 3 KBE (coliforme Bakterien Gruppe A) in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur

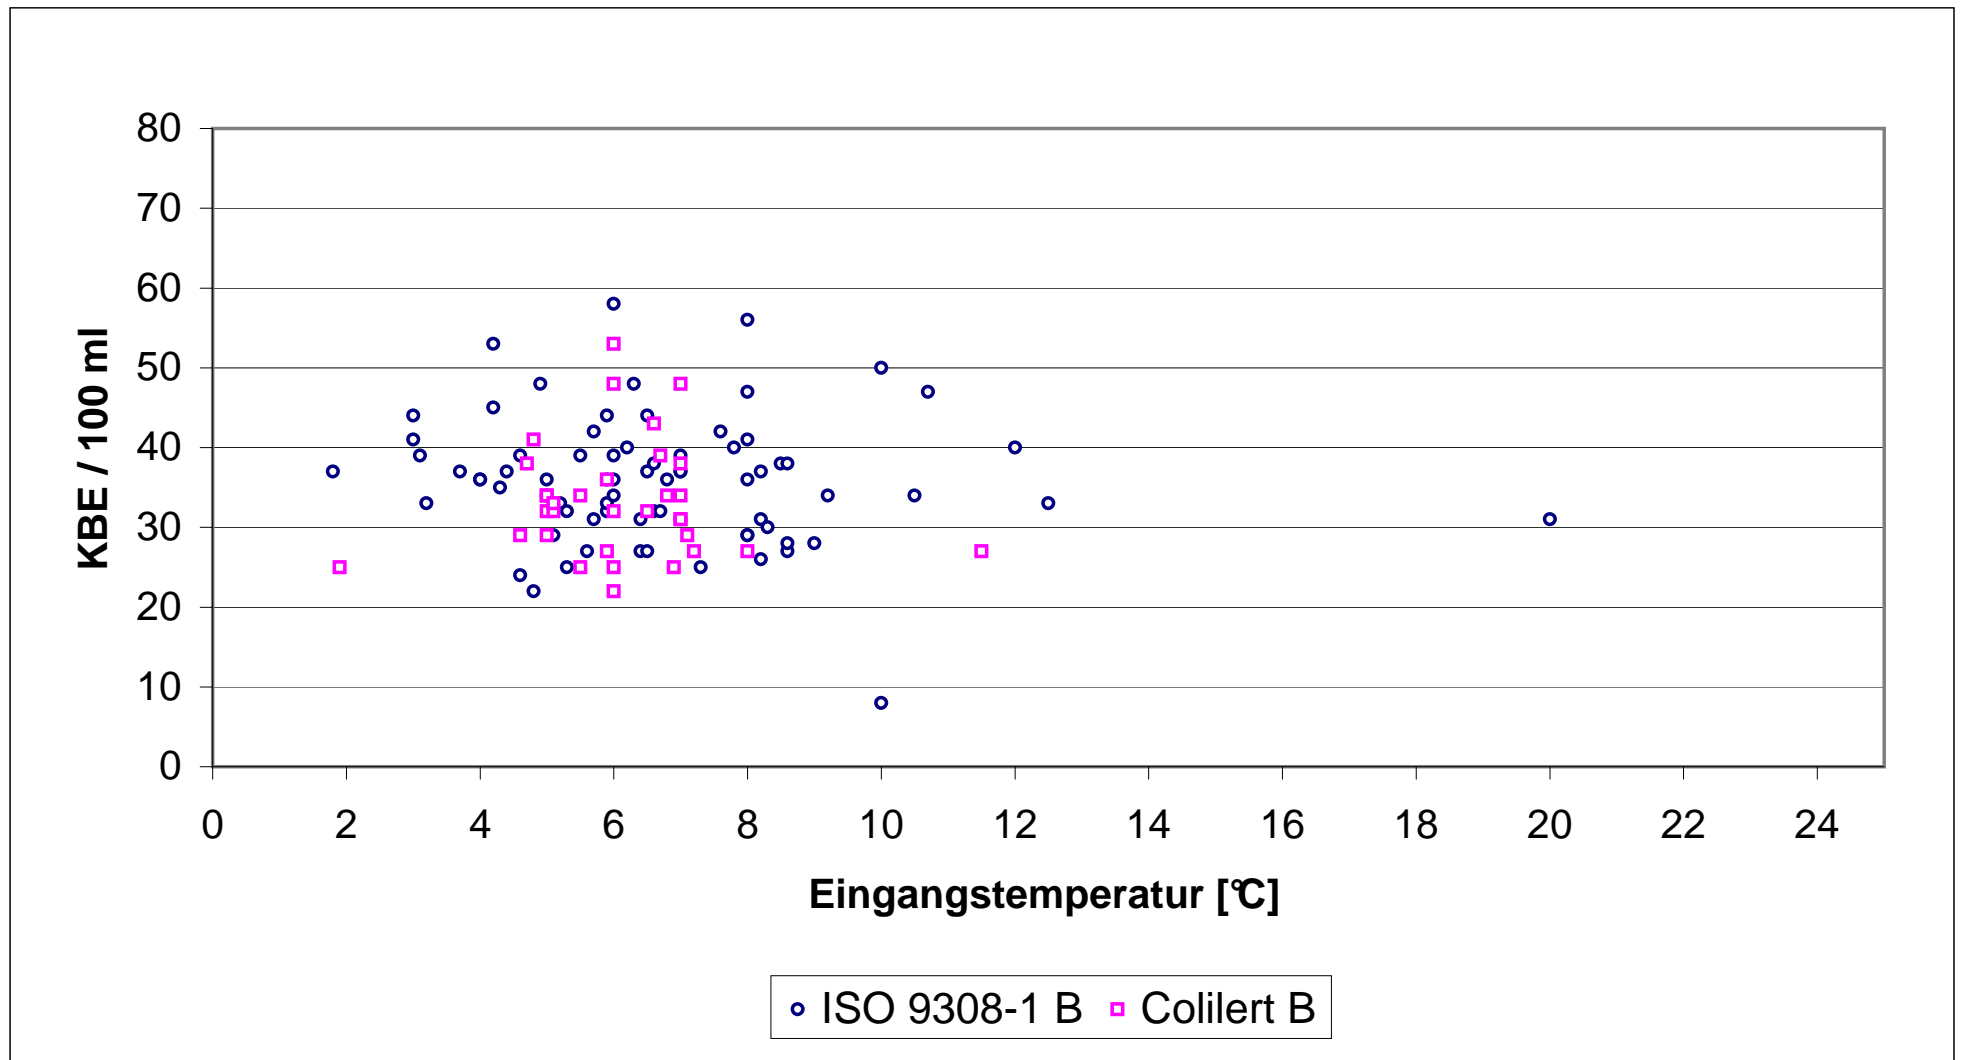


Abb. 4 KBE (coliforme Bakterien Gruppe B) in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur

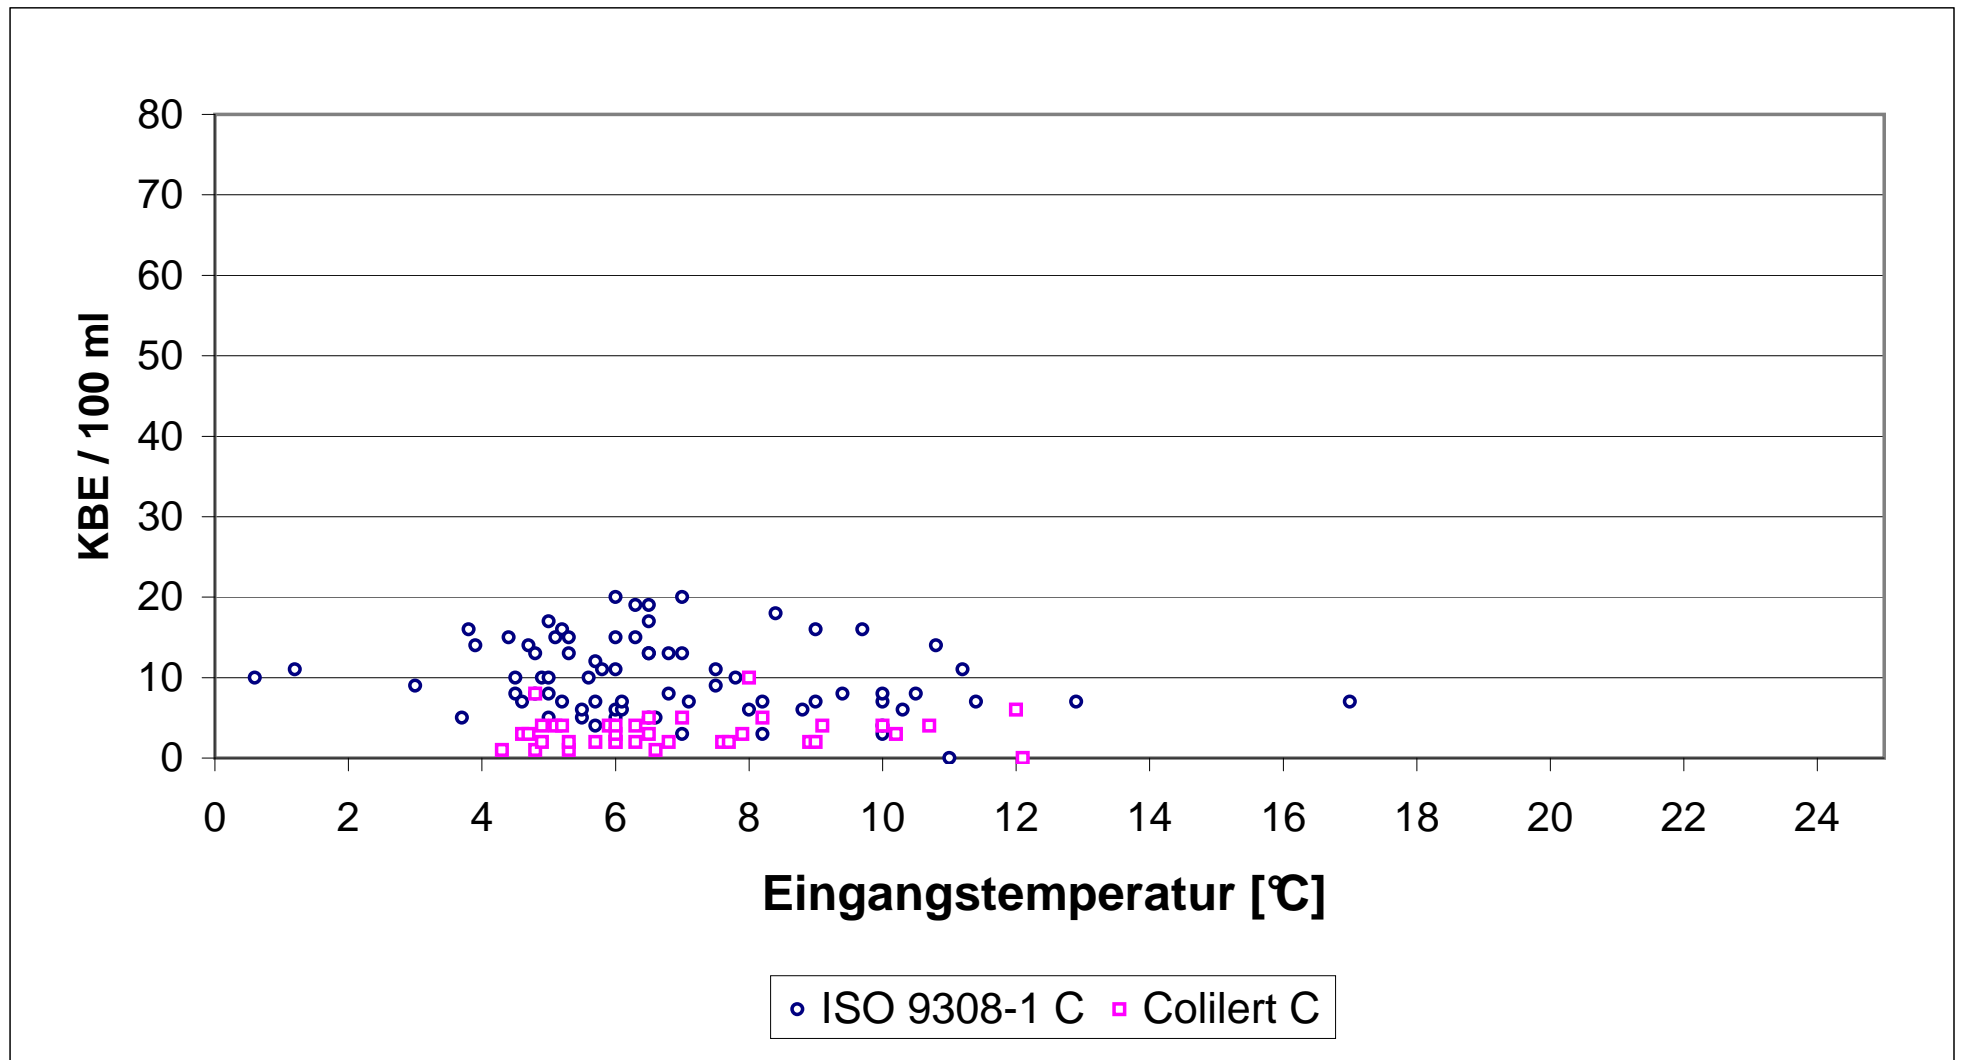


Abb. 5 KBE (coliforme Bakterien Gruppe C) in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur

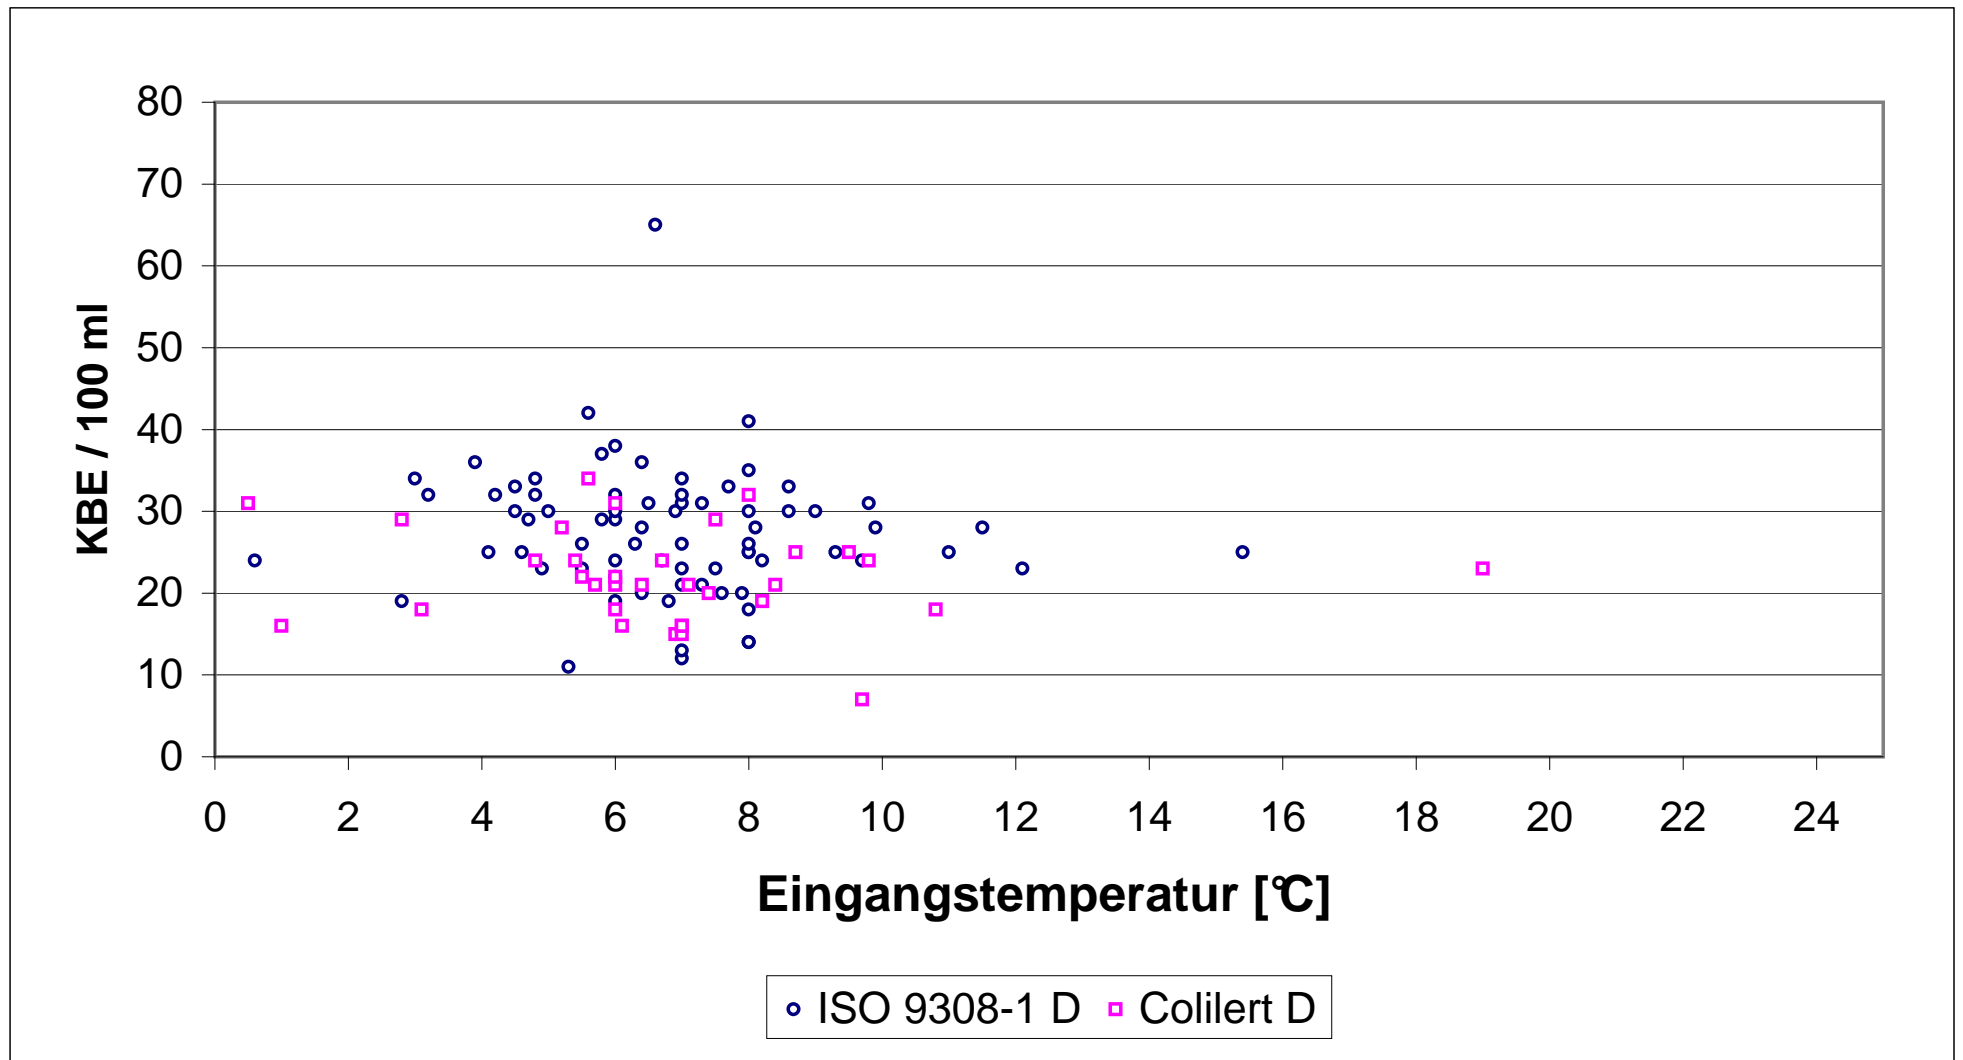


Abb. 6 KBE (coliforme Bakterien Gruppe D) in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur

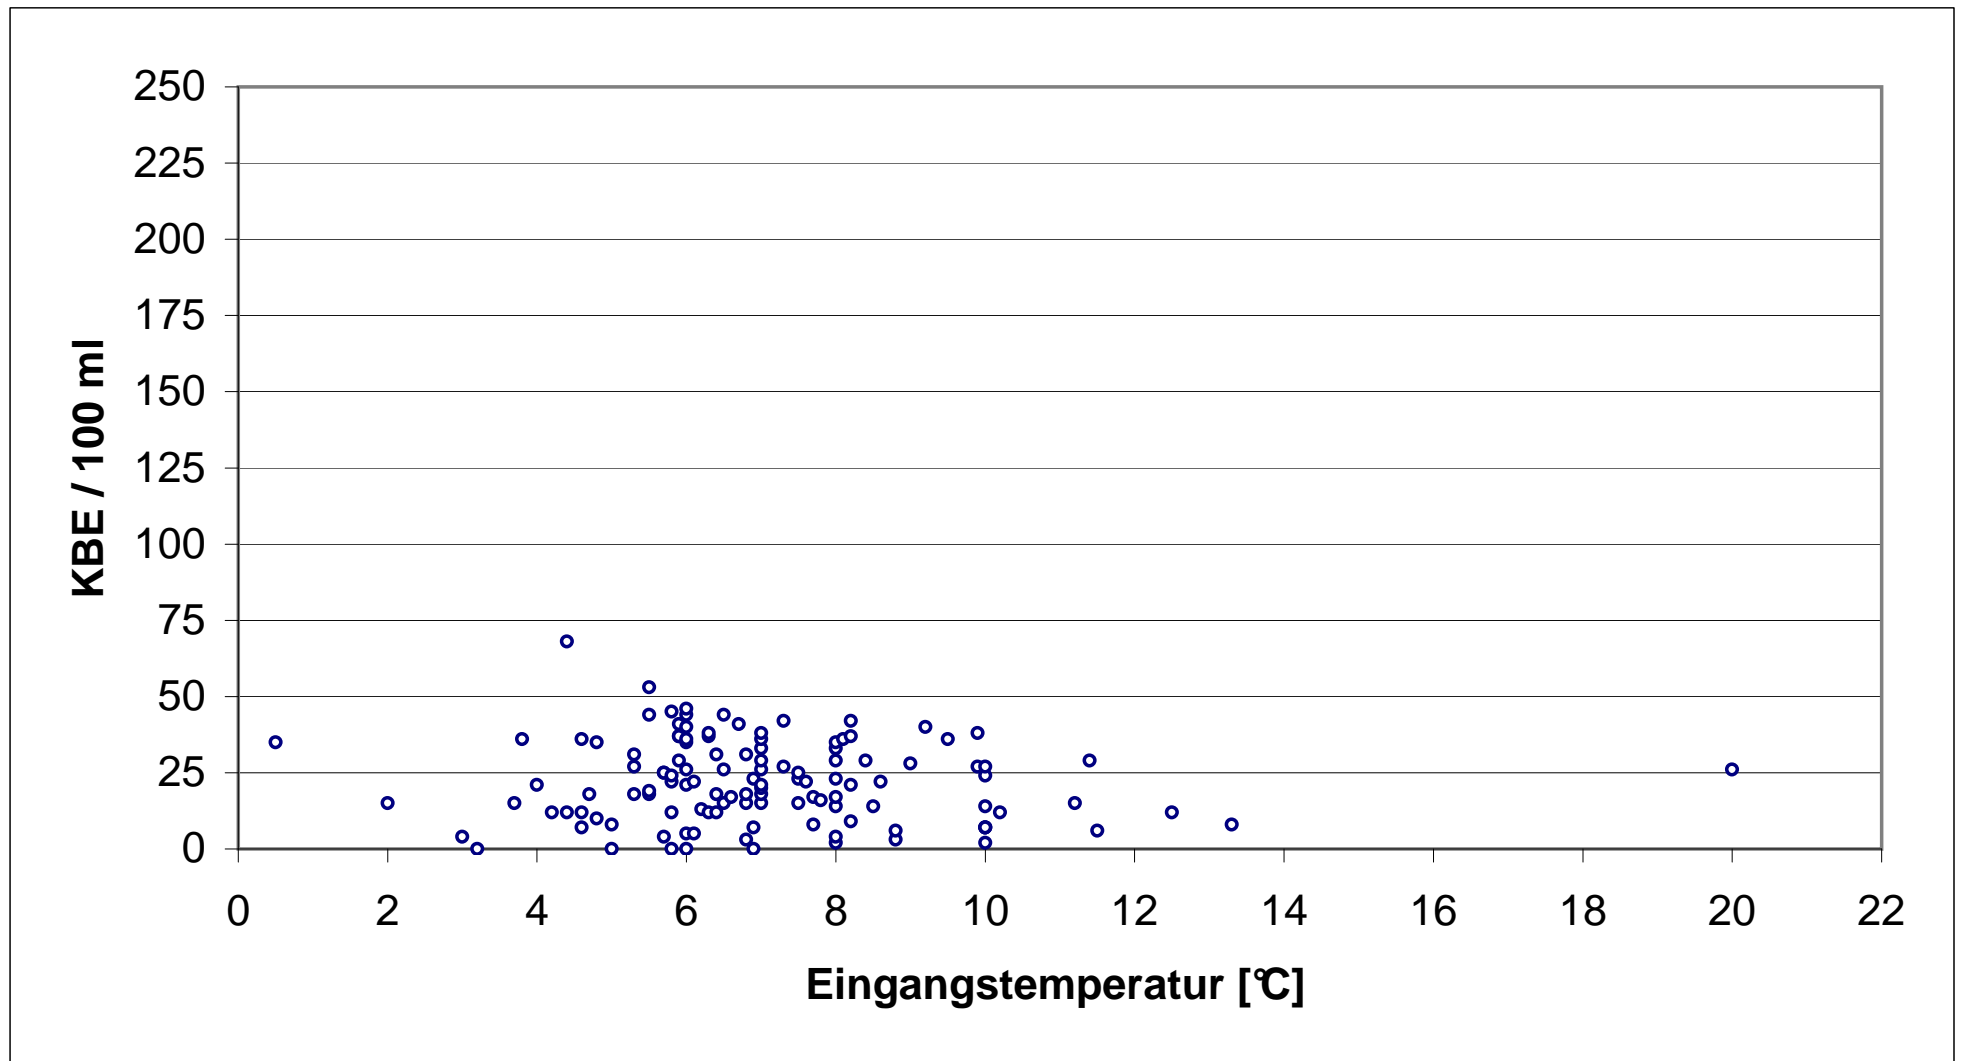


Abb. 7 KBE (Enterokokken Gruppe A) in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur

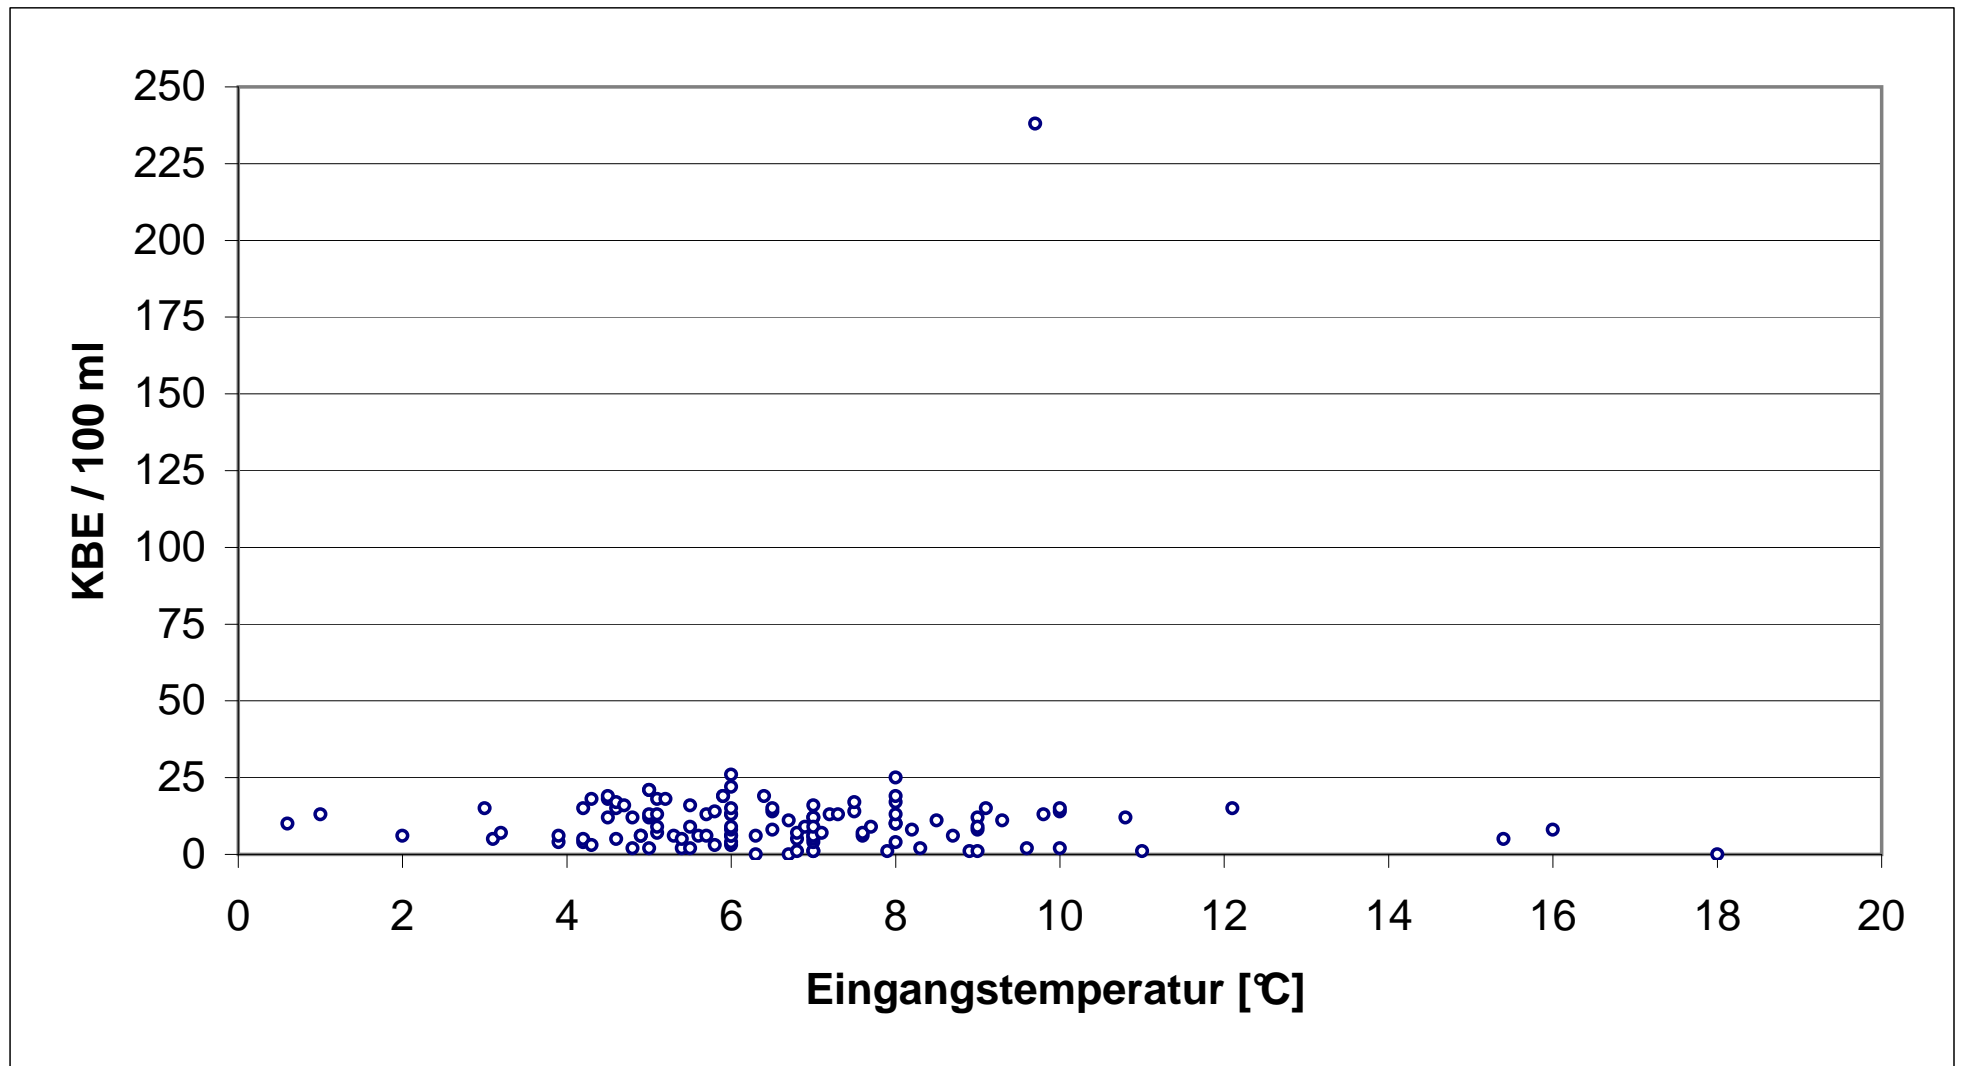


Abb. 8 KBE (Enterokokken Gruppe B) in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur

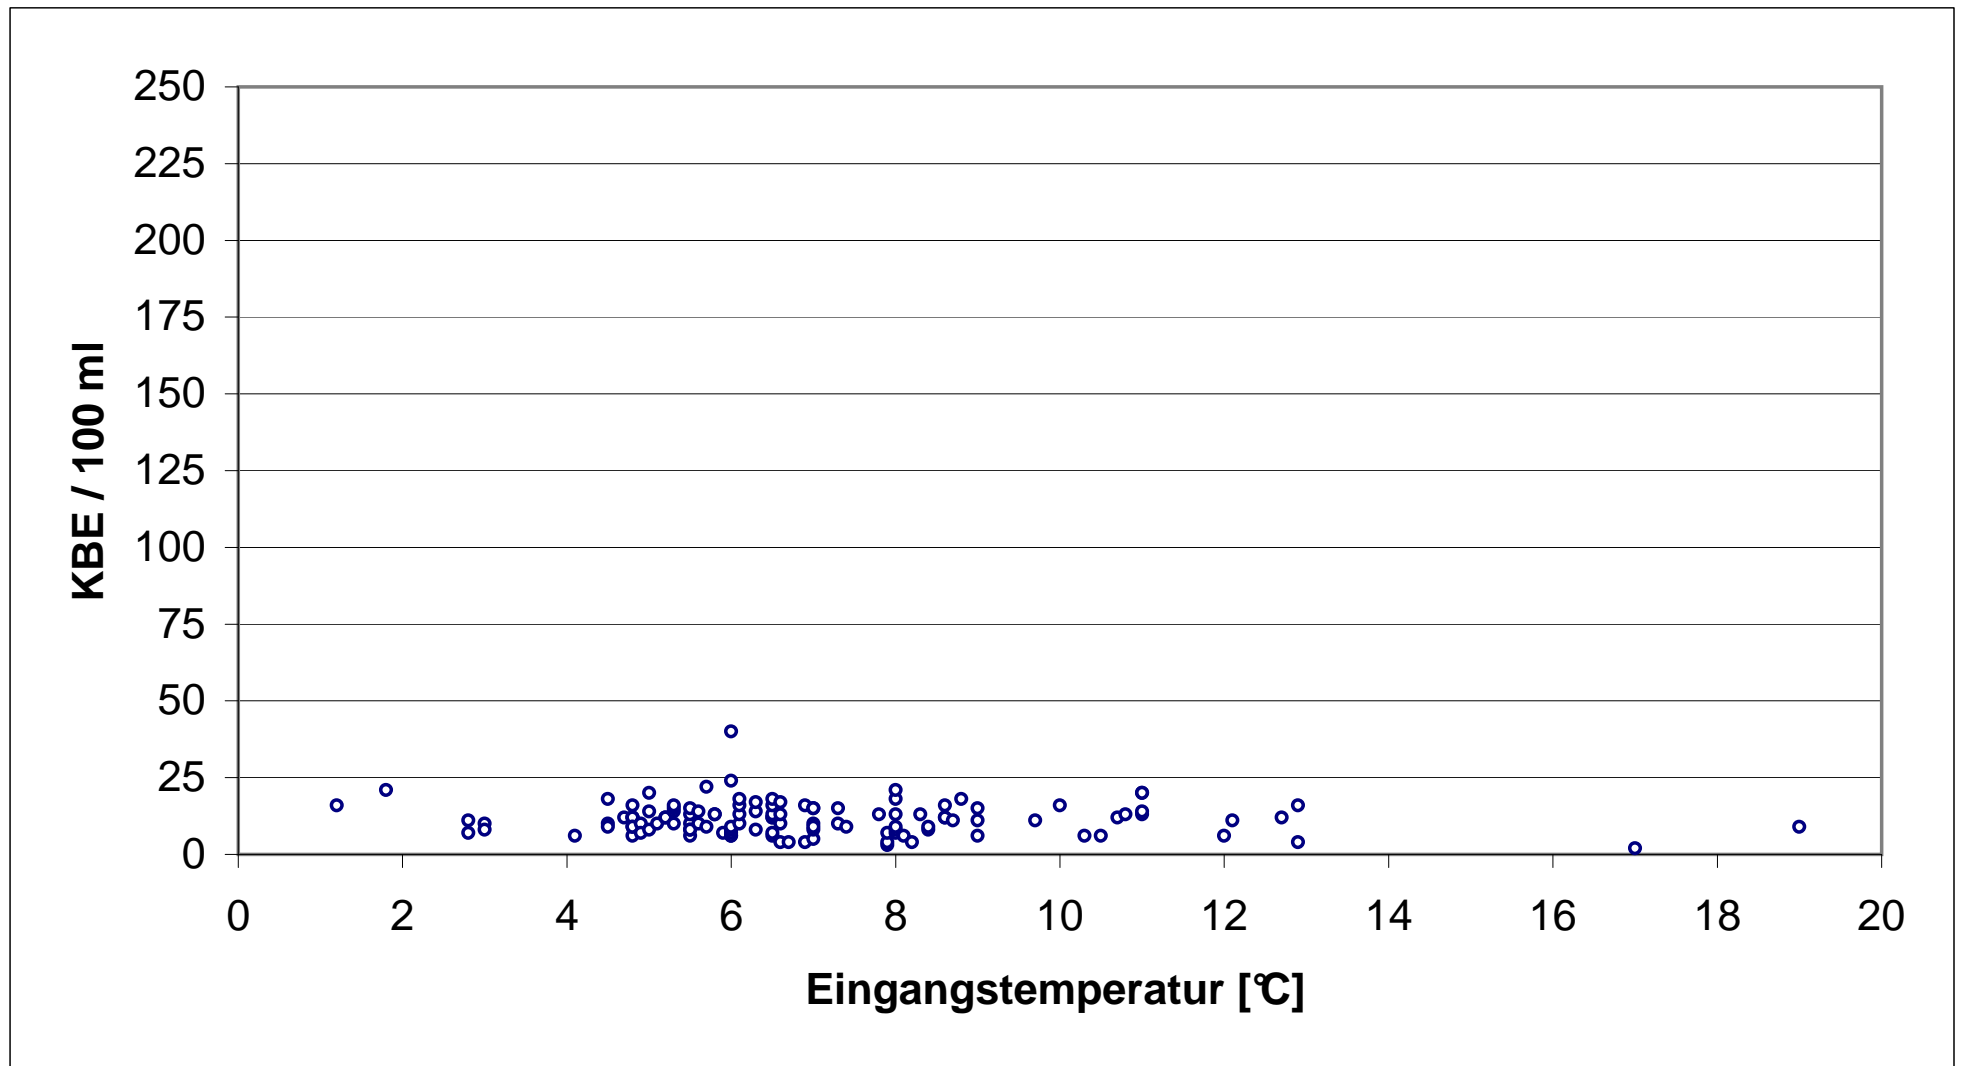


Abb. 9 KBE (Enterokokken Gruppe C) in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur

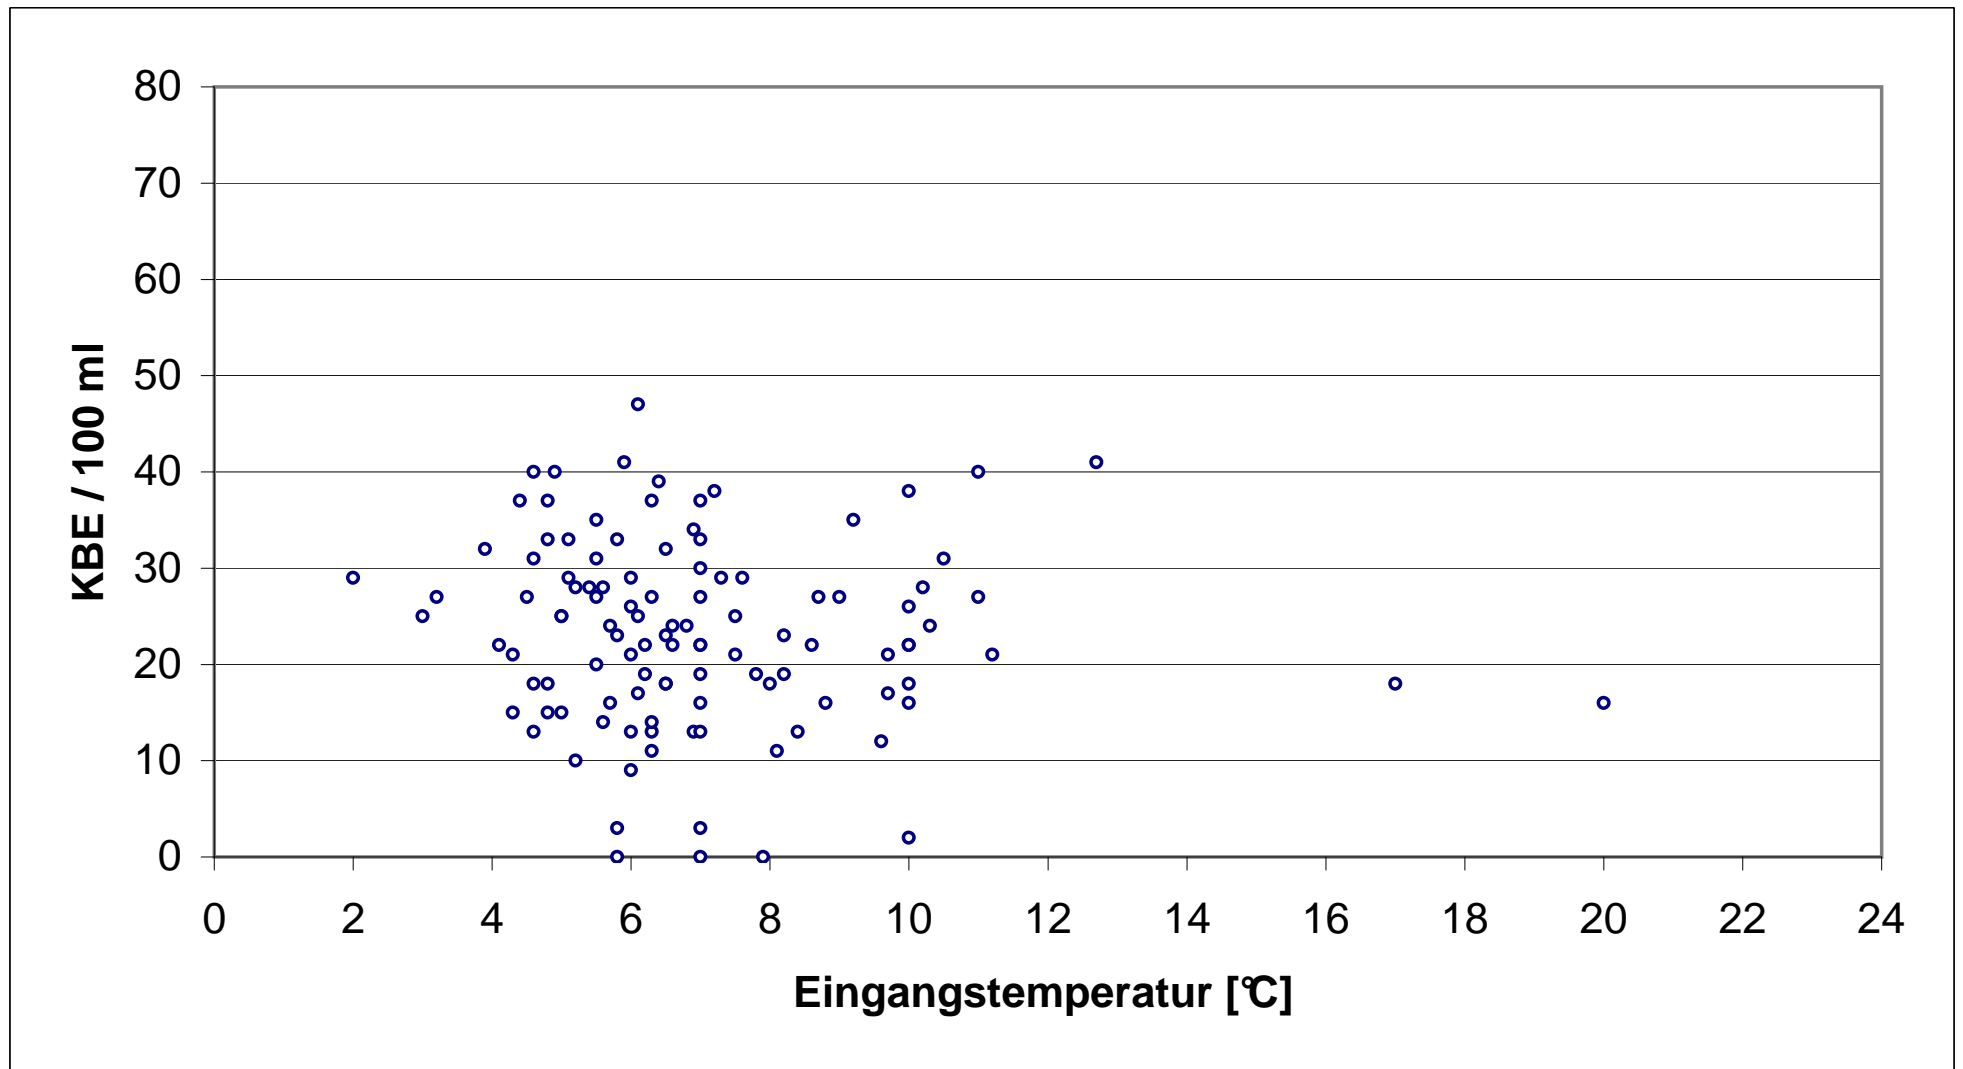


Abb. 10 KBE (*C. perfringens* Gruppe A) in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur

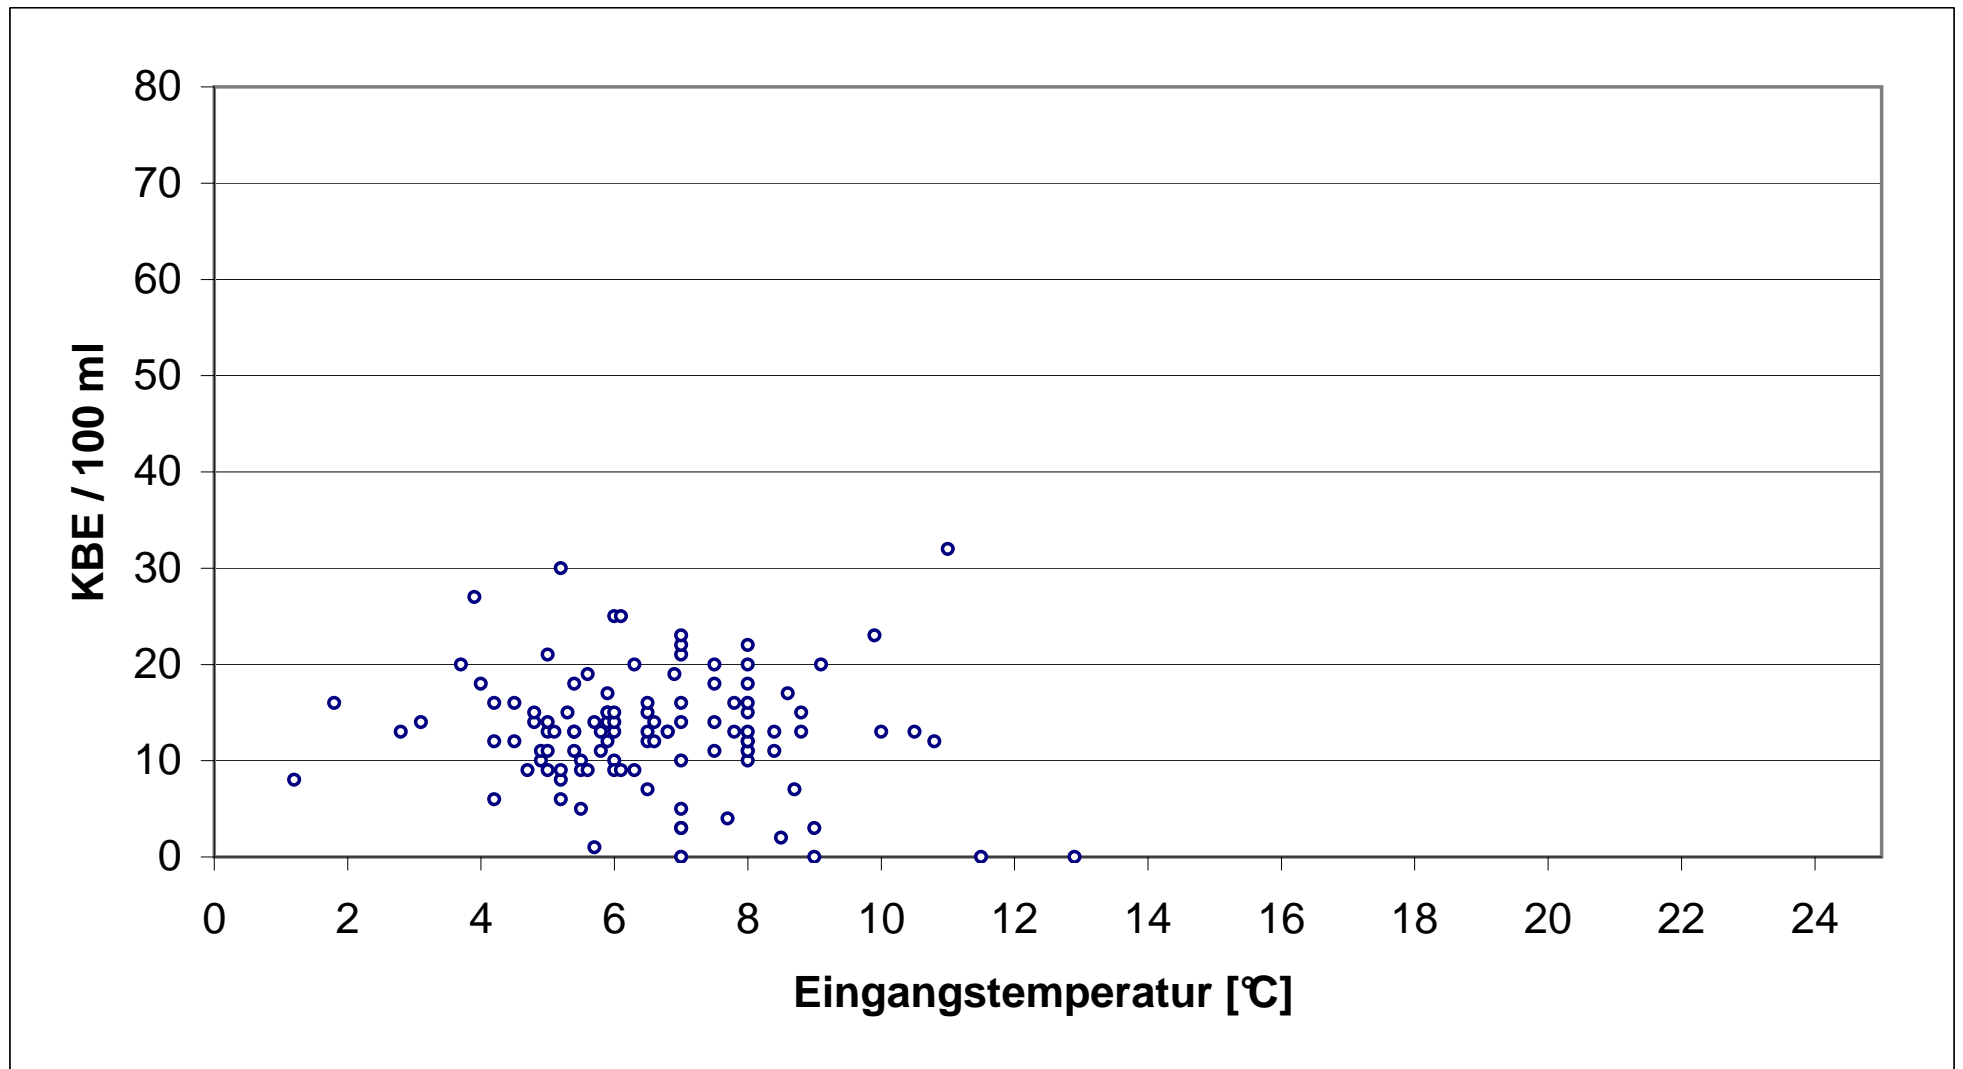


Abb. 11 KBE (C. perfringens Gruppe B) in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur

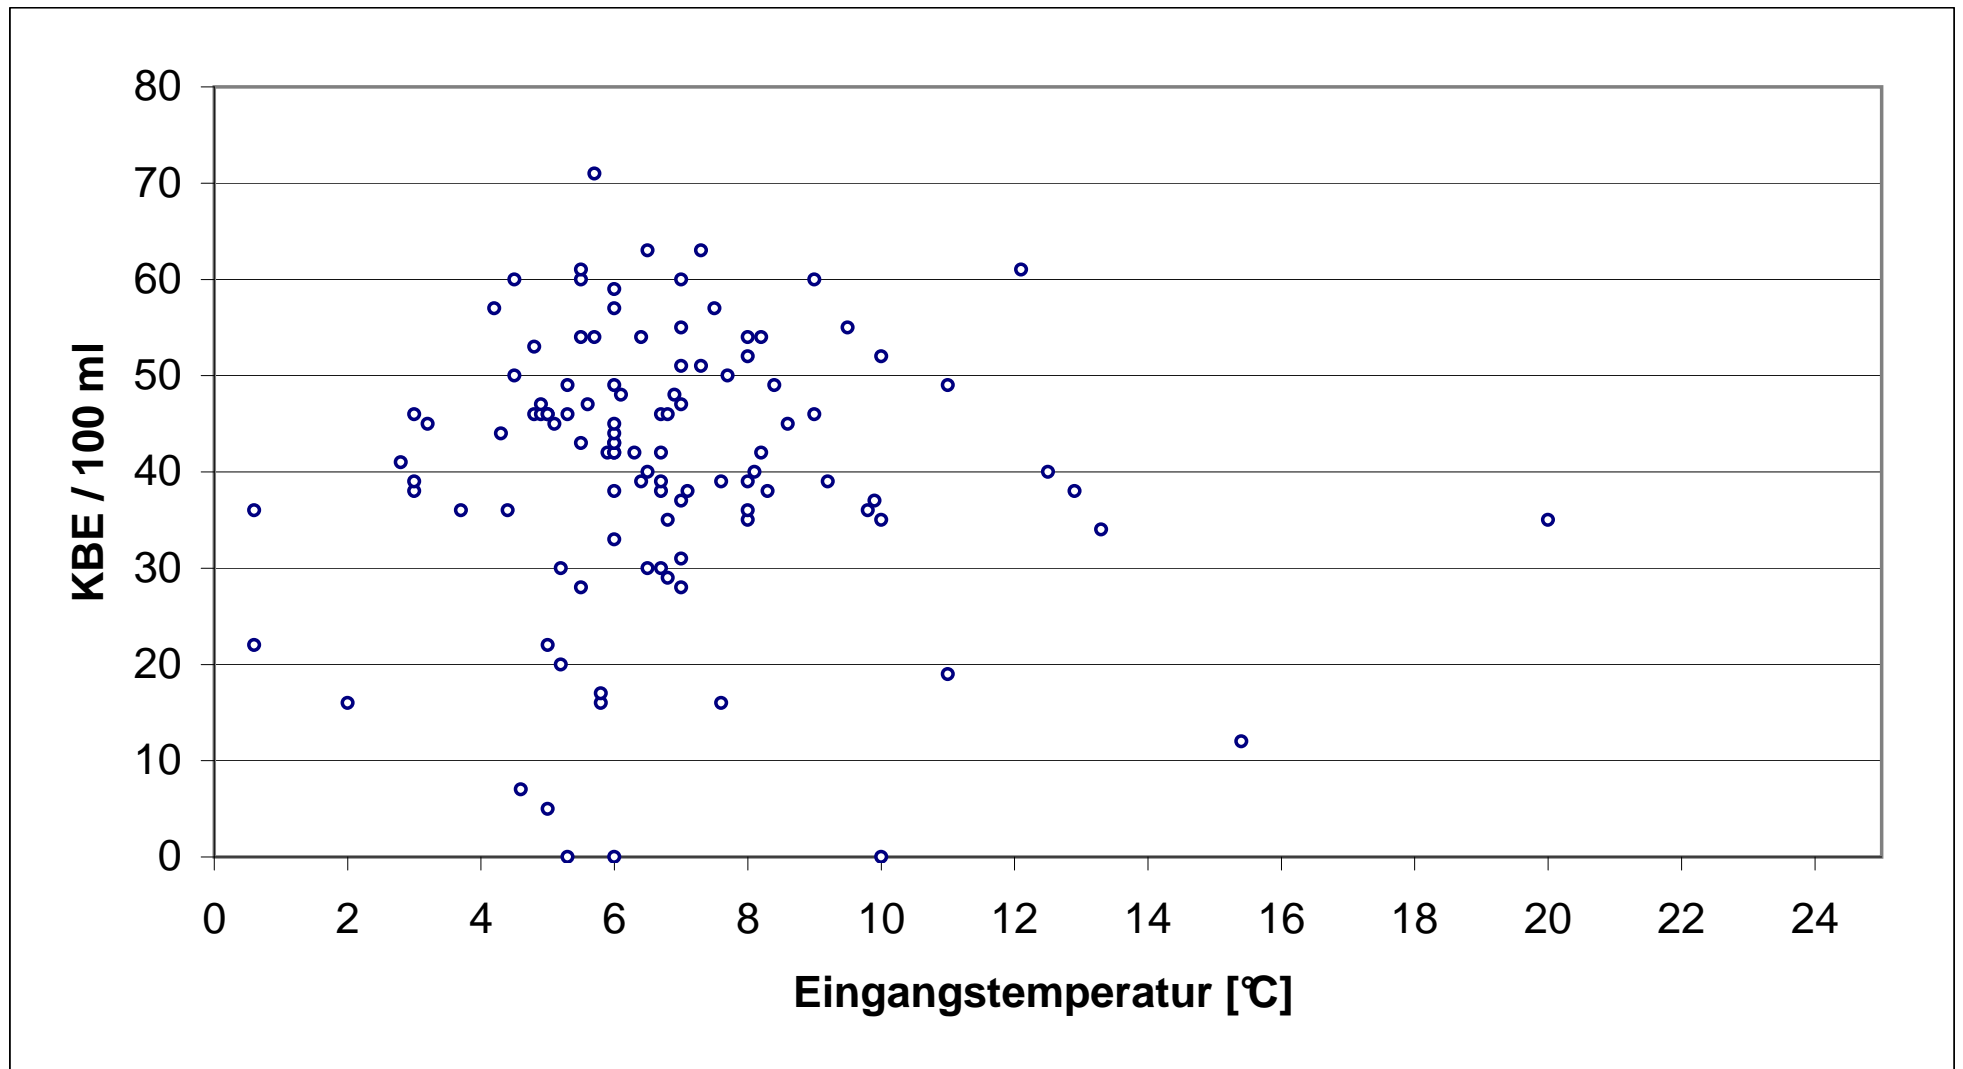


Abb. 12 KBE (C. perfringens Gruppe C) in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur

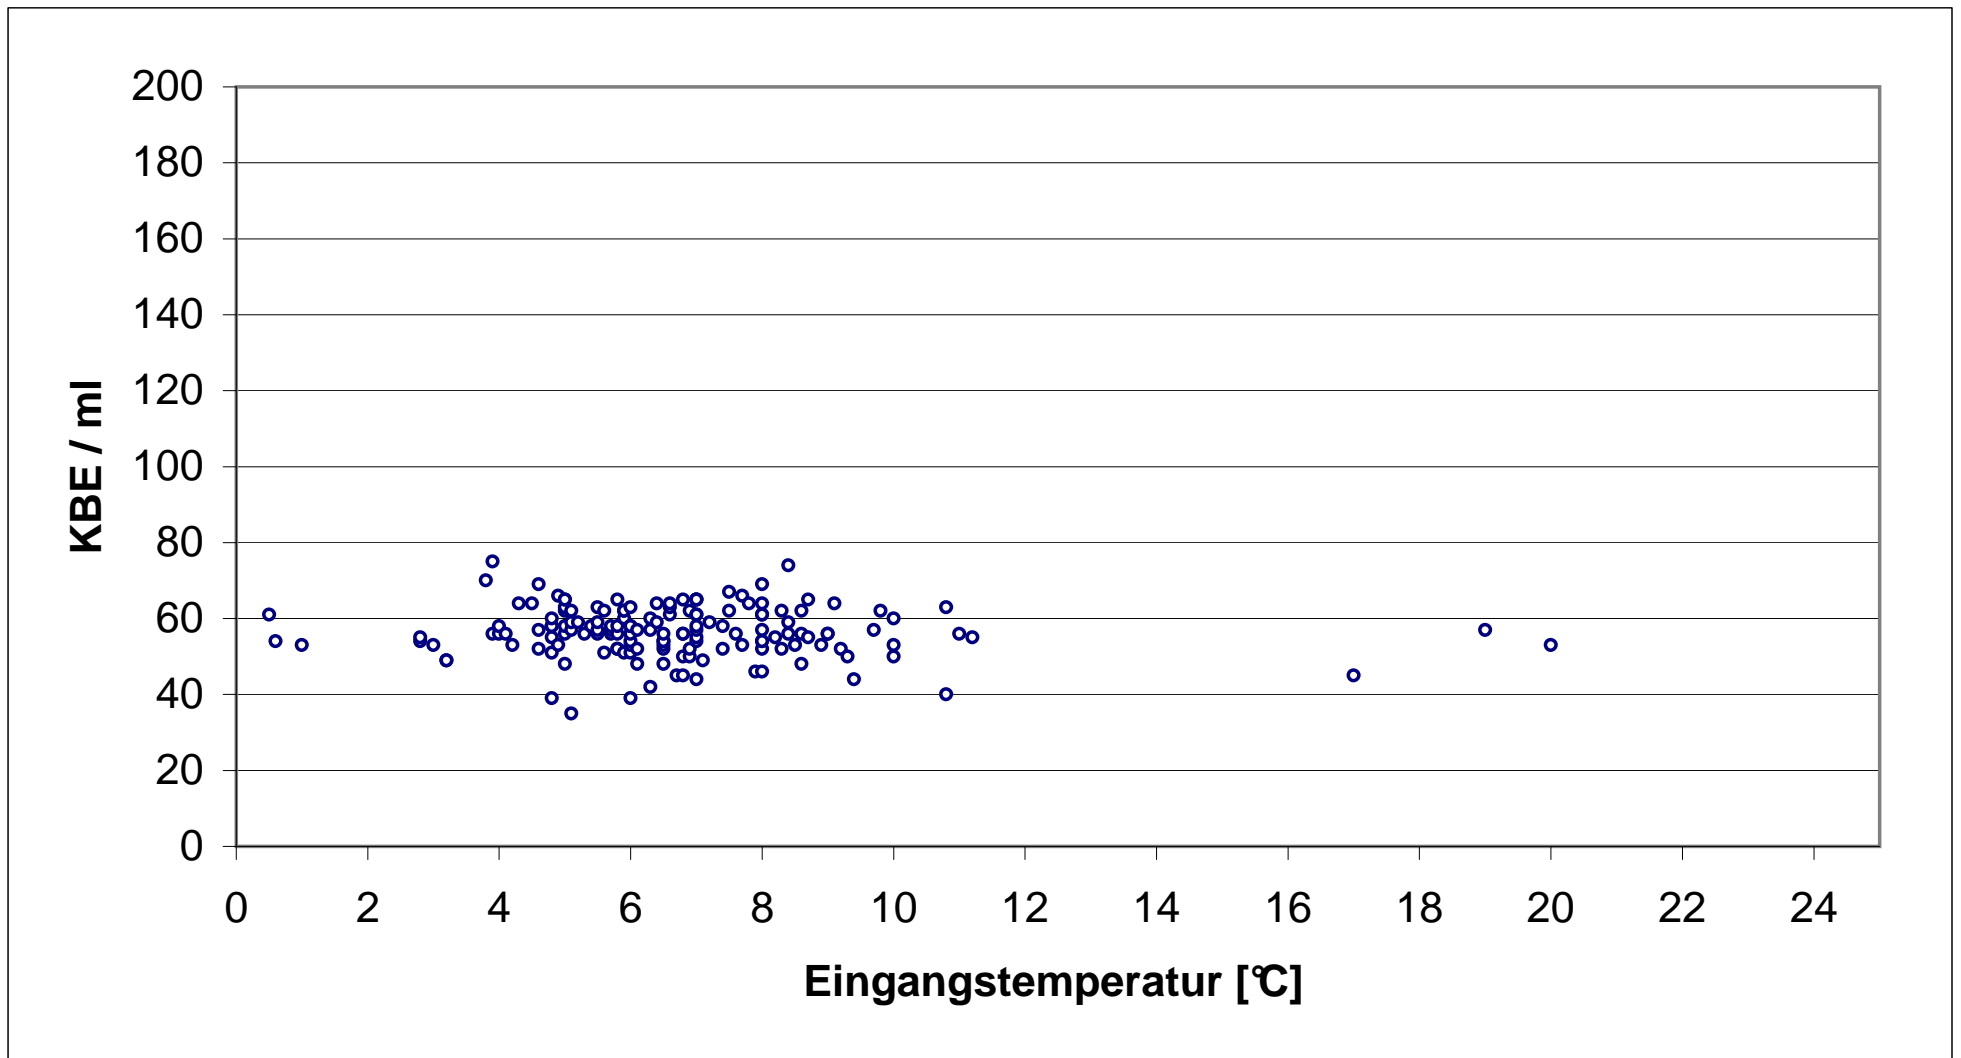


Abb. 13 Koloniezahlen bei 20°C (AF Gruppe A) in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur

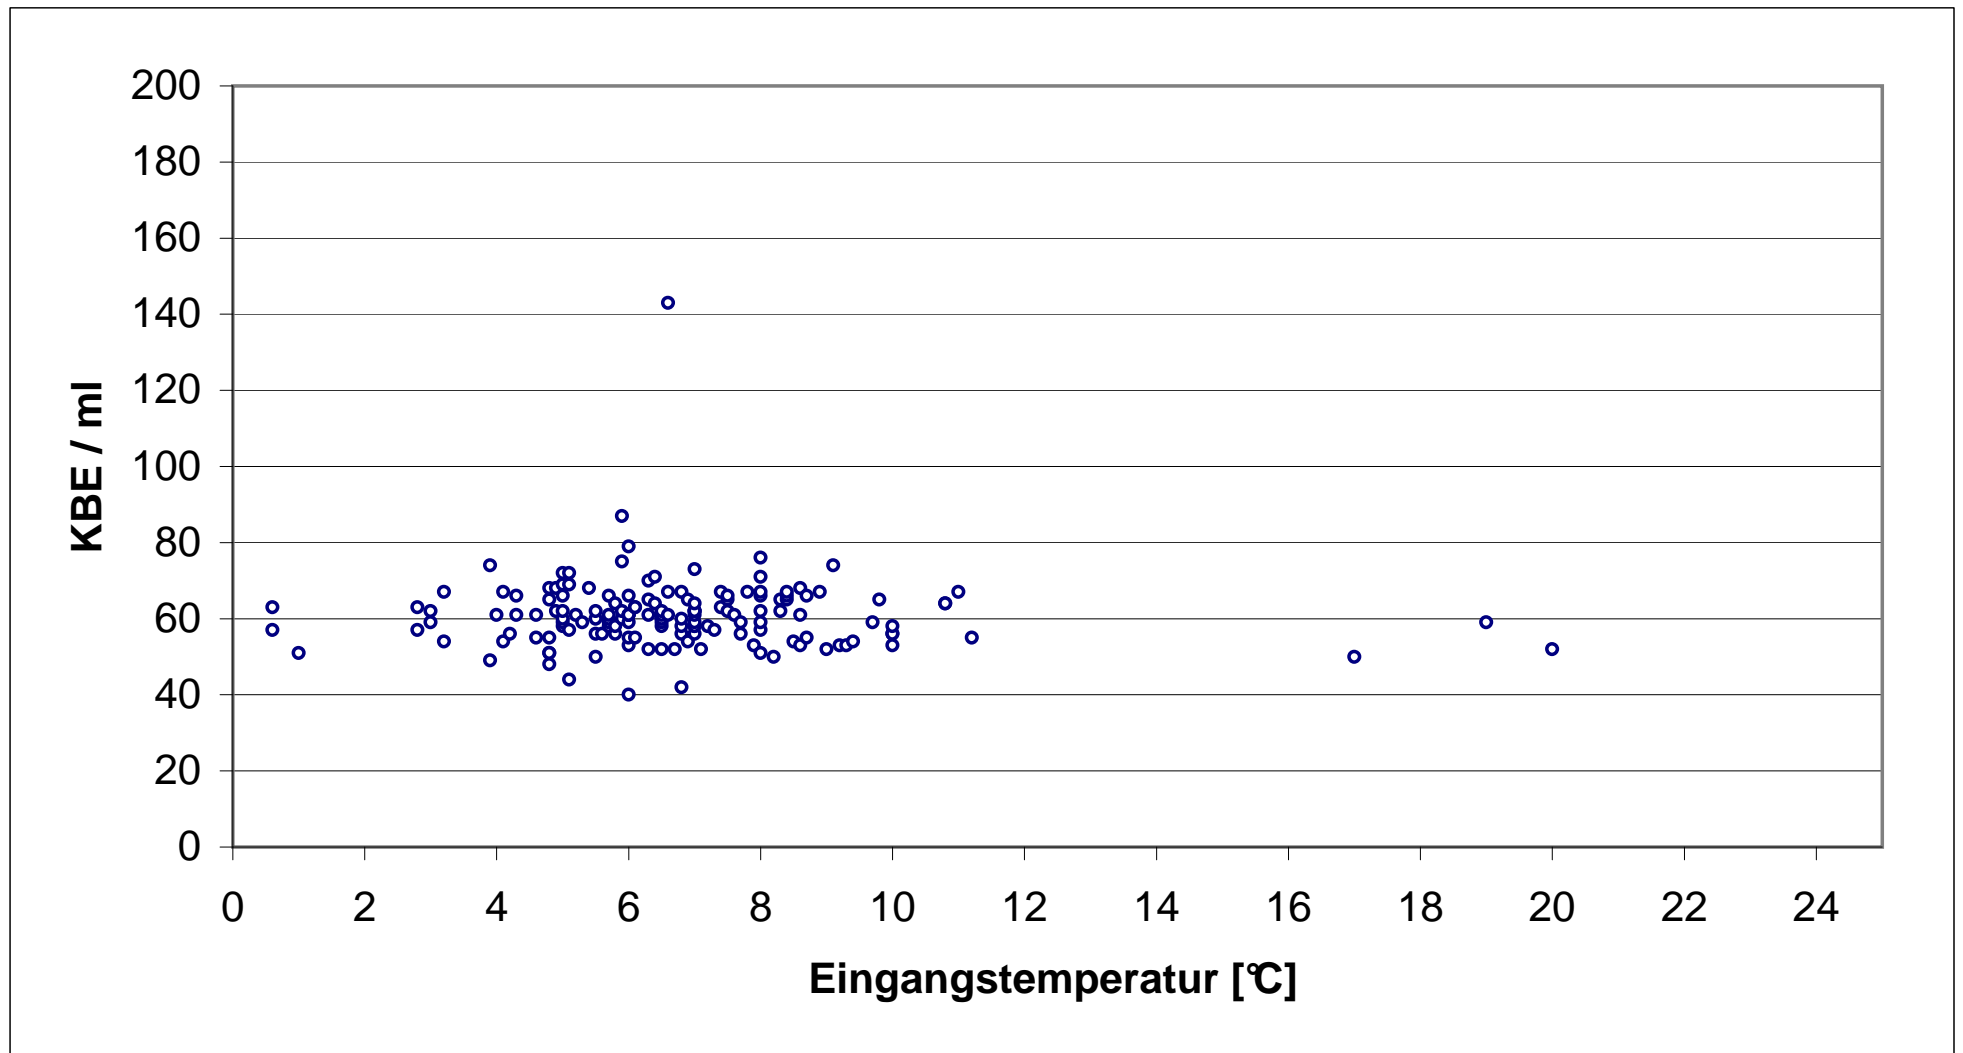


Abb. 14 Koloniezahlen bei 36°C (AF Gruppe A) in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur

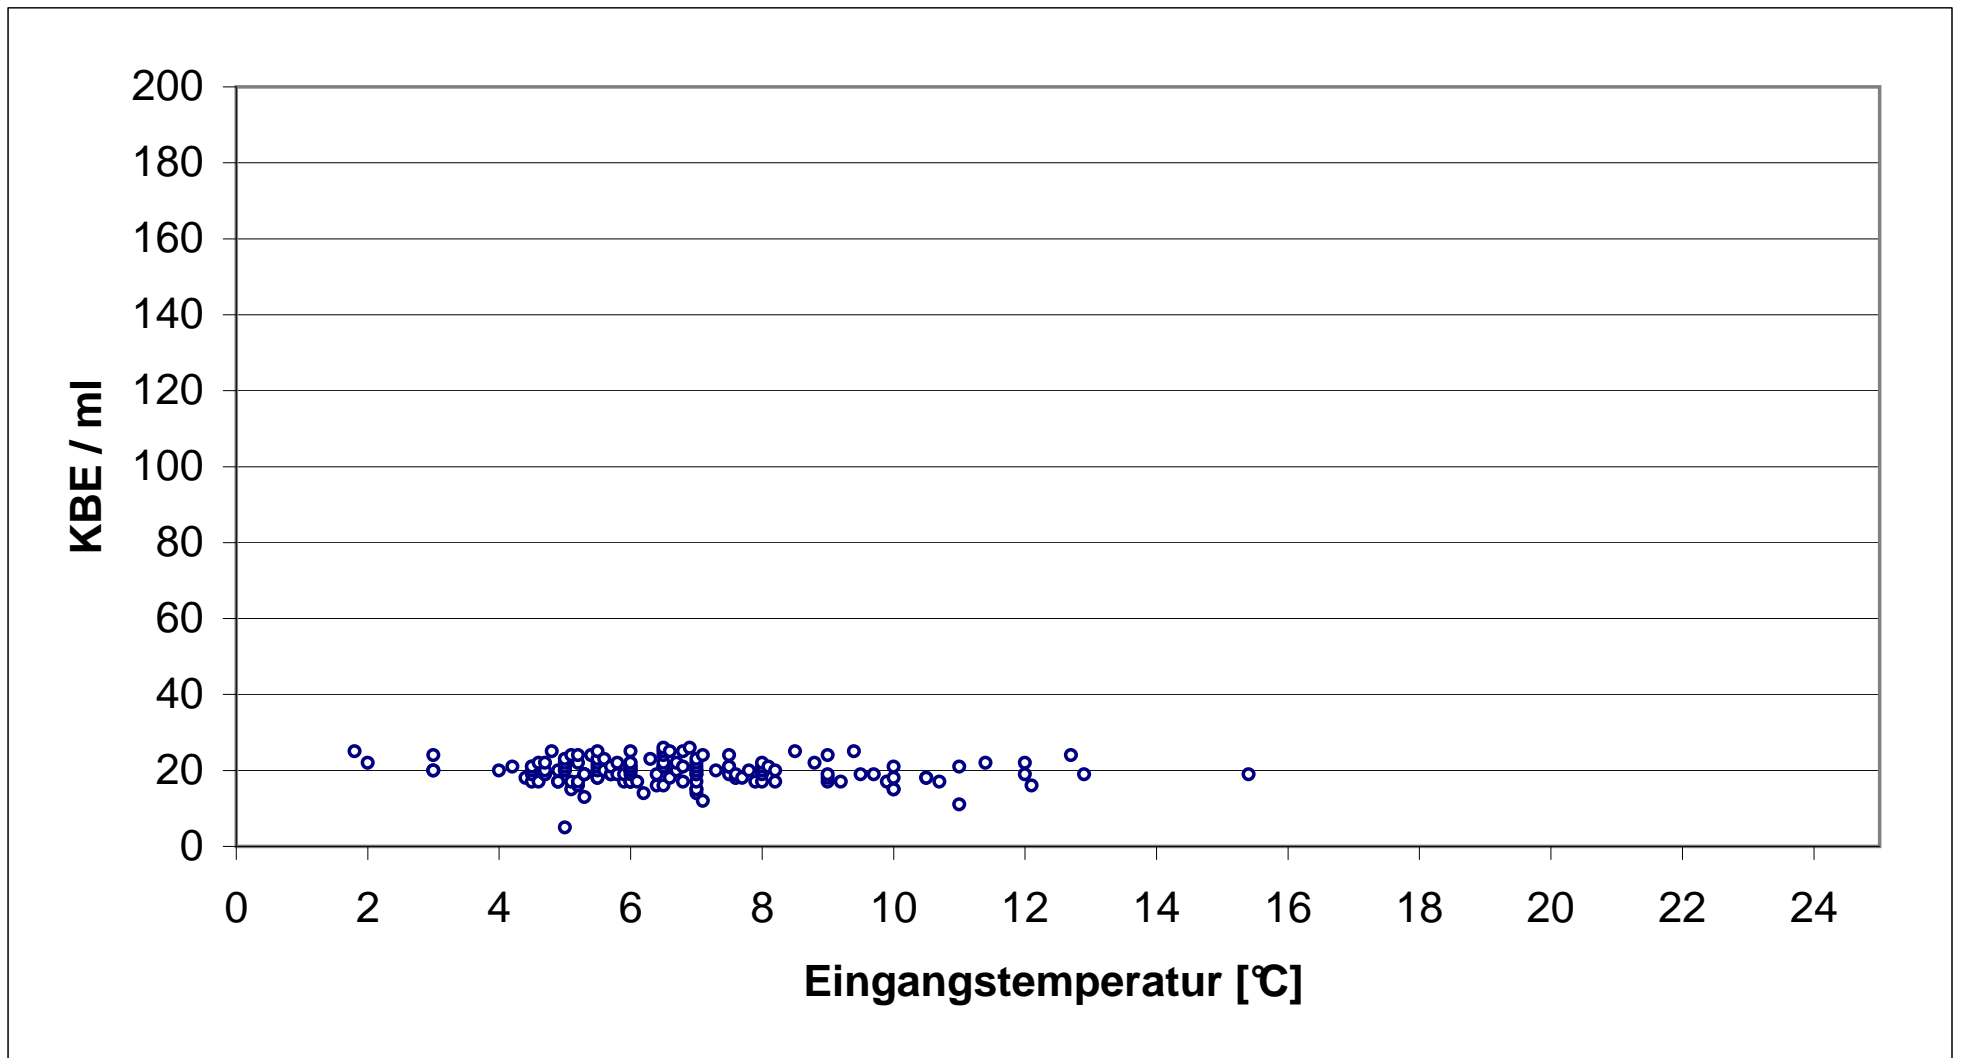


Abb. 15 Koloniezahlen bei 20°C (AF Gruppe B) in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur

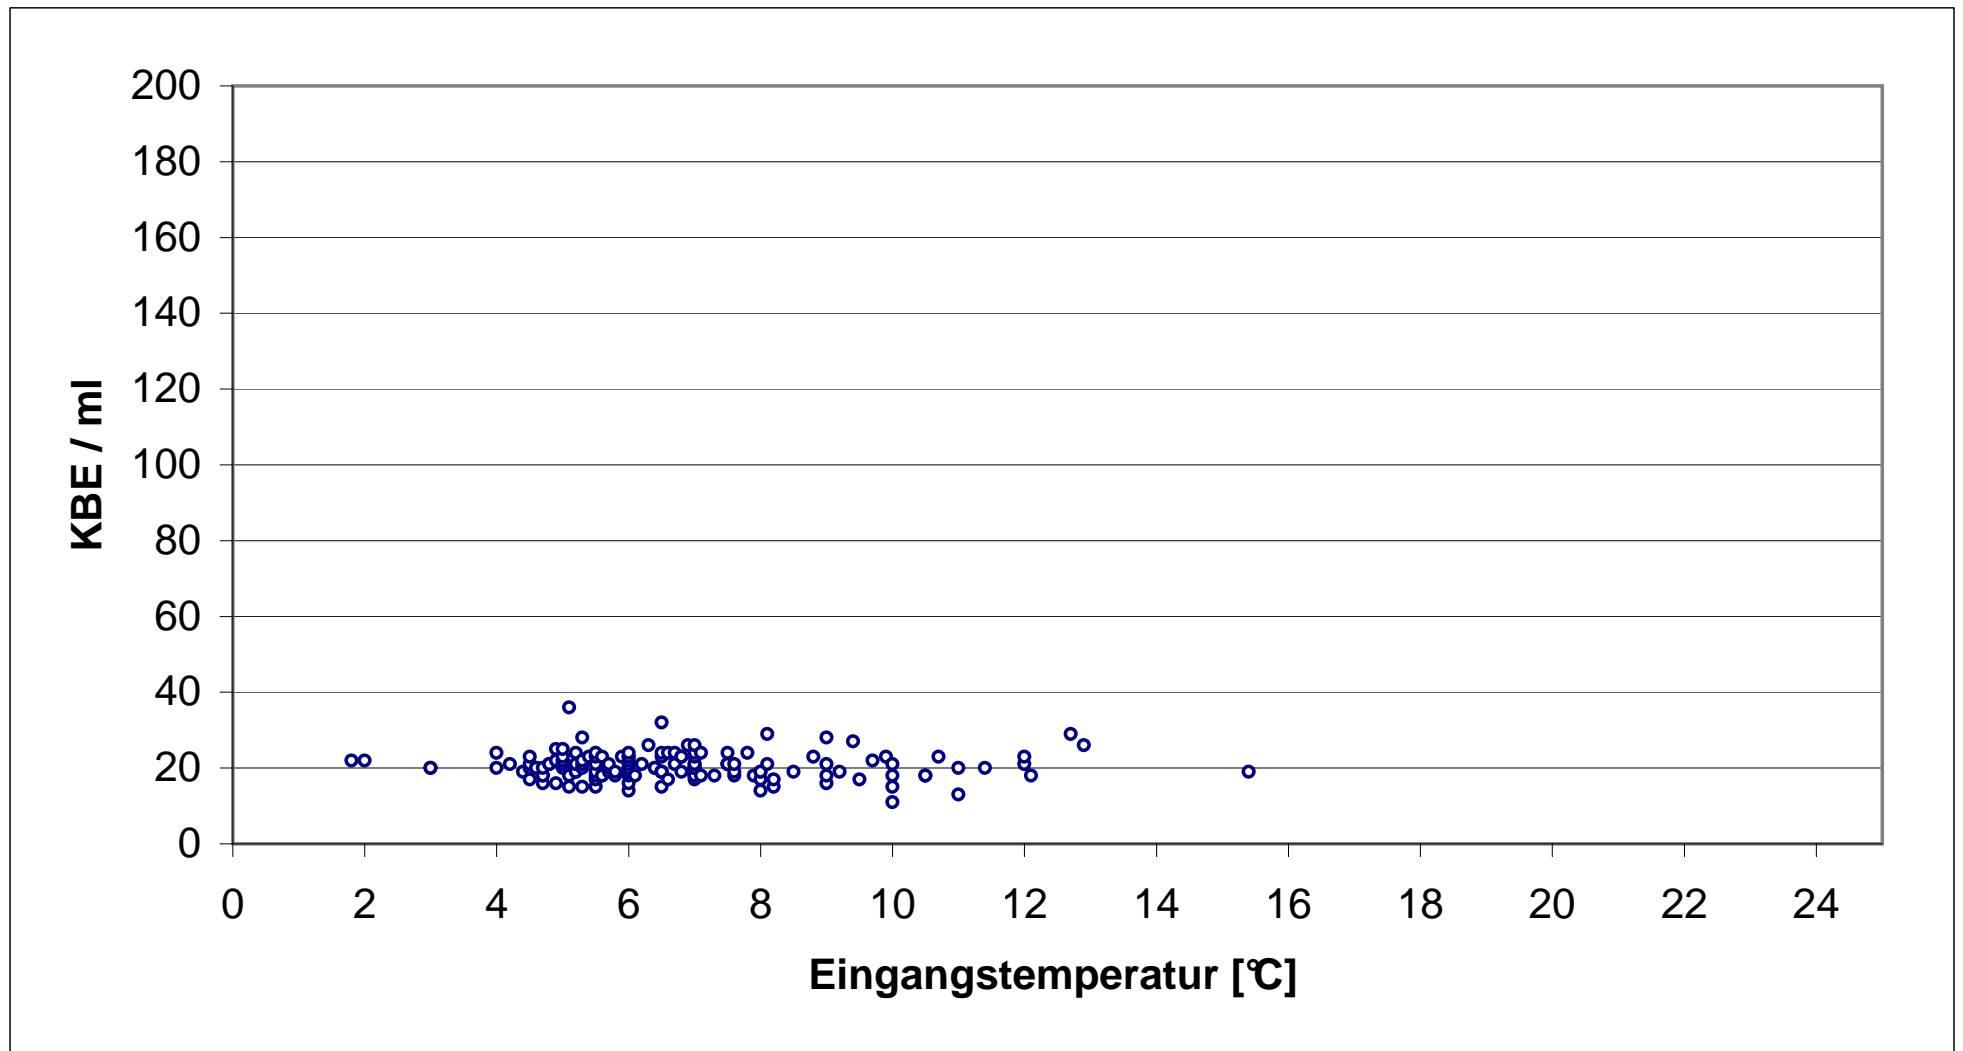


Abb. 16 Koloniezahlen bei 36°C (AF Gruppe B) in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur

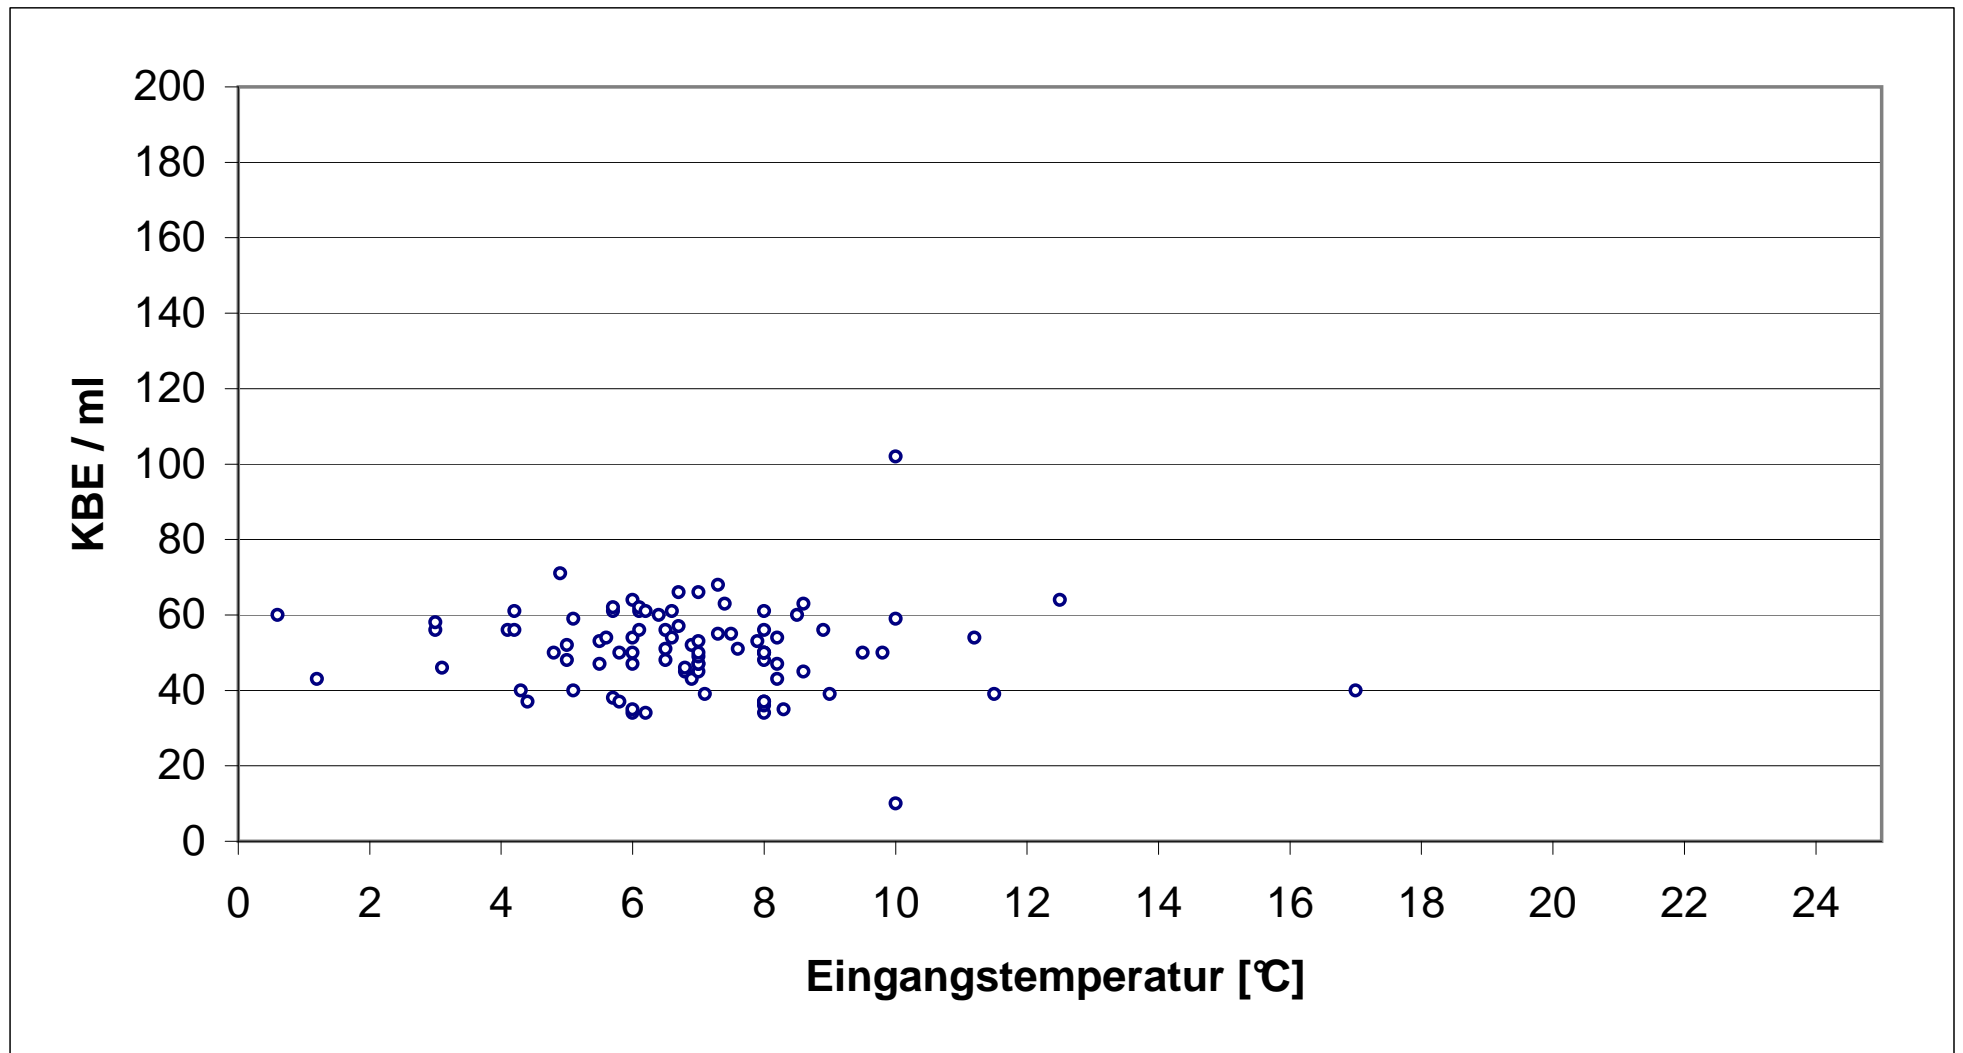


Abb. 17 Koloniezahlen bei 22°C (NF Gruppe A) in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur

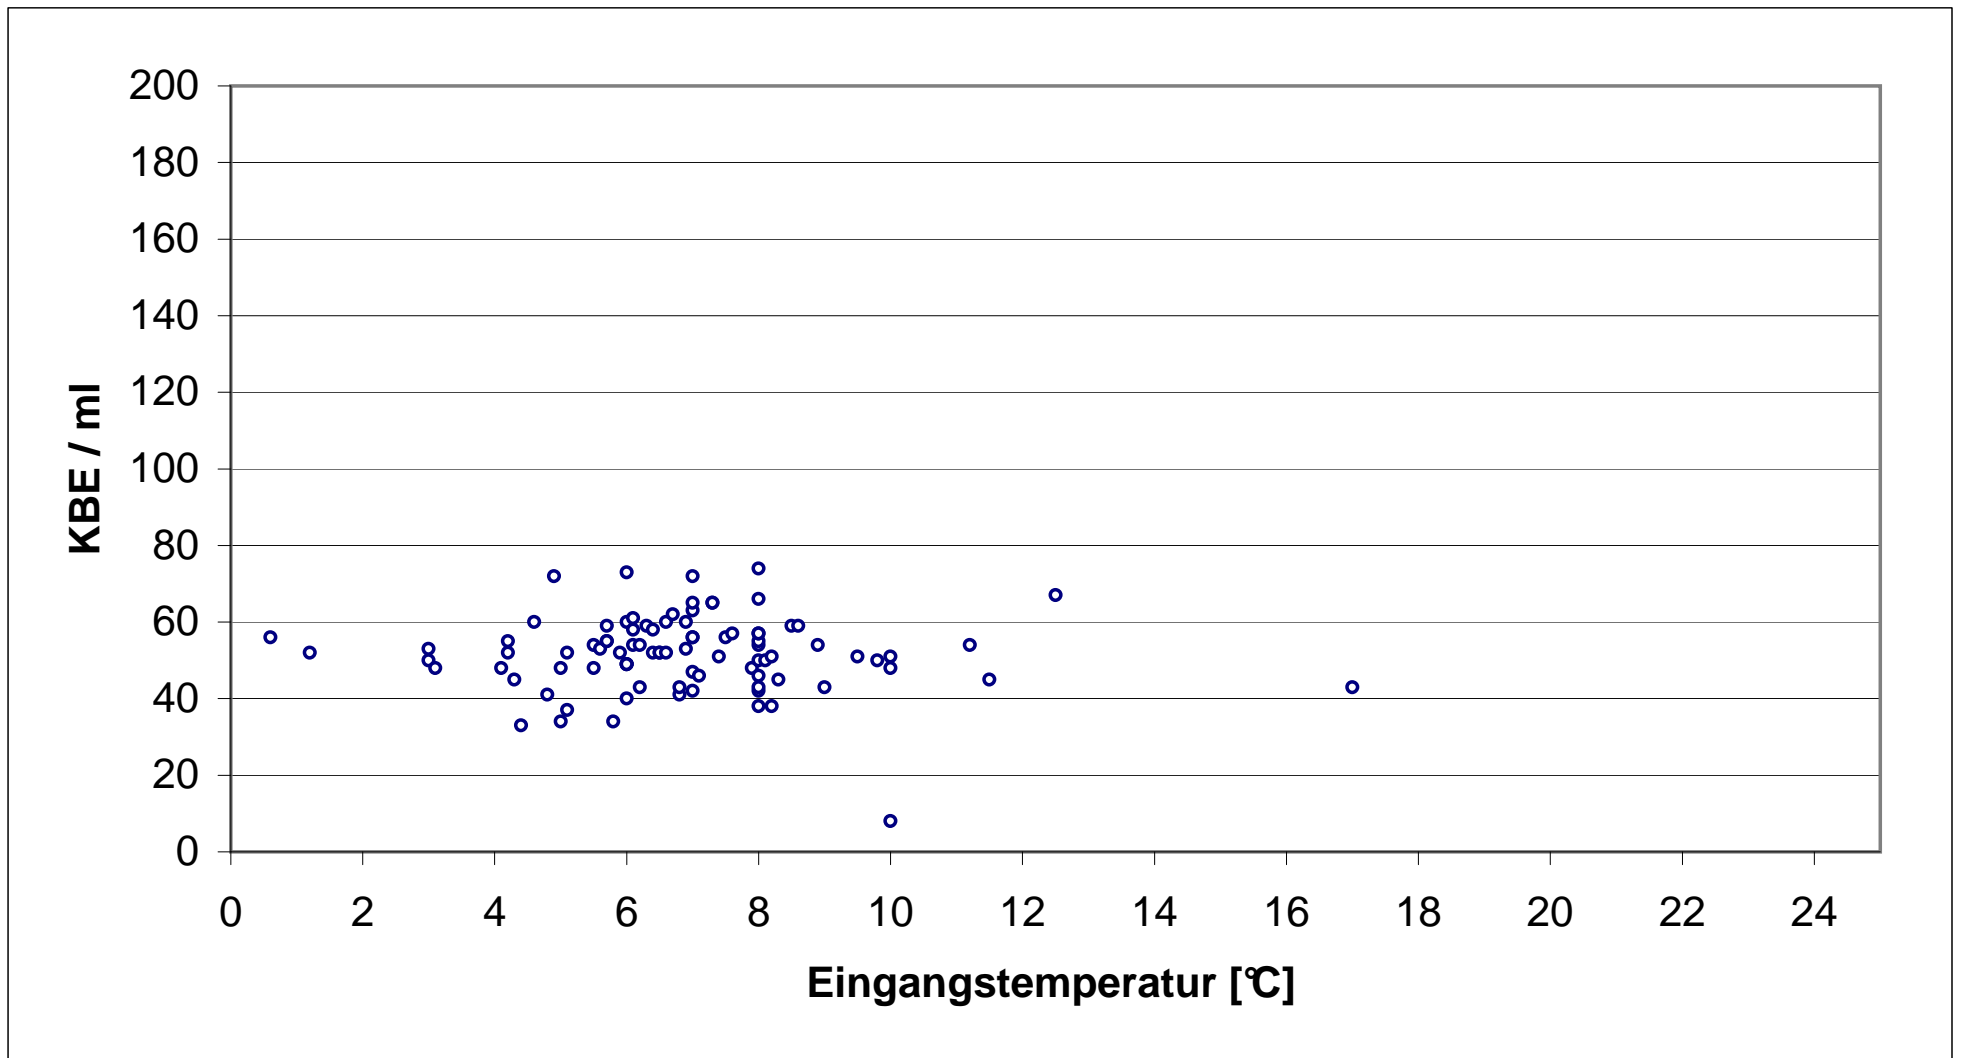


Abb. 18 Koloniezahlen bei 36°C (NF Gruppe A) in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur

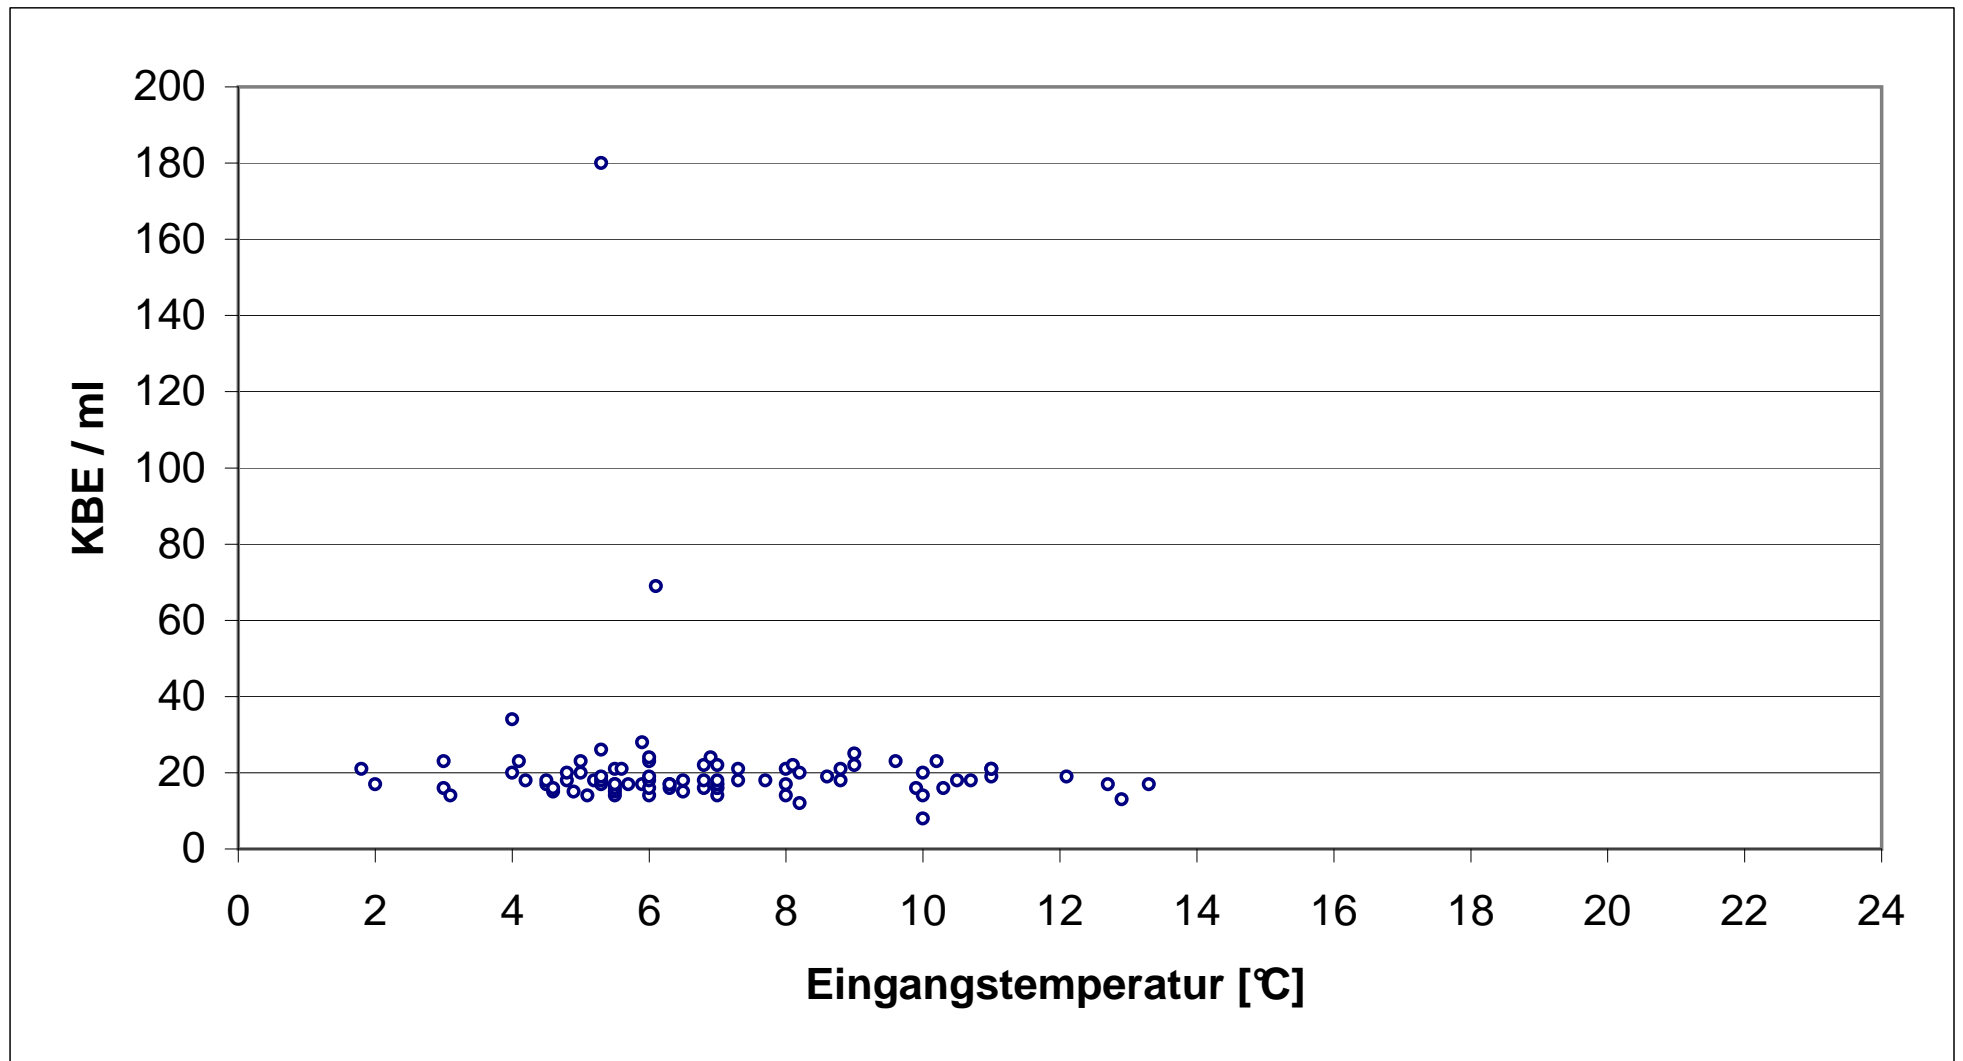


Abb. 19 Koloniezahlen bei 22°C (NF Gruppe B) in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur

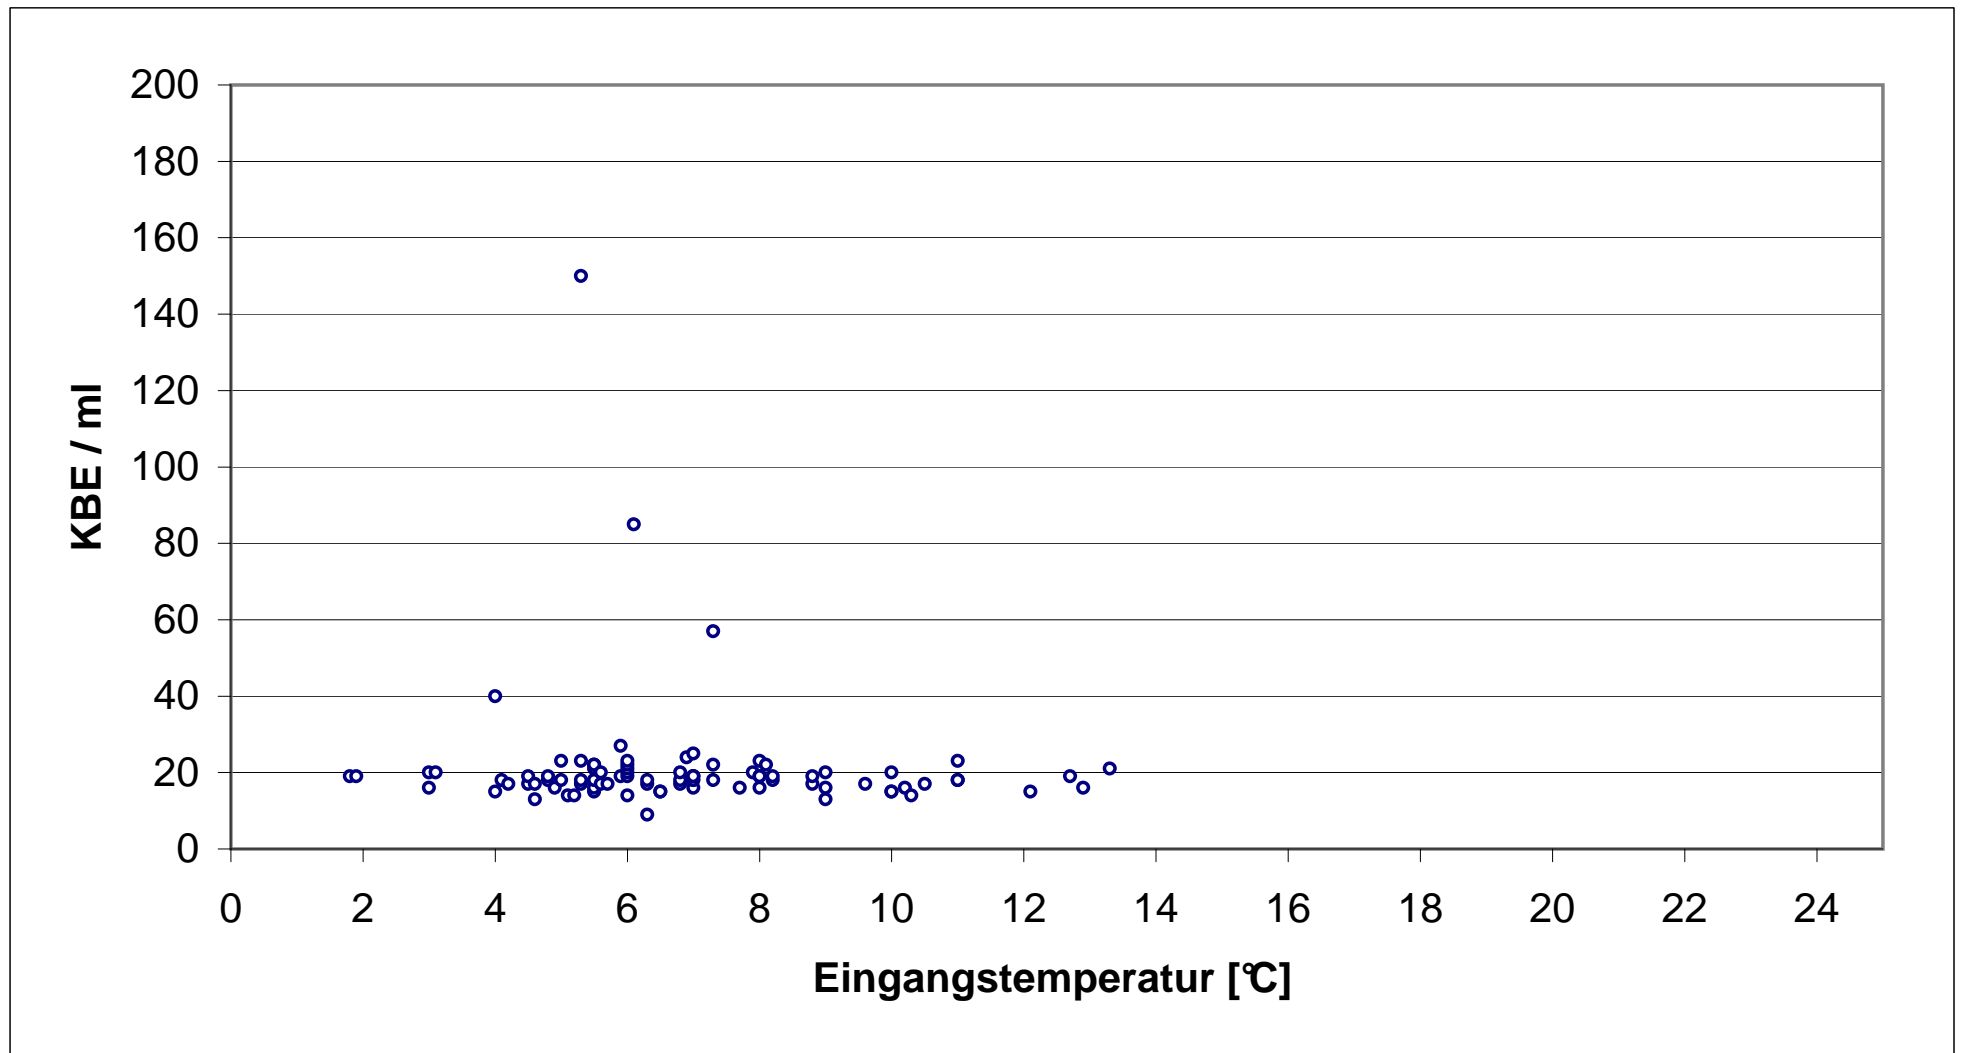


Abb. 20 Koloniezahlen bei 36°C (NF Gruppe B) in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur