




**Abb. 1** Temperatur der Proben in Abhängigkeit von der Ankunftszeit

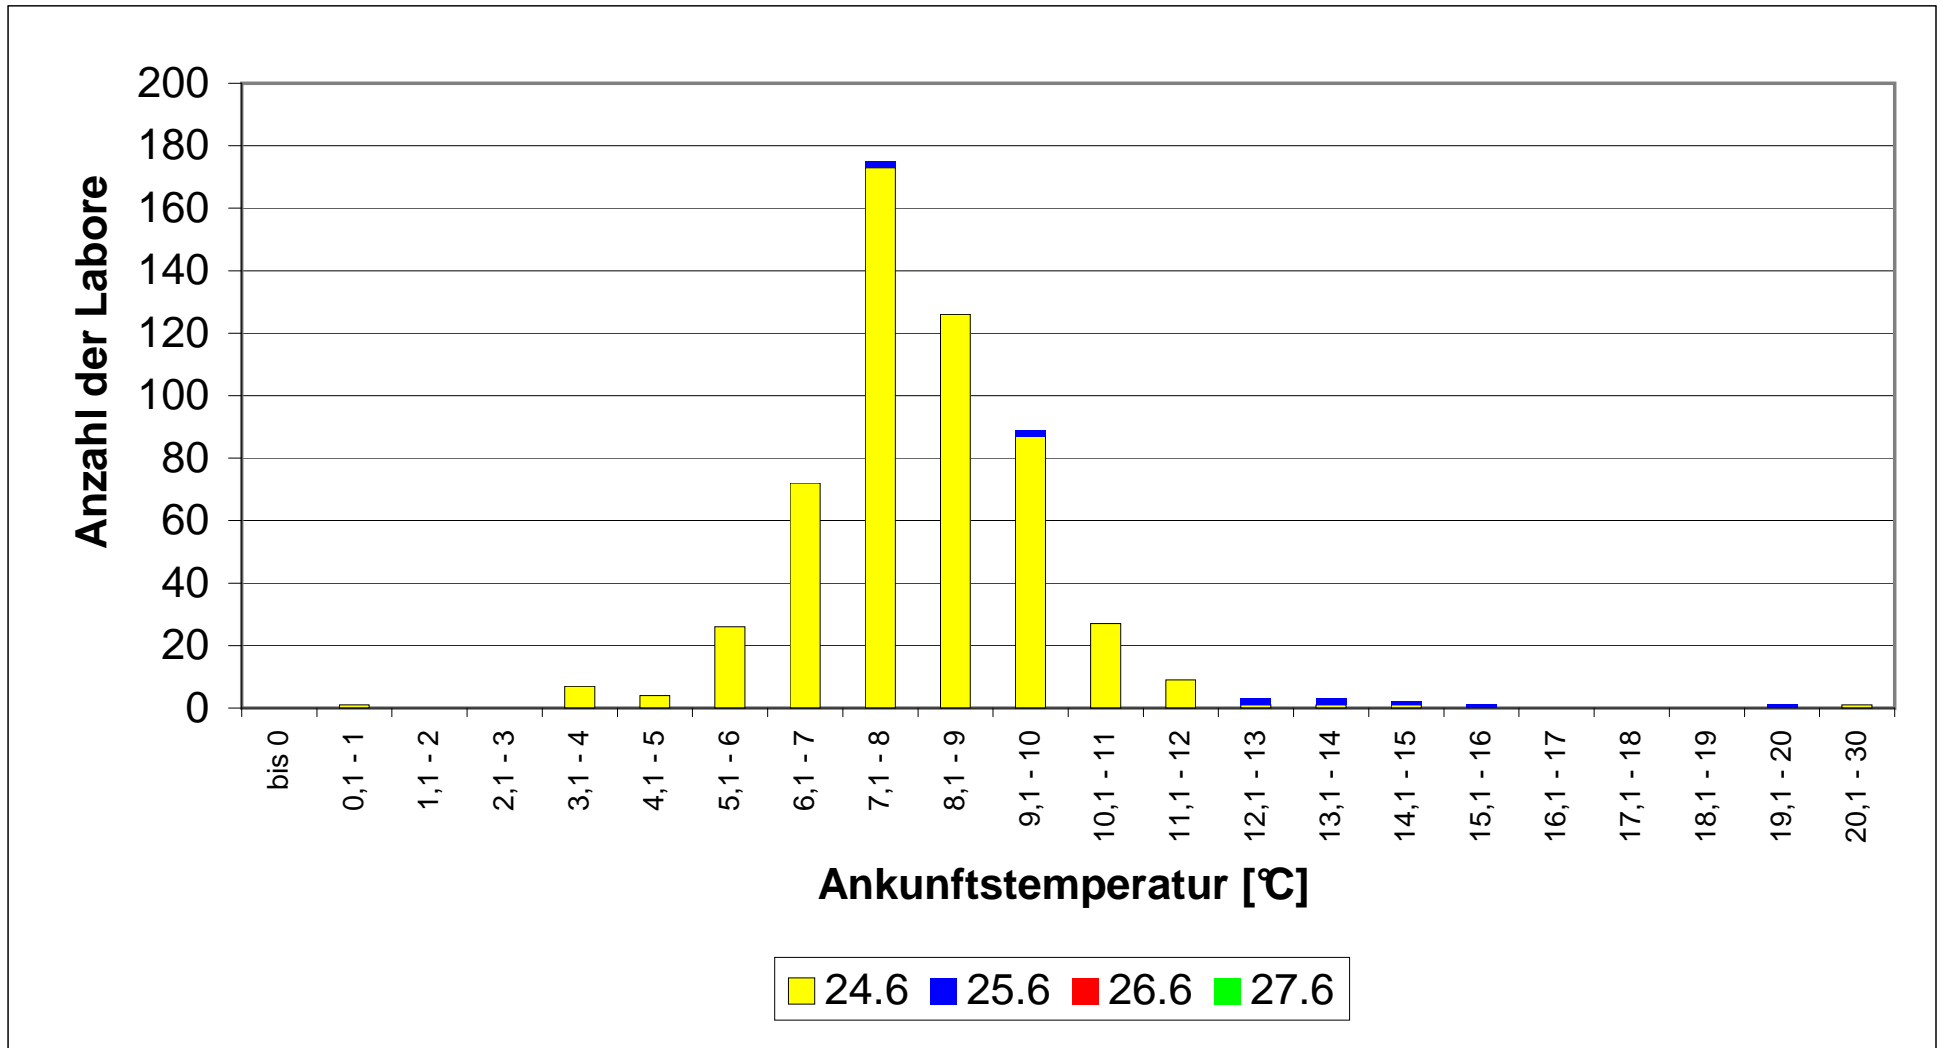


**Abb. 2** Temperatur der Proben in Abhängigkeit von der Ankunftszeit (andere Darstellung)

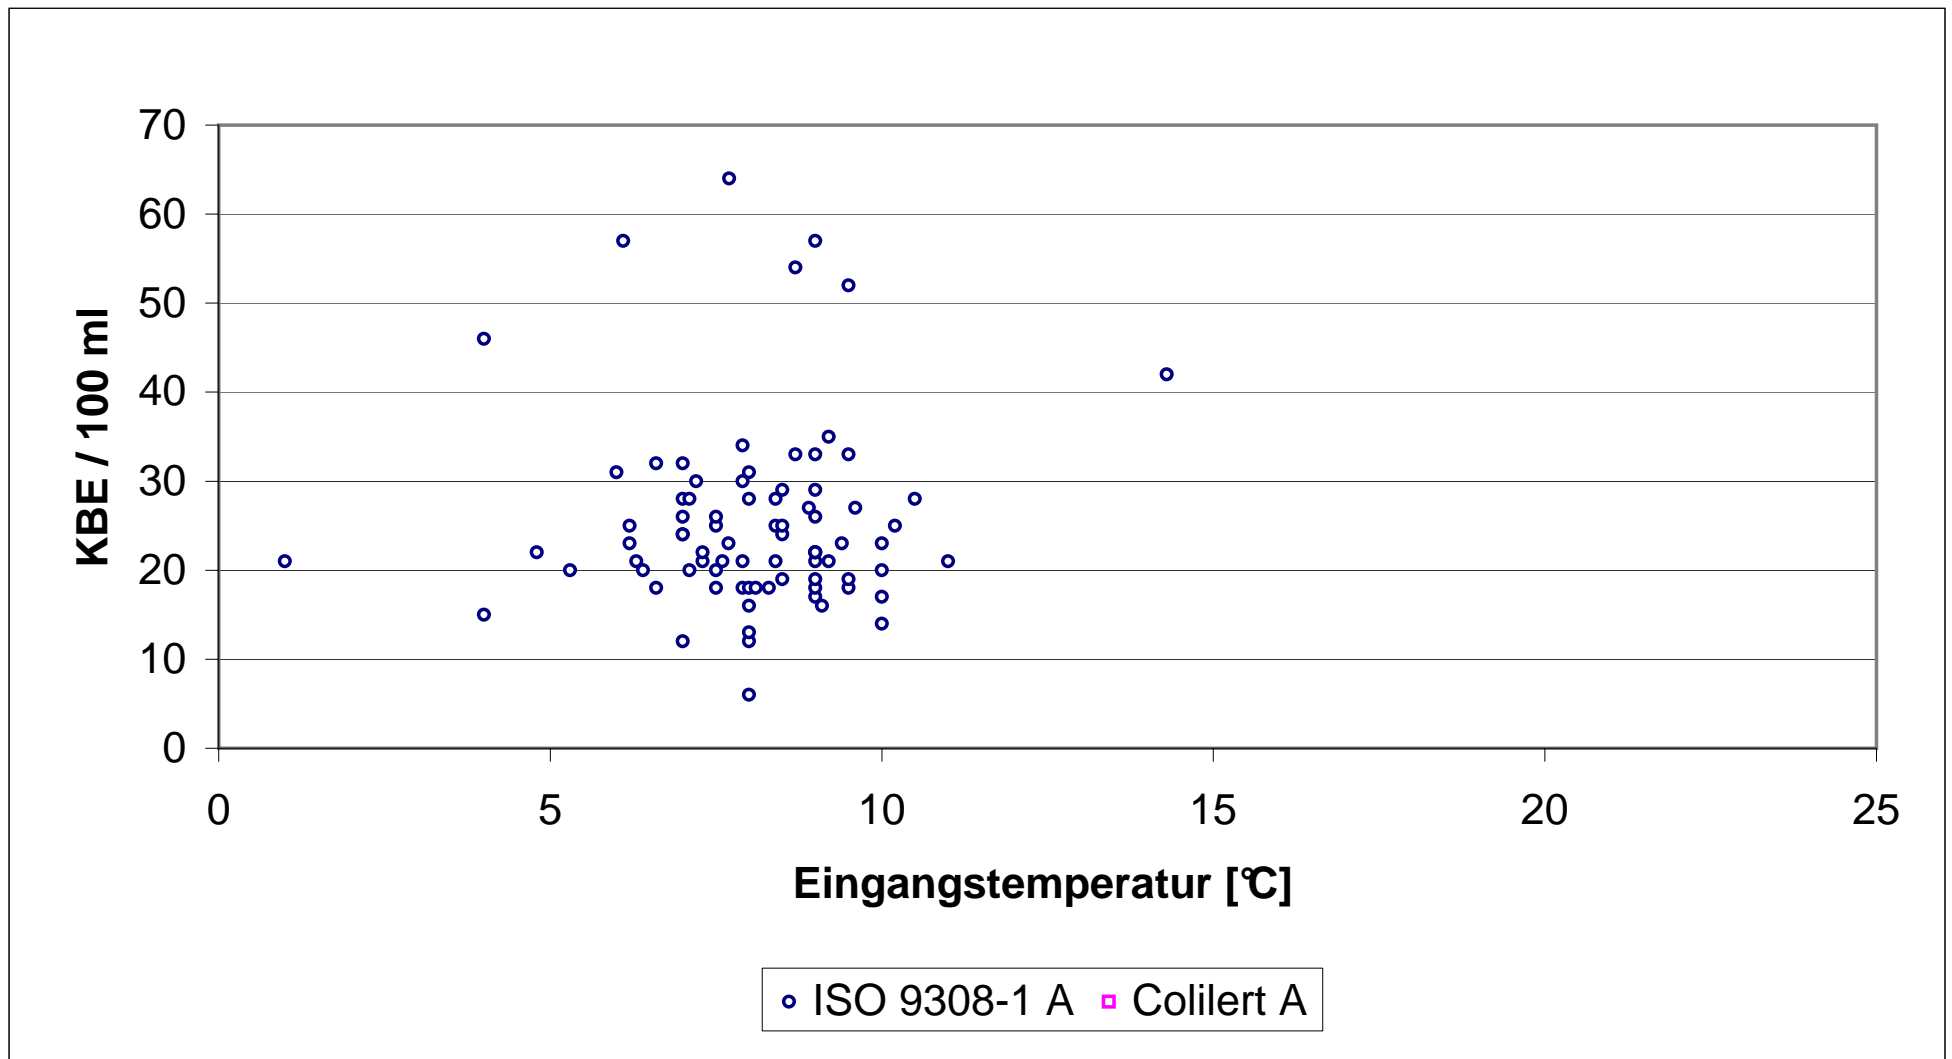


**Abb. 3** KBE (coliforme Bakterien Gruppe A) in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur

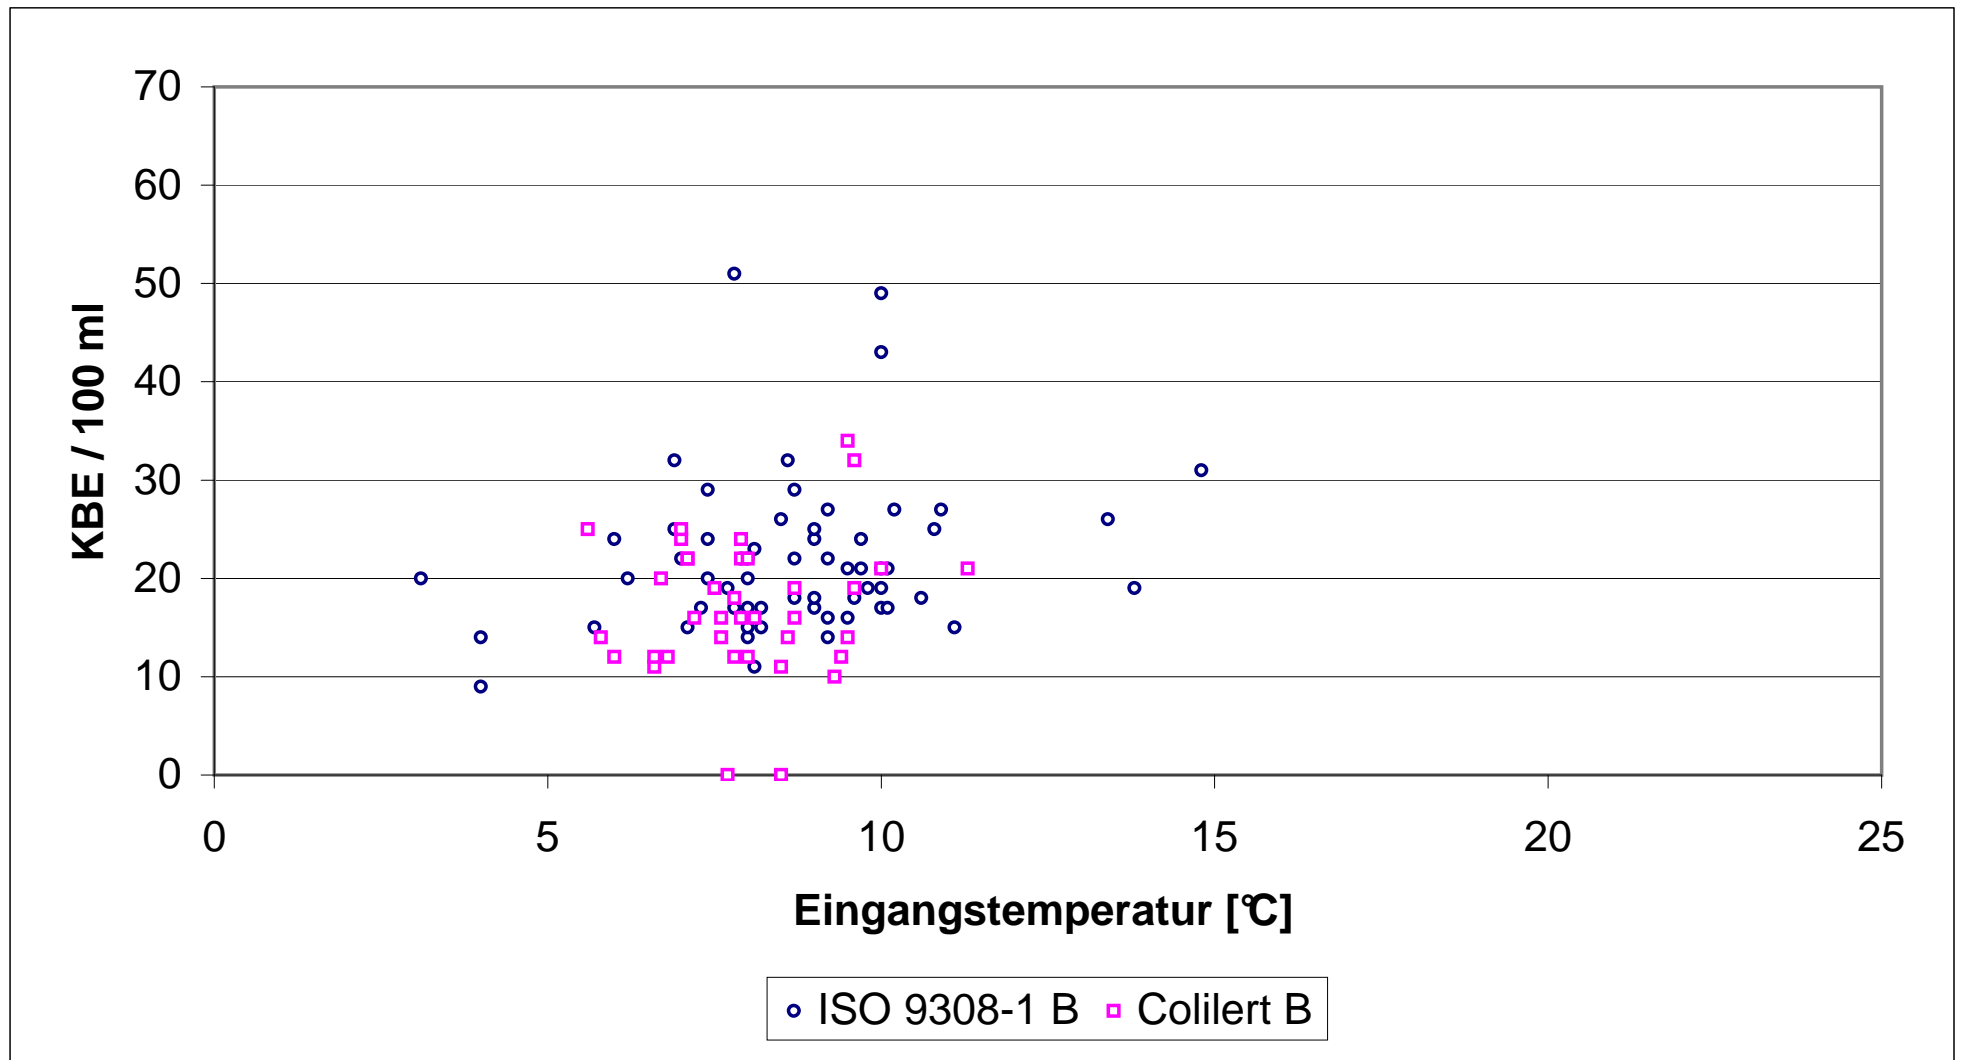


**Abb. 4** KBE (coliforme Bakterien Gruppe B) in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur

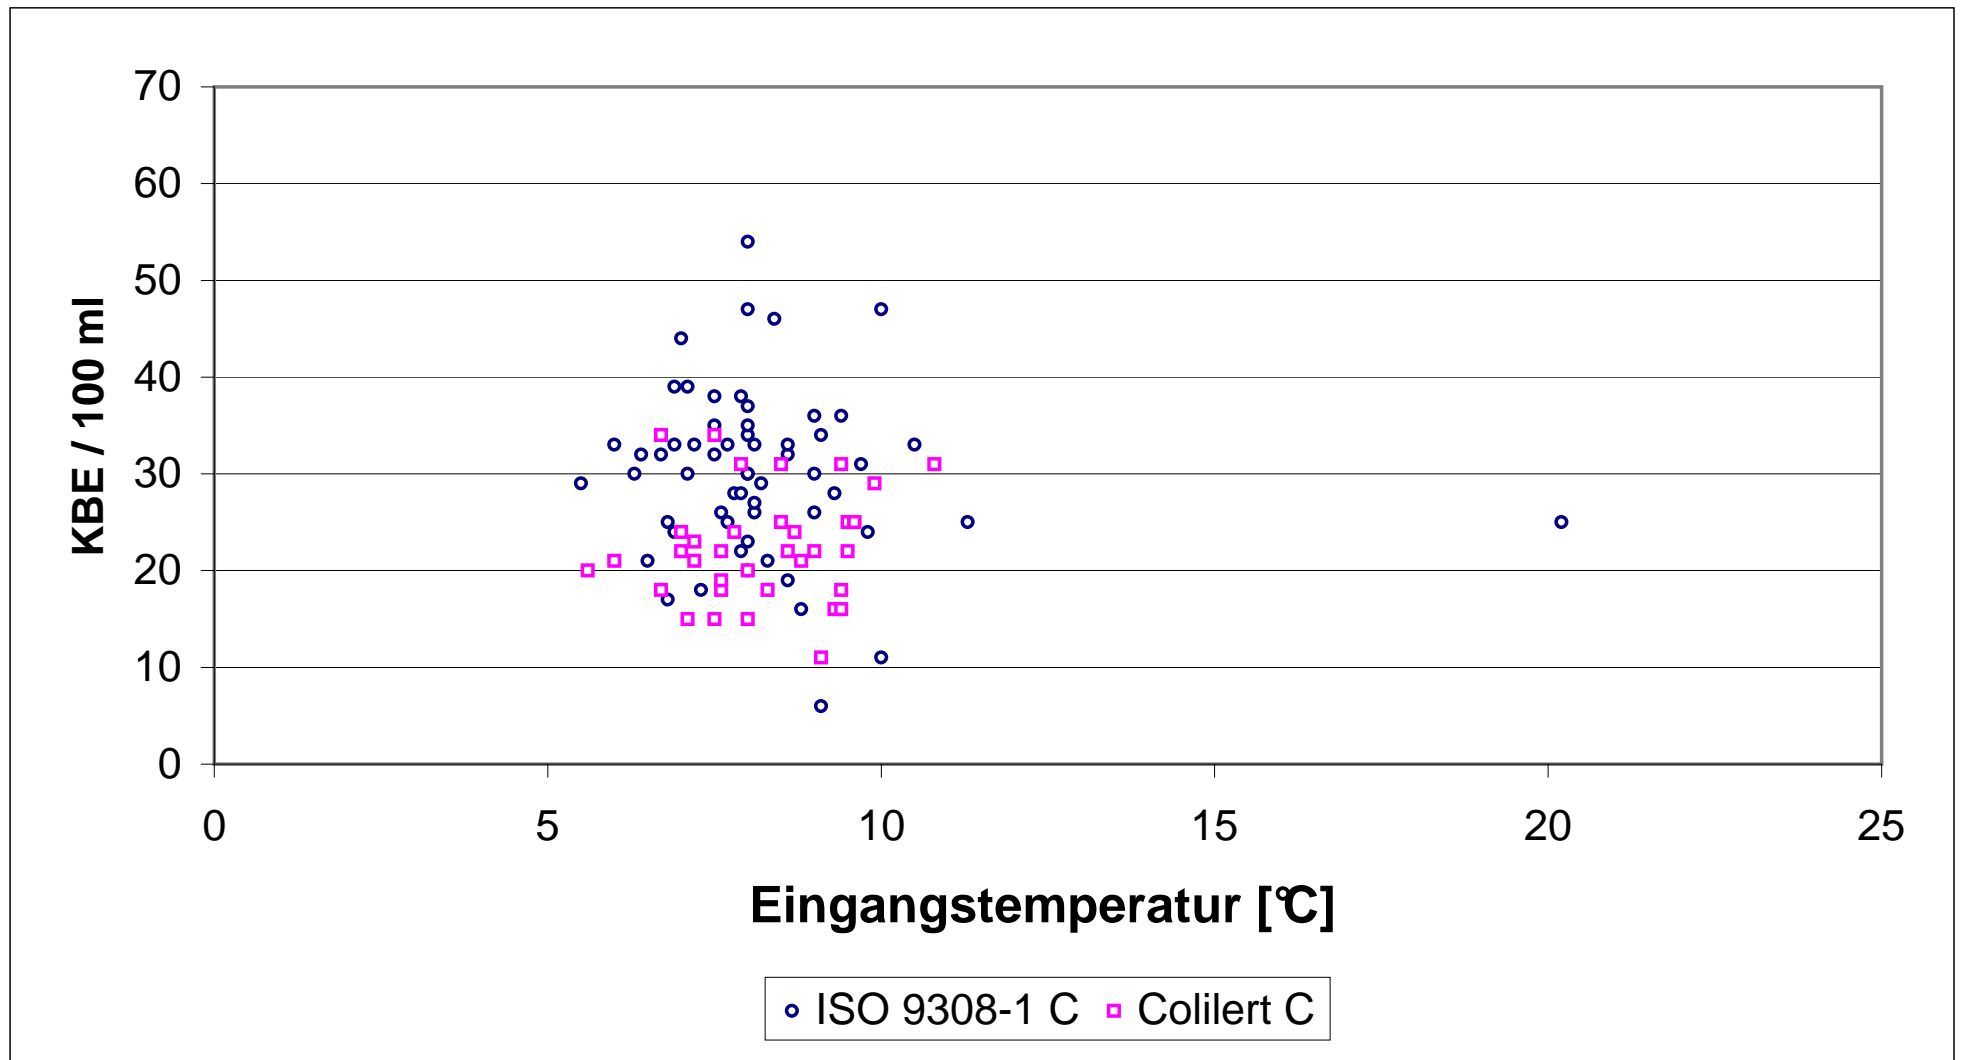


**Abb. 5** KBE (coliforme Bakterien Gruppe C) in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur

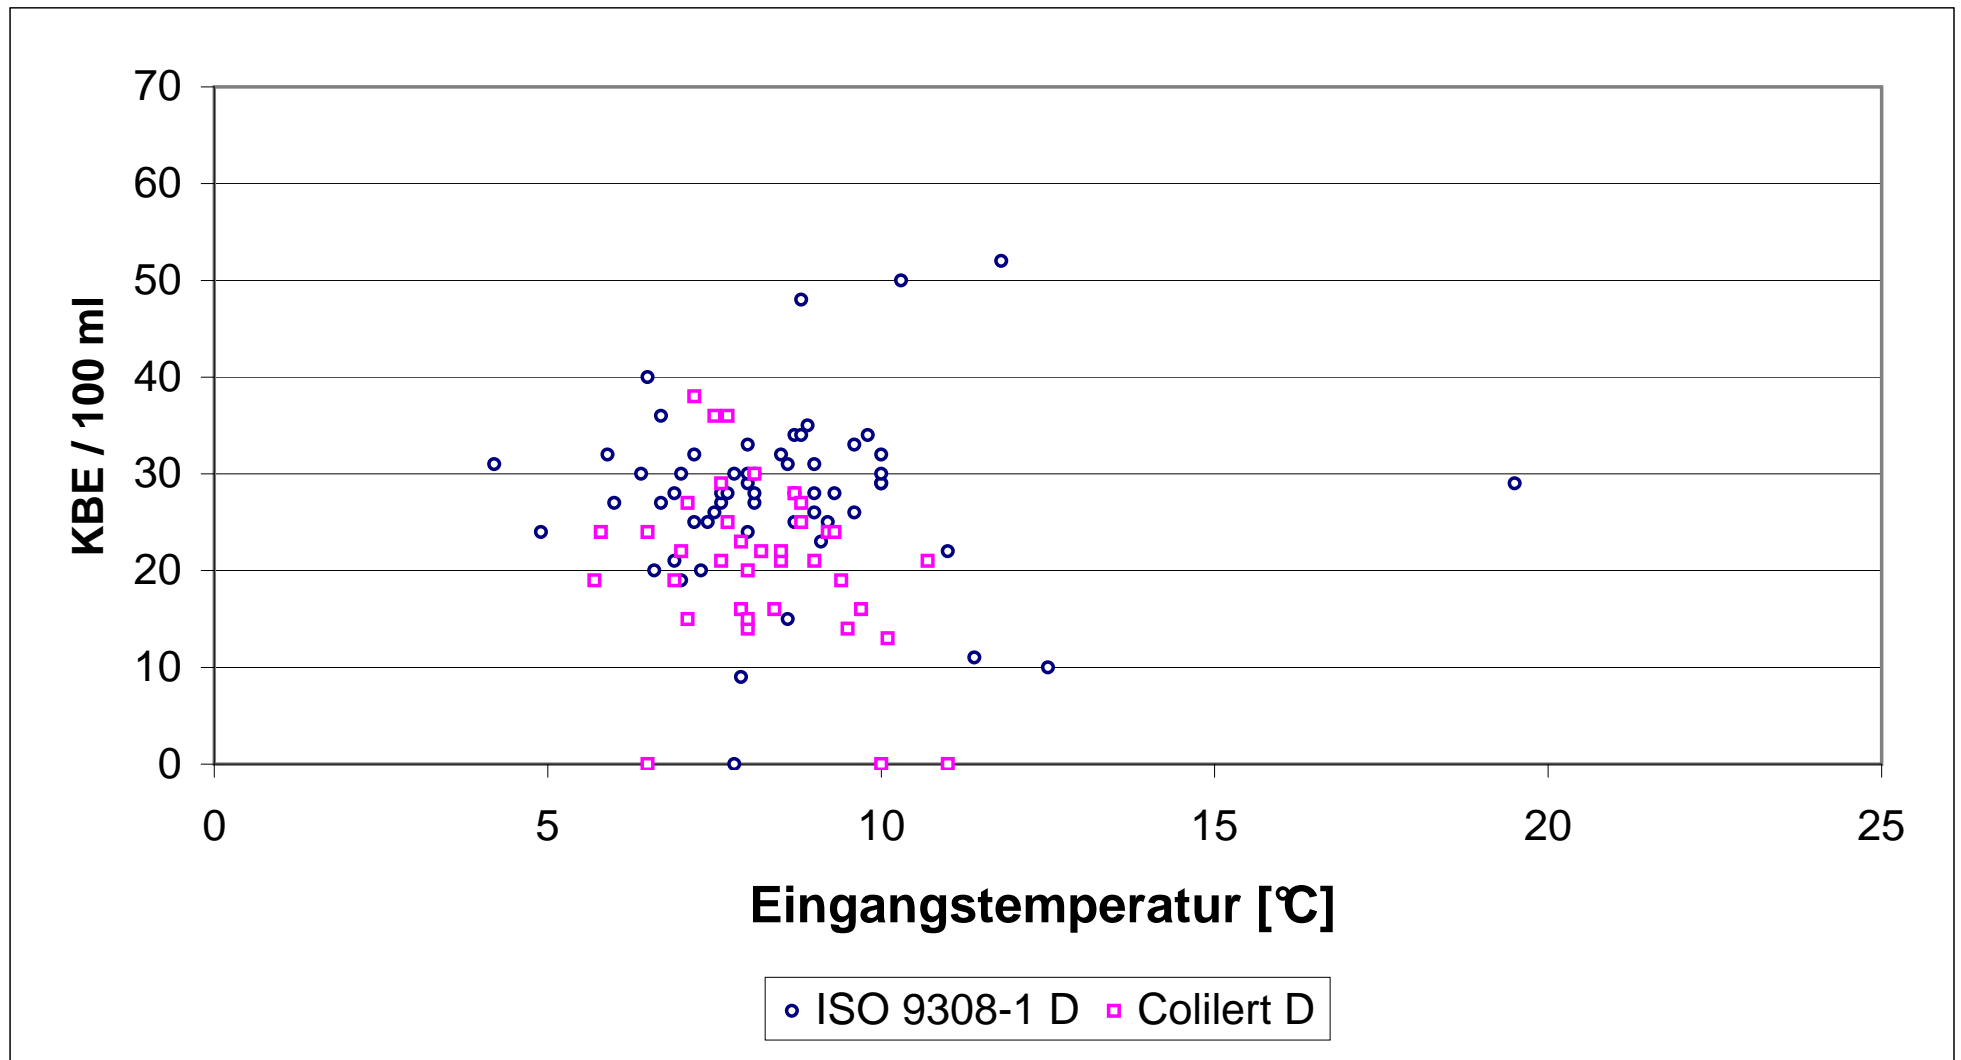

**Abb. 6** KBE (coliforme Bakterien Gruppe D) in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur

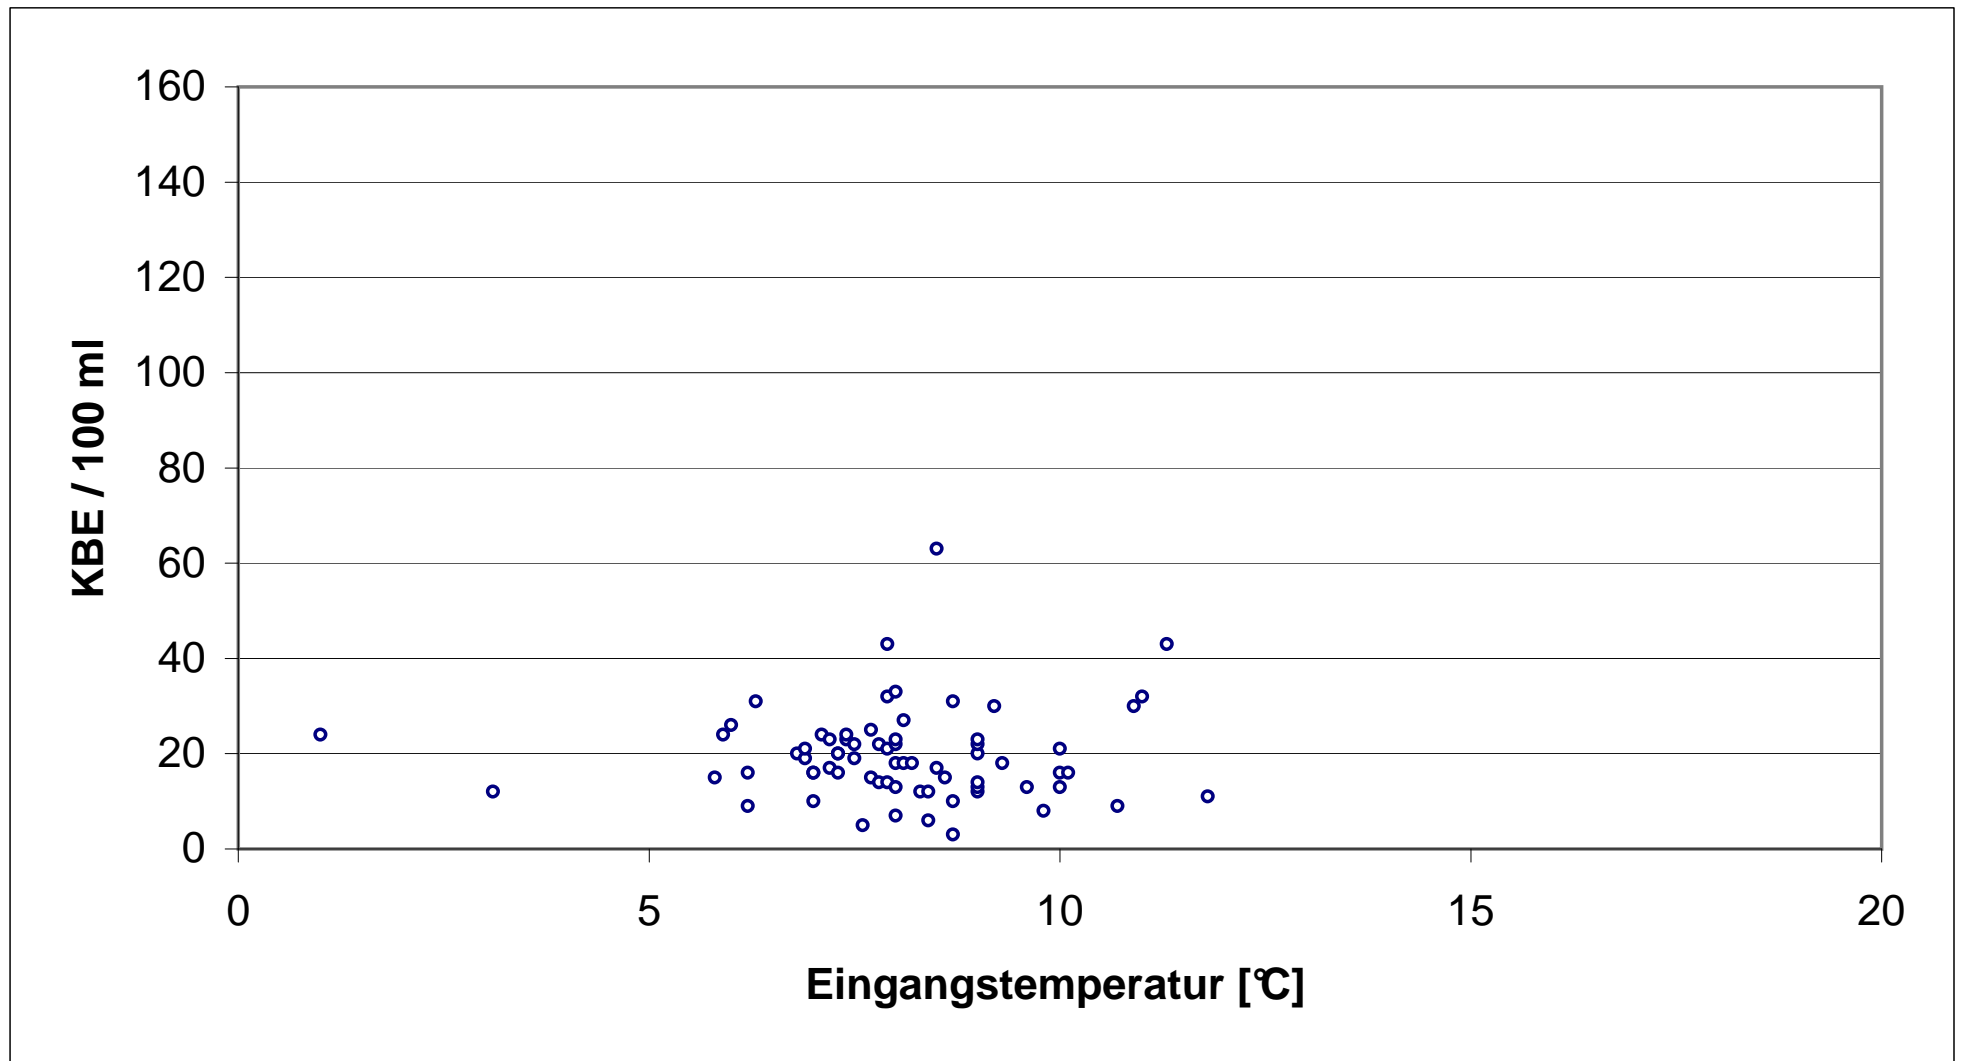


**Abb. 7** KBE (Enterokokken Gruppe A) in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur

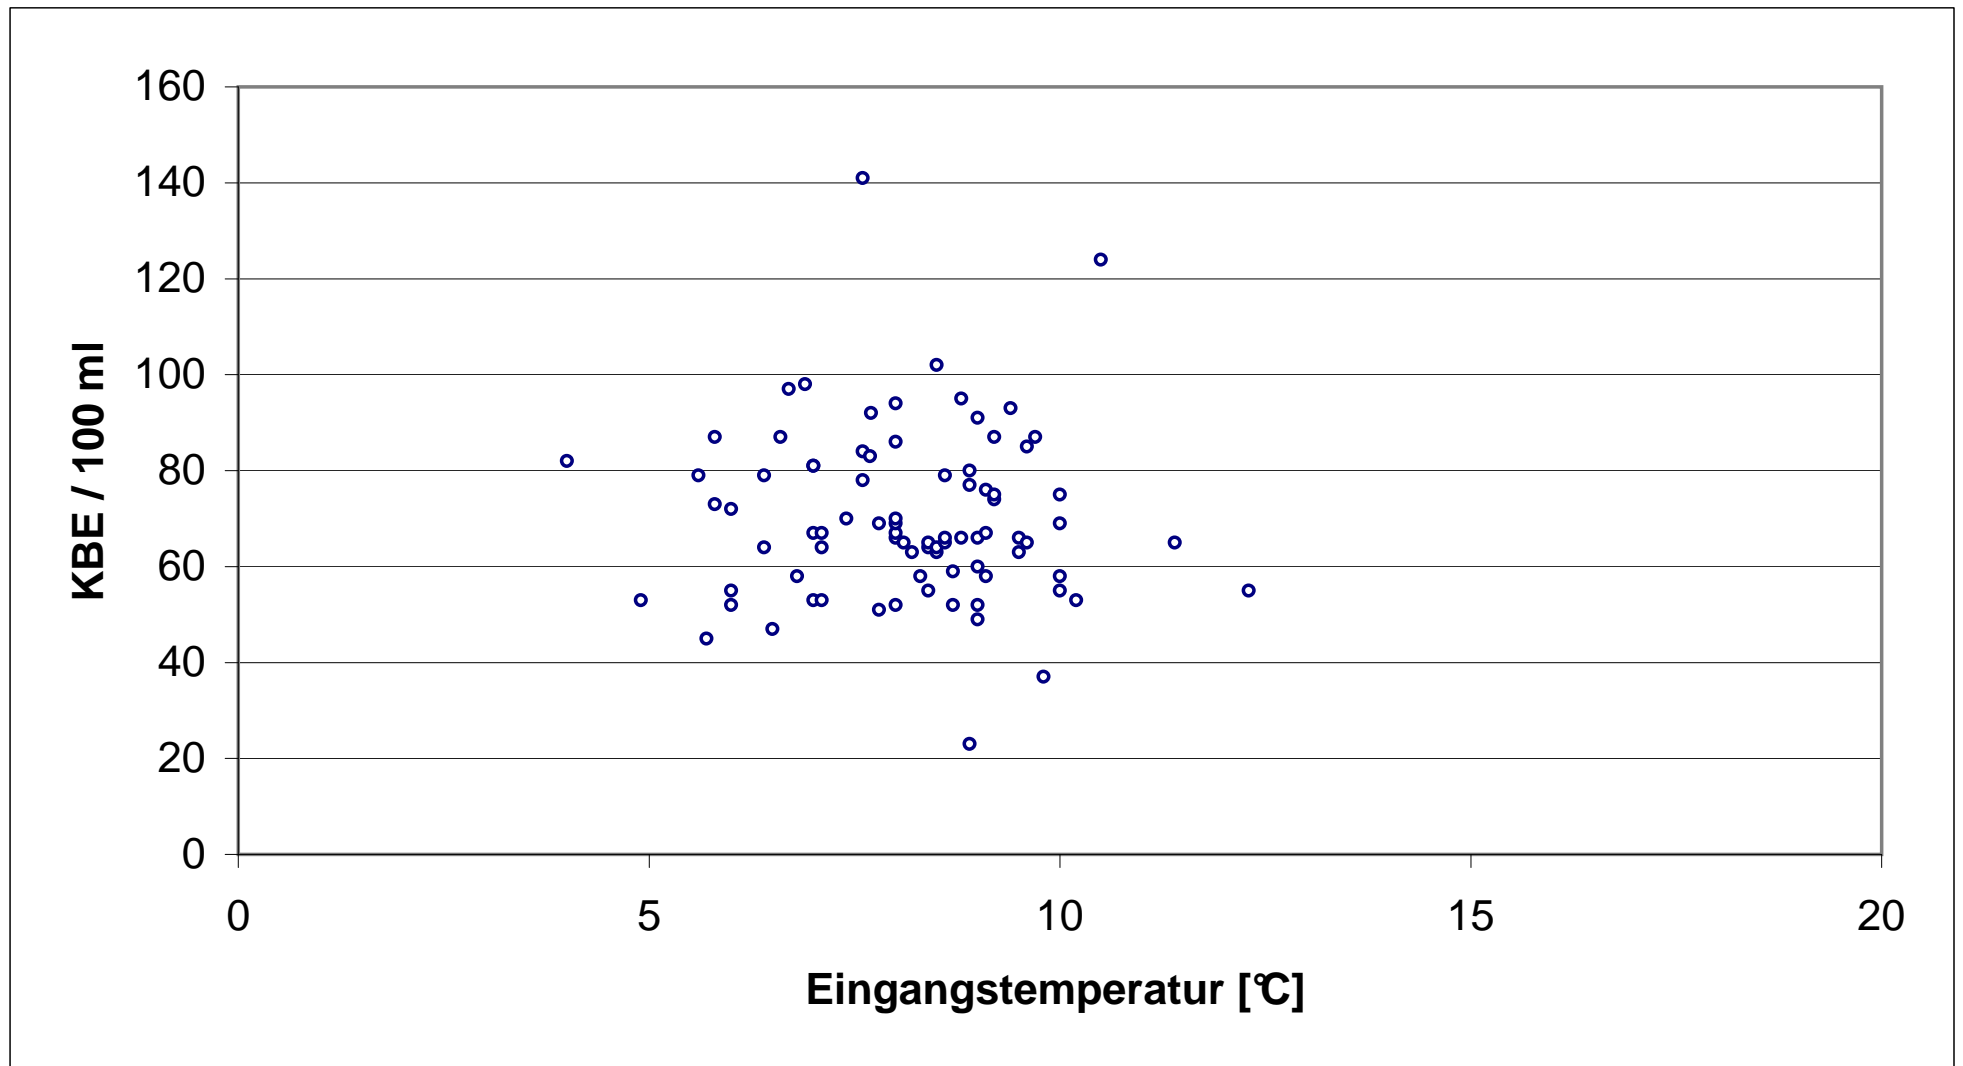


**Abb. 8** KBE (Enterokokken Gruppe B) in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur




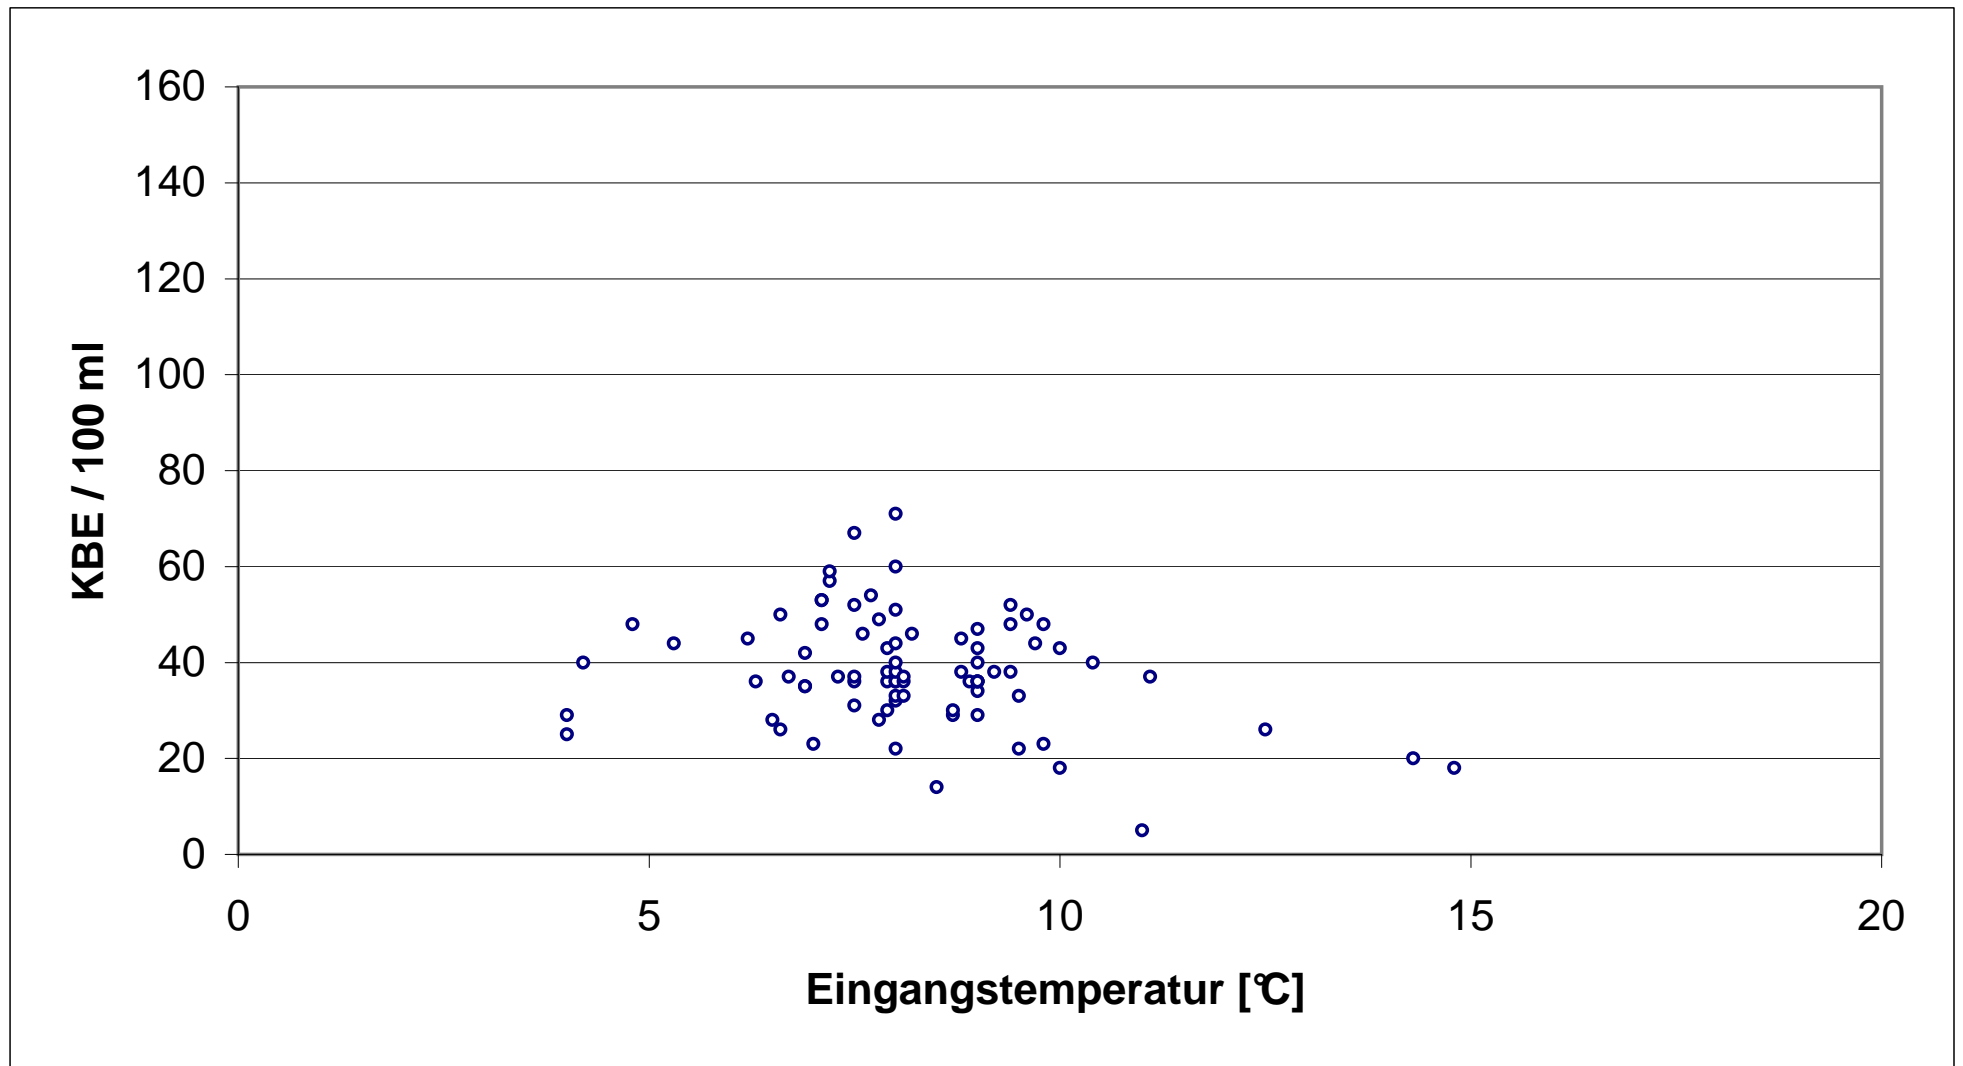


**Abb. 9** KBE (Enterokokken Gruppe C) in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur

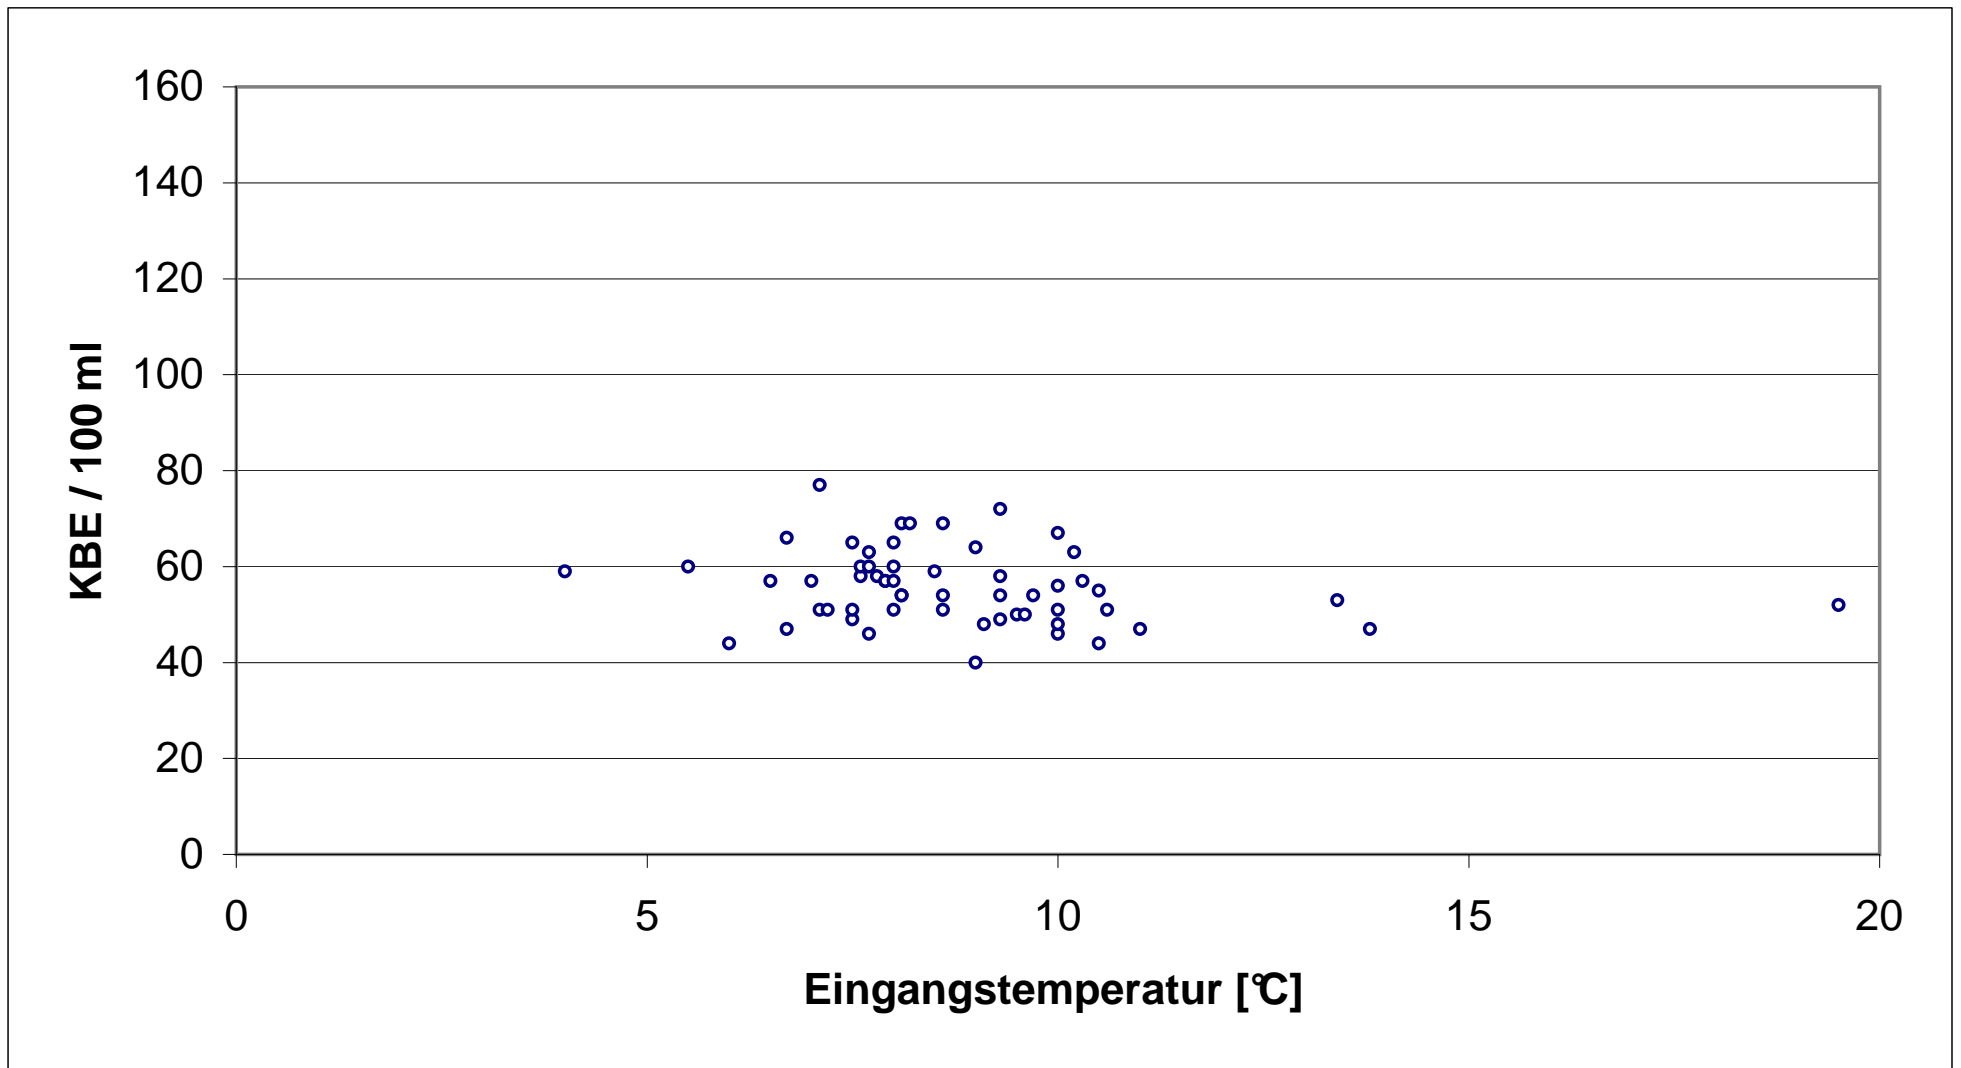


**Abb. 10** KBE (Enterokokken Gruppe D) in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur

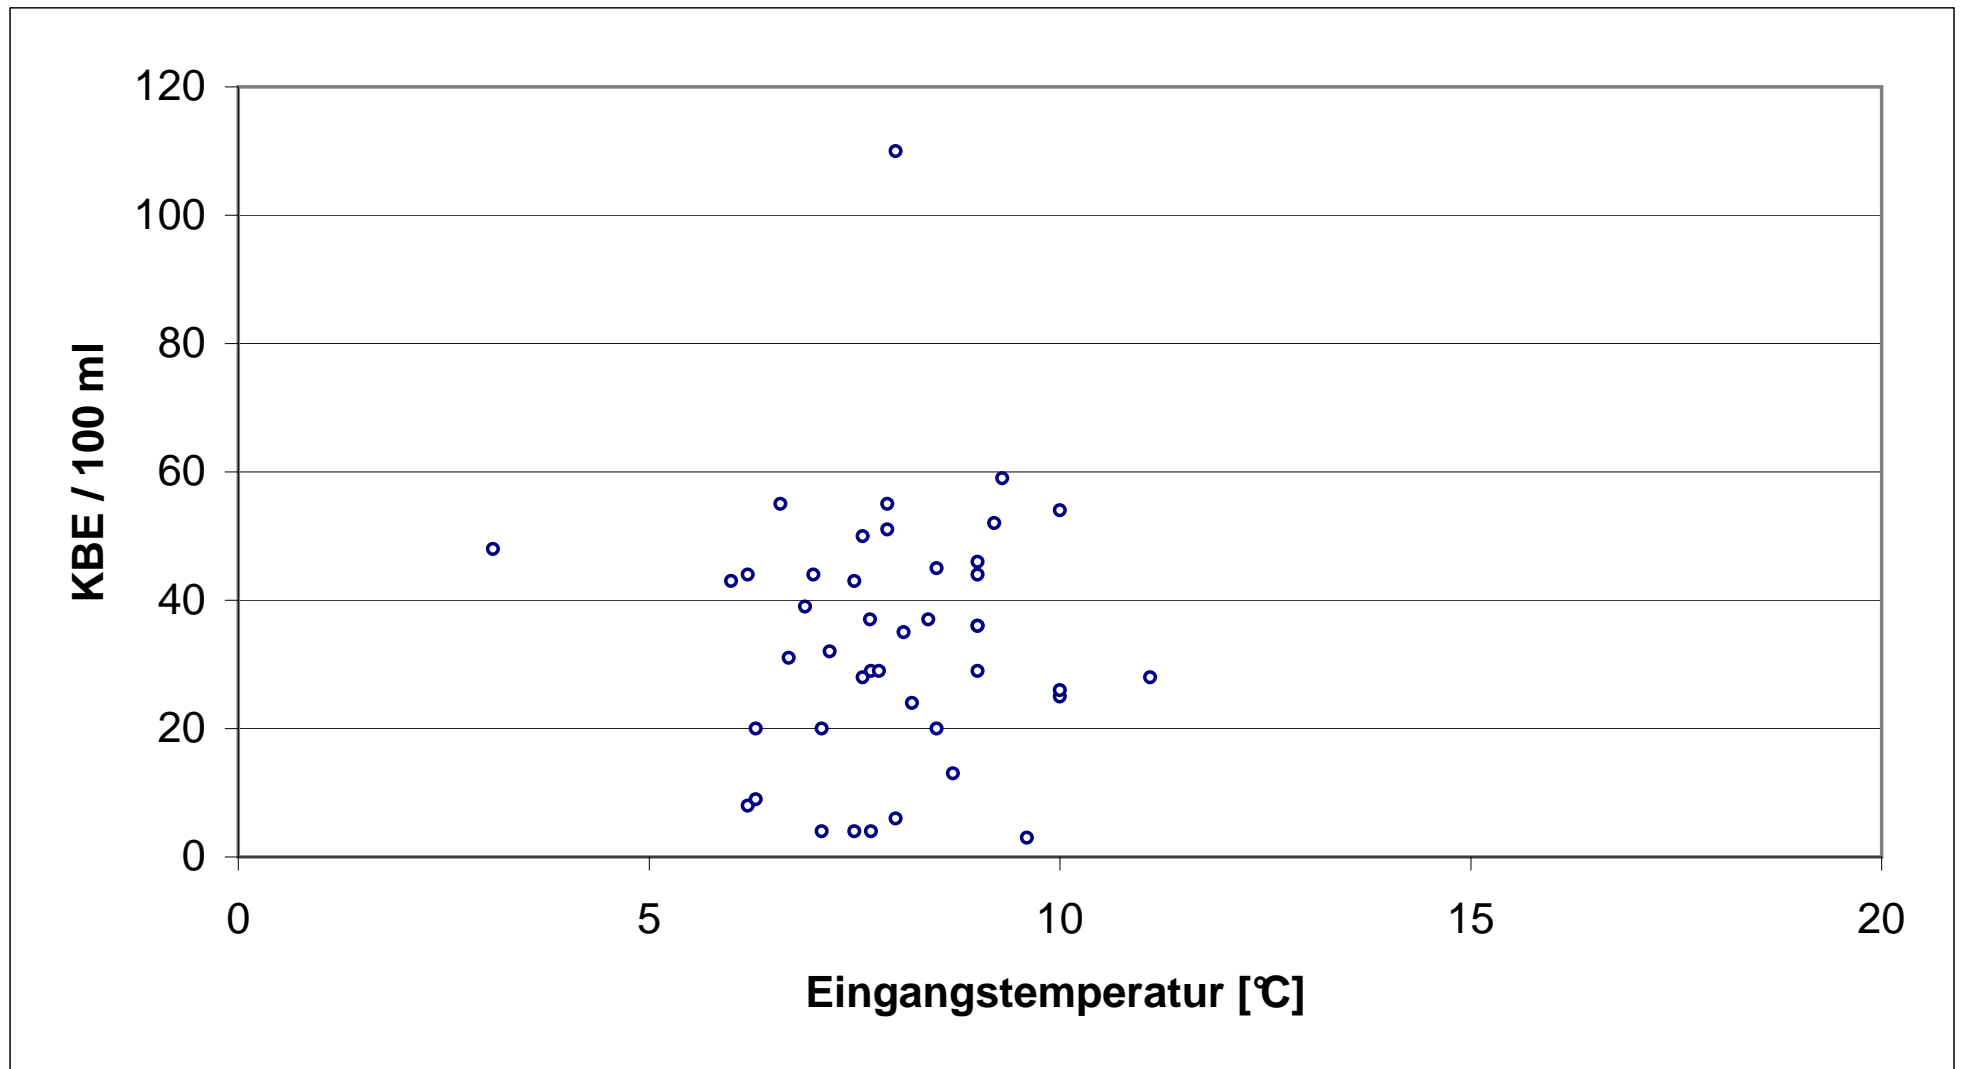


**Abb. 11** KBE (*C. perfringens* Gruppe A) in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur

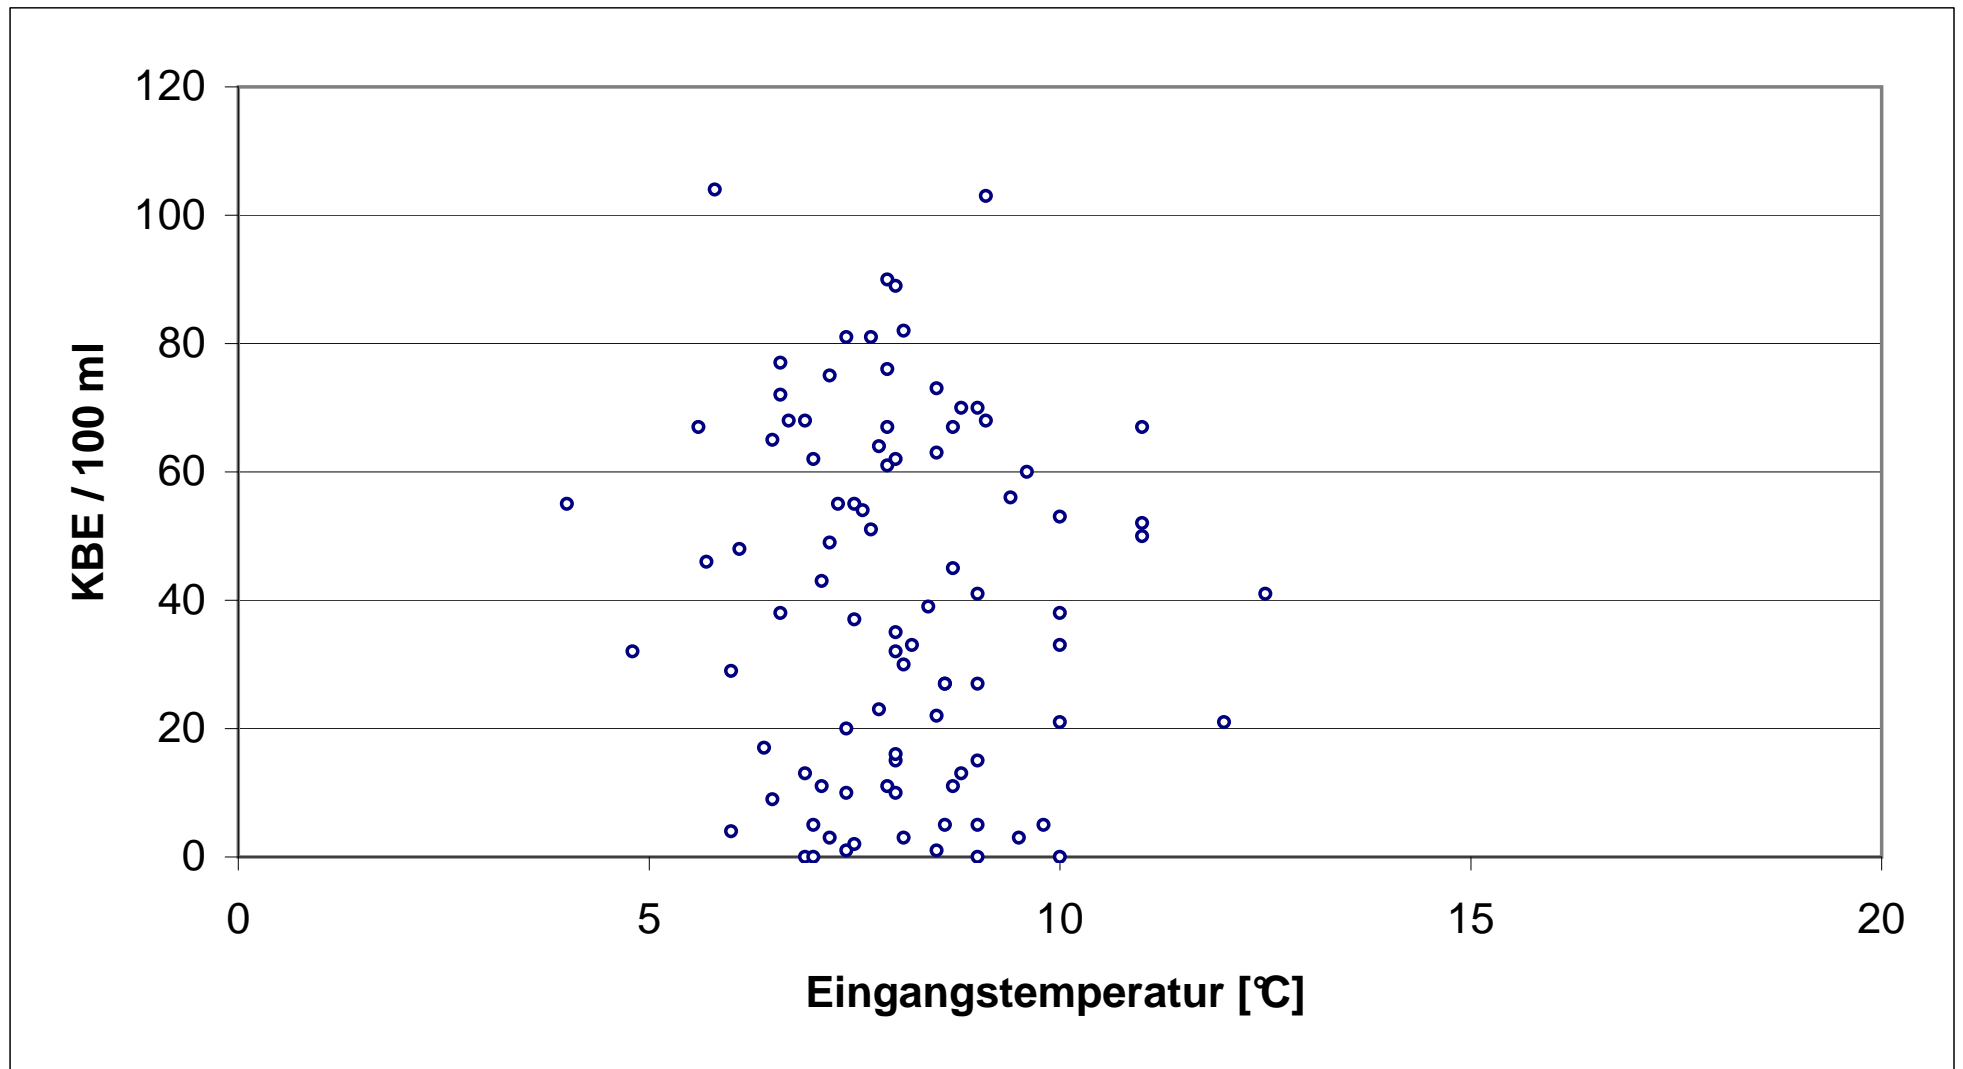


**Abb. 12** KBE (*C. perfringens* Gruppe B) in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur

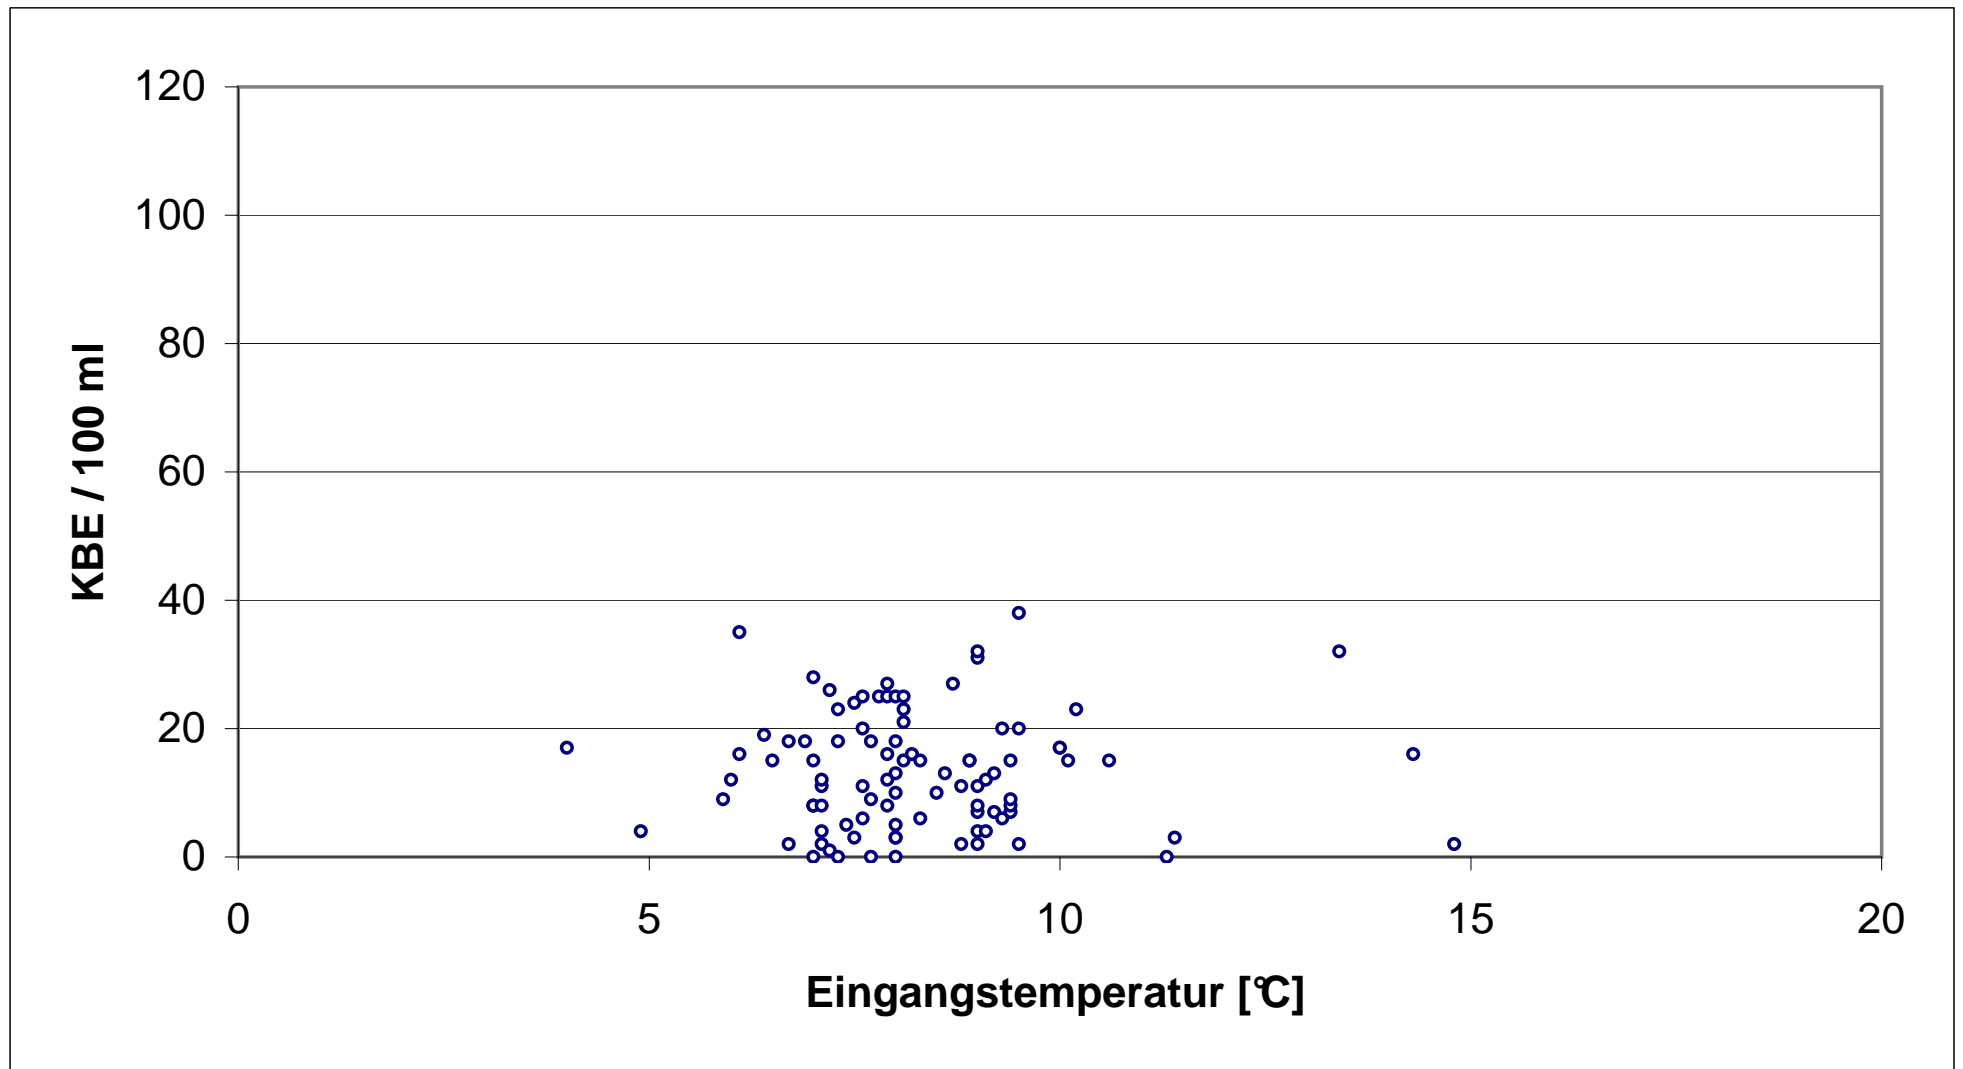


**Abb. 13** KBE (*C. perfringens* Gruppe C) in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur

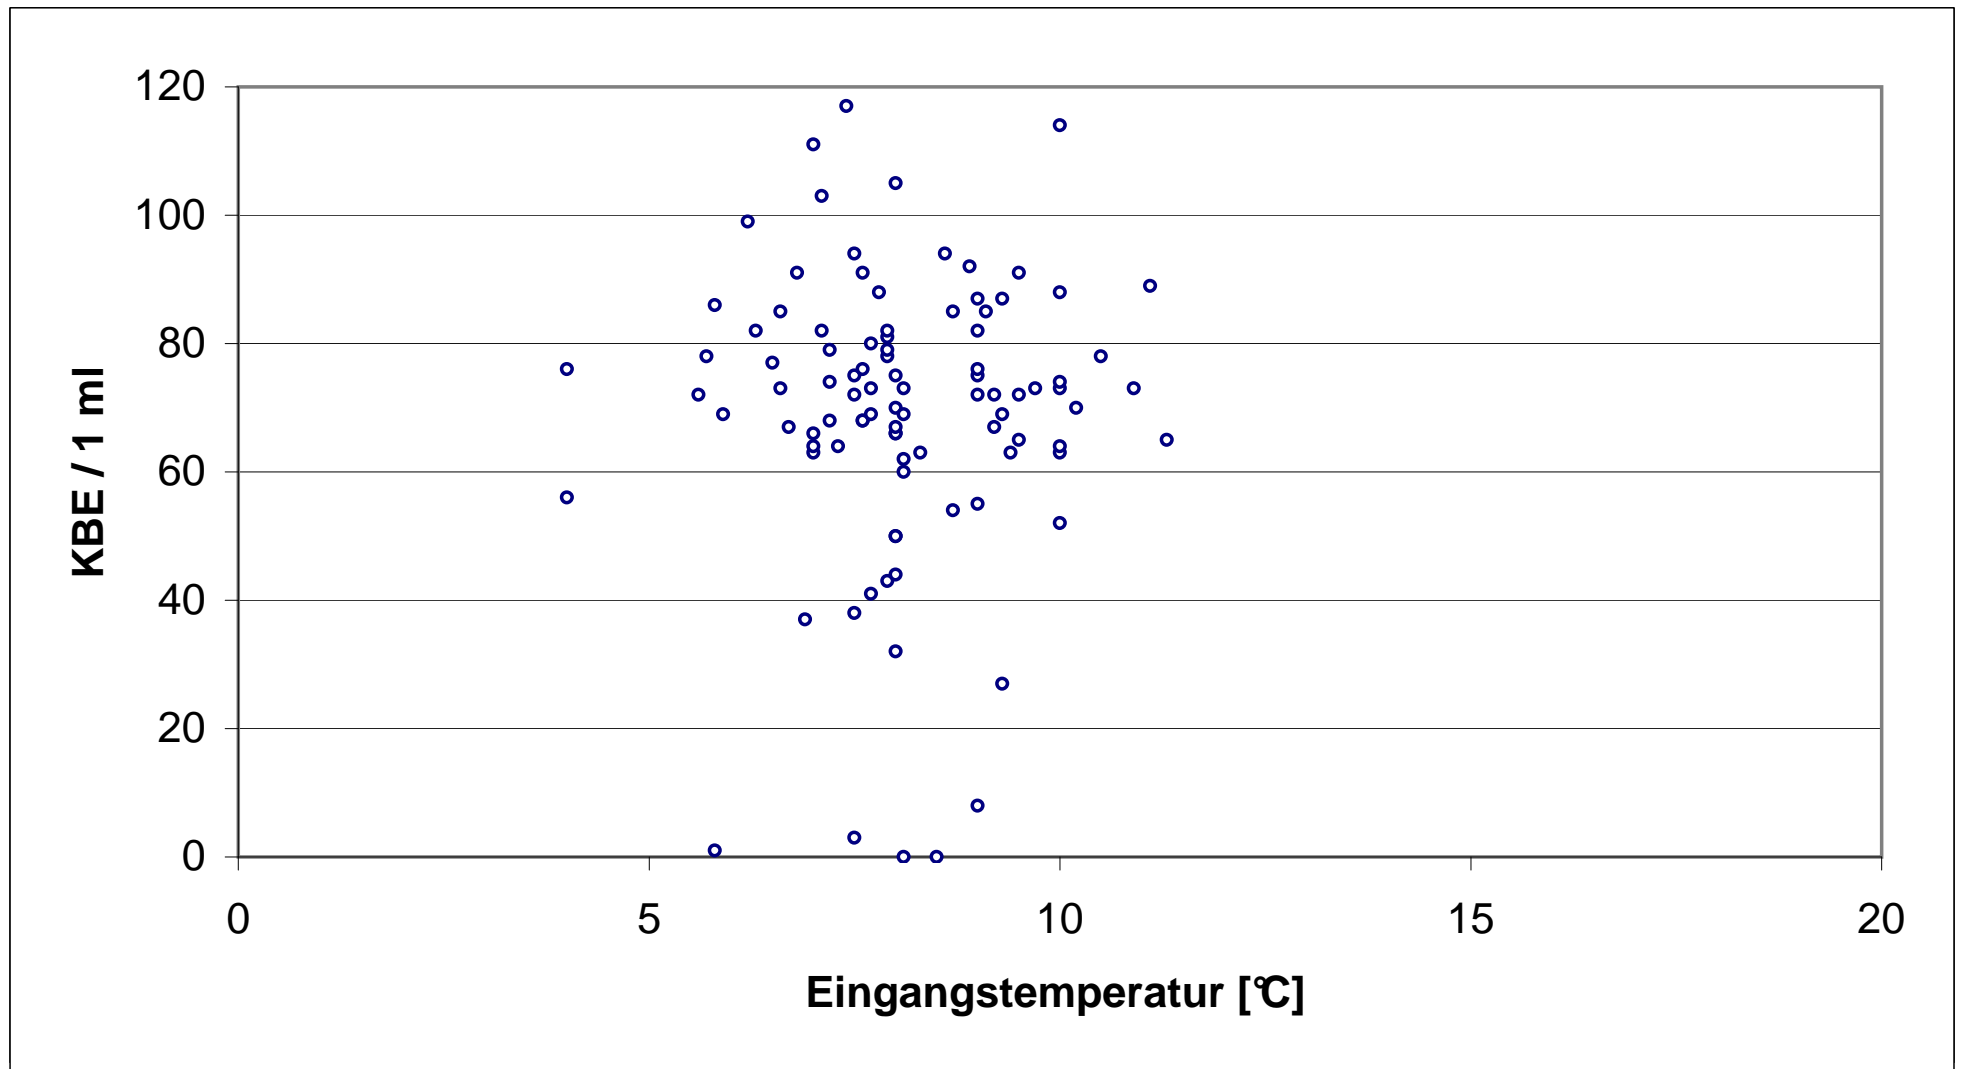

**Abb. 14** KBE (*Legionella pneumophila* Gruppe A) in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur

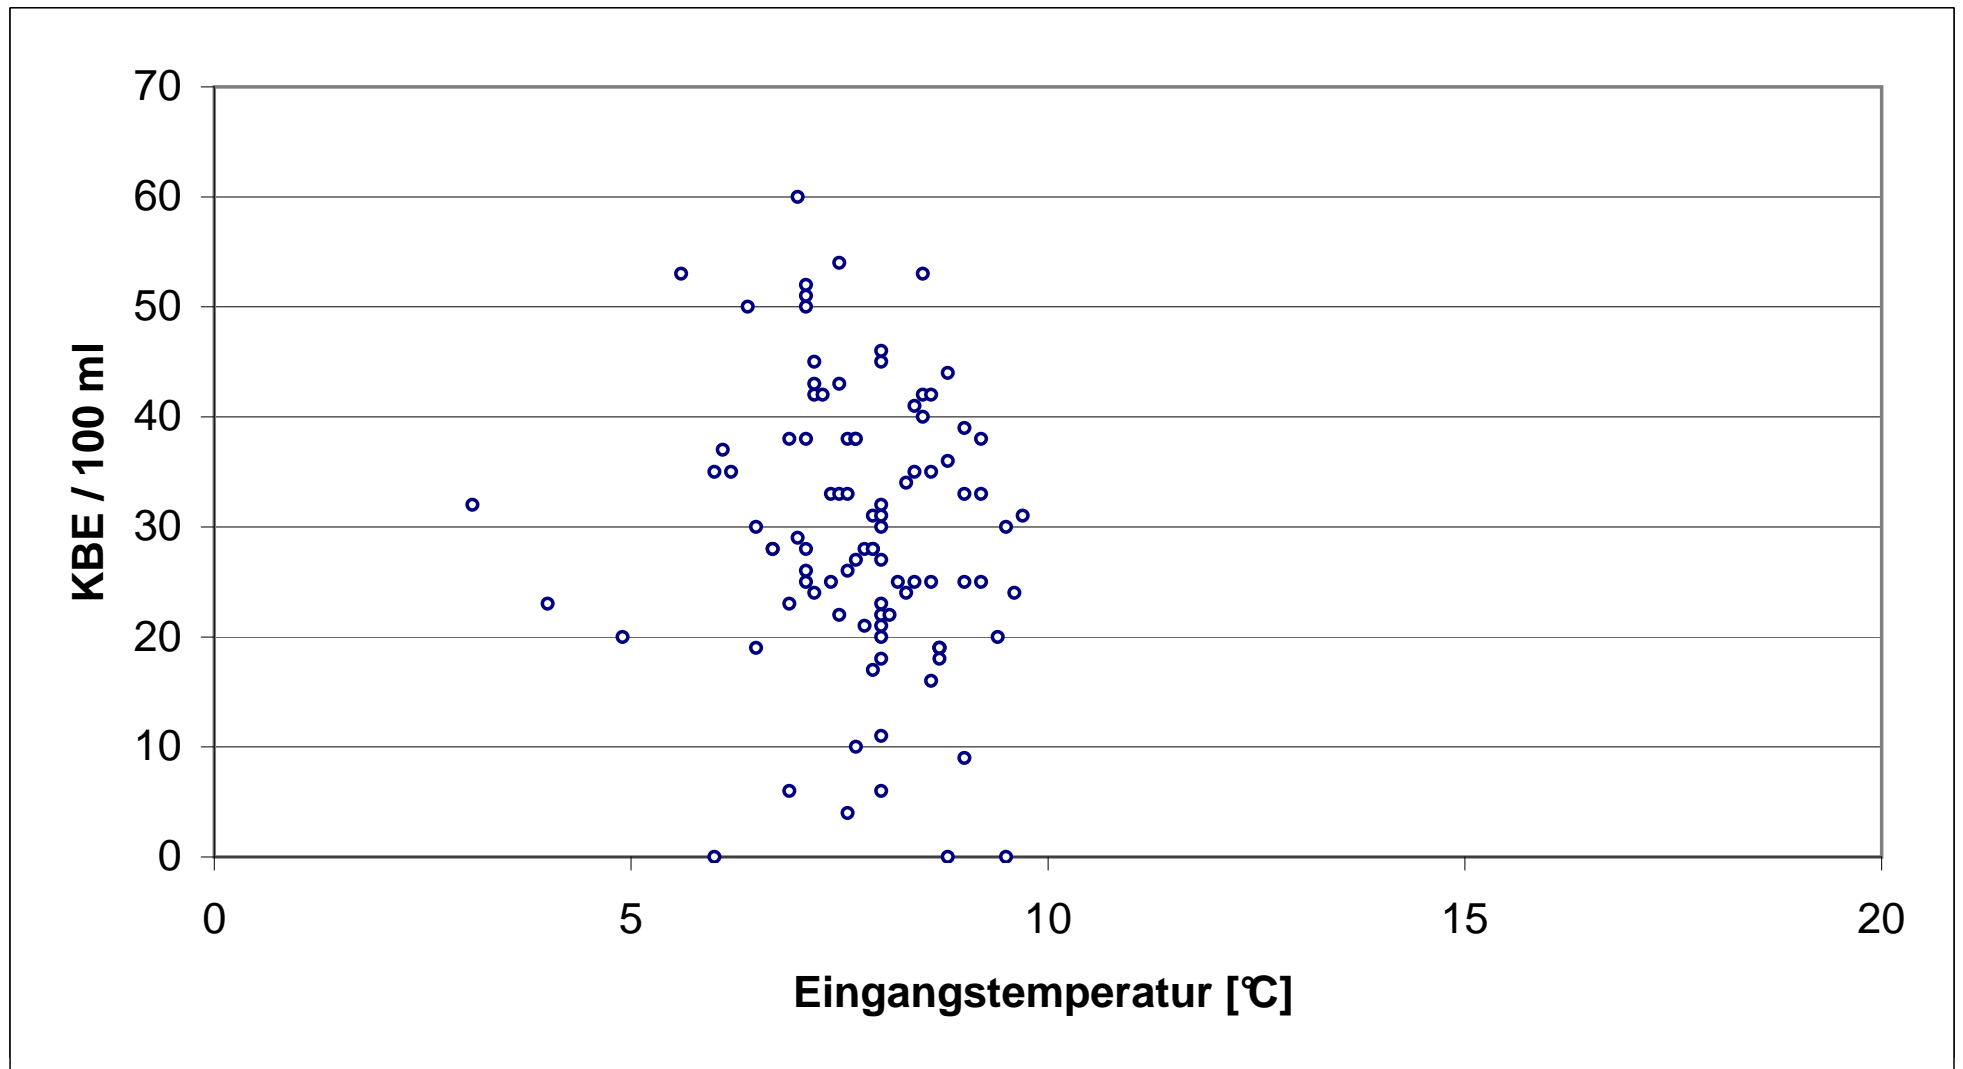


**Abb. 15** KBE (*Legionella pneumophila* Gruppe B) in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur

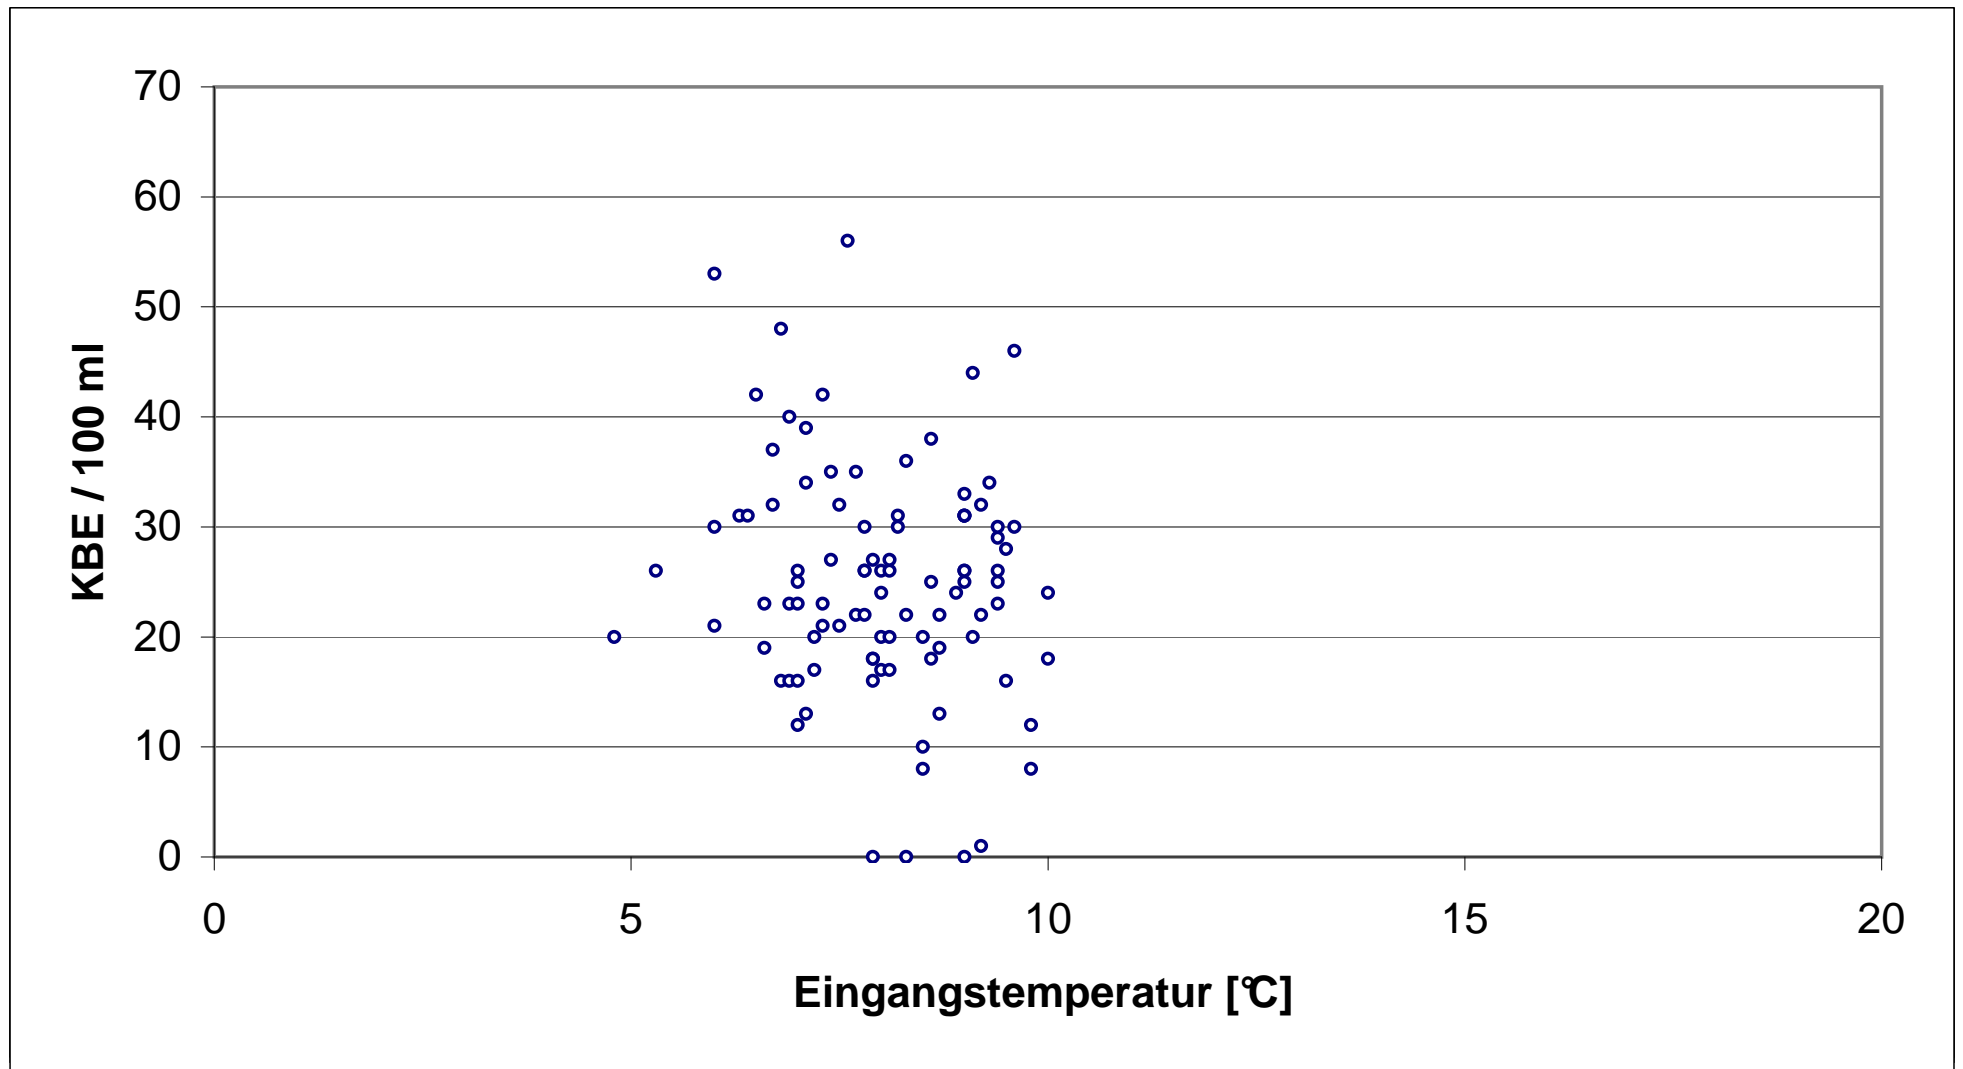


**Abb. 16** KBE (*Legionella pneumophila* Gruppe C) in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur




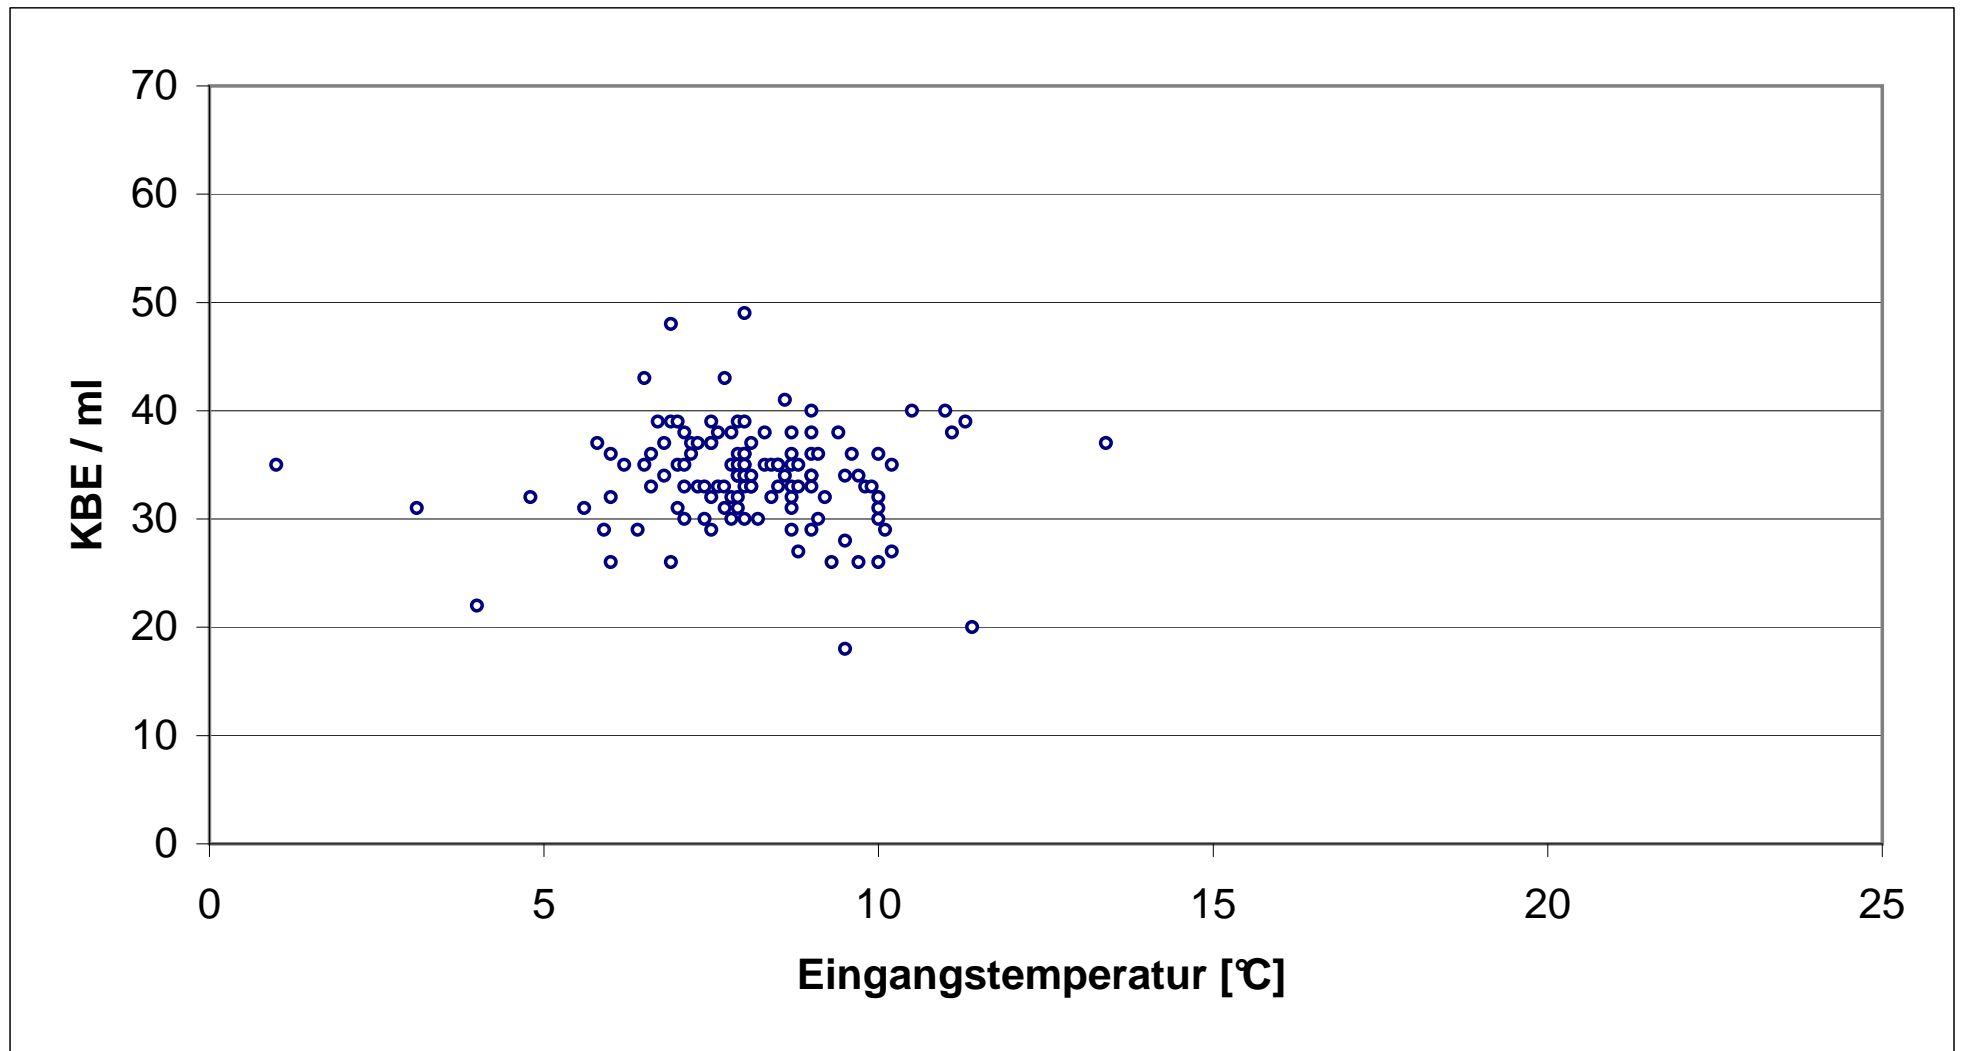


**Abb. 17** Koloniezahlen 22°C [ TrinkwV 2001 Anlg. 5 I d) bb) - Gruppe A] in Abhängigkeit von der

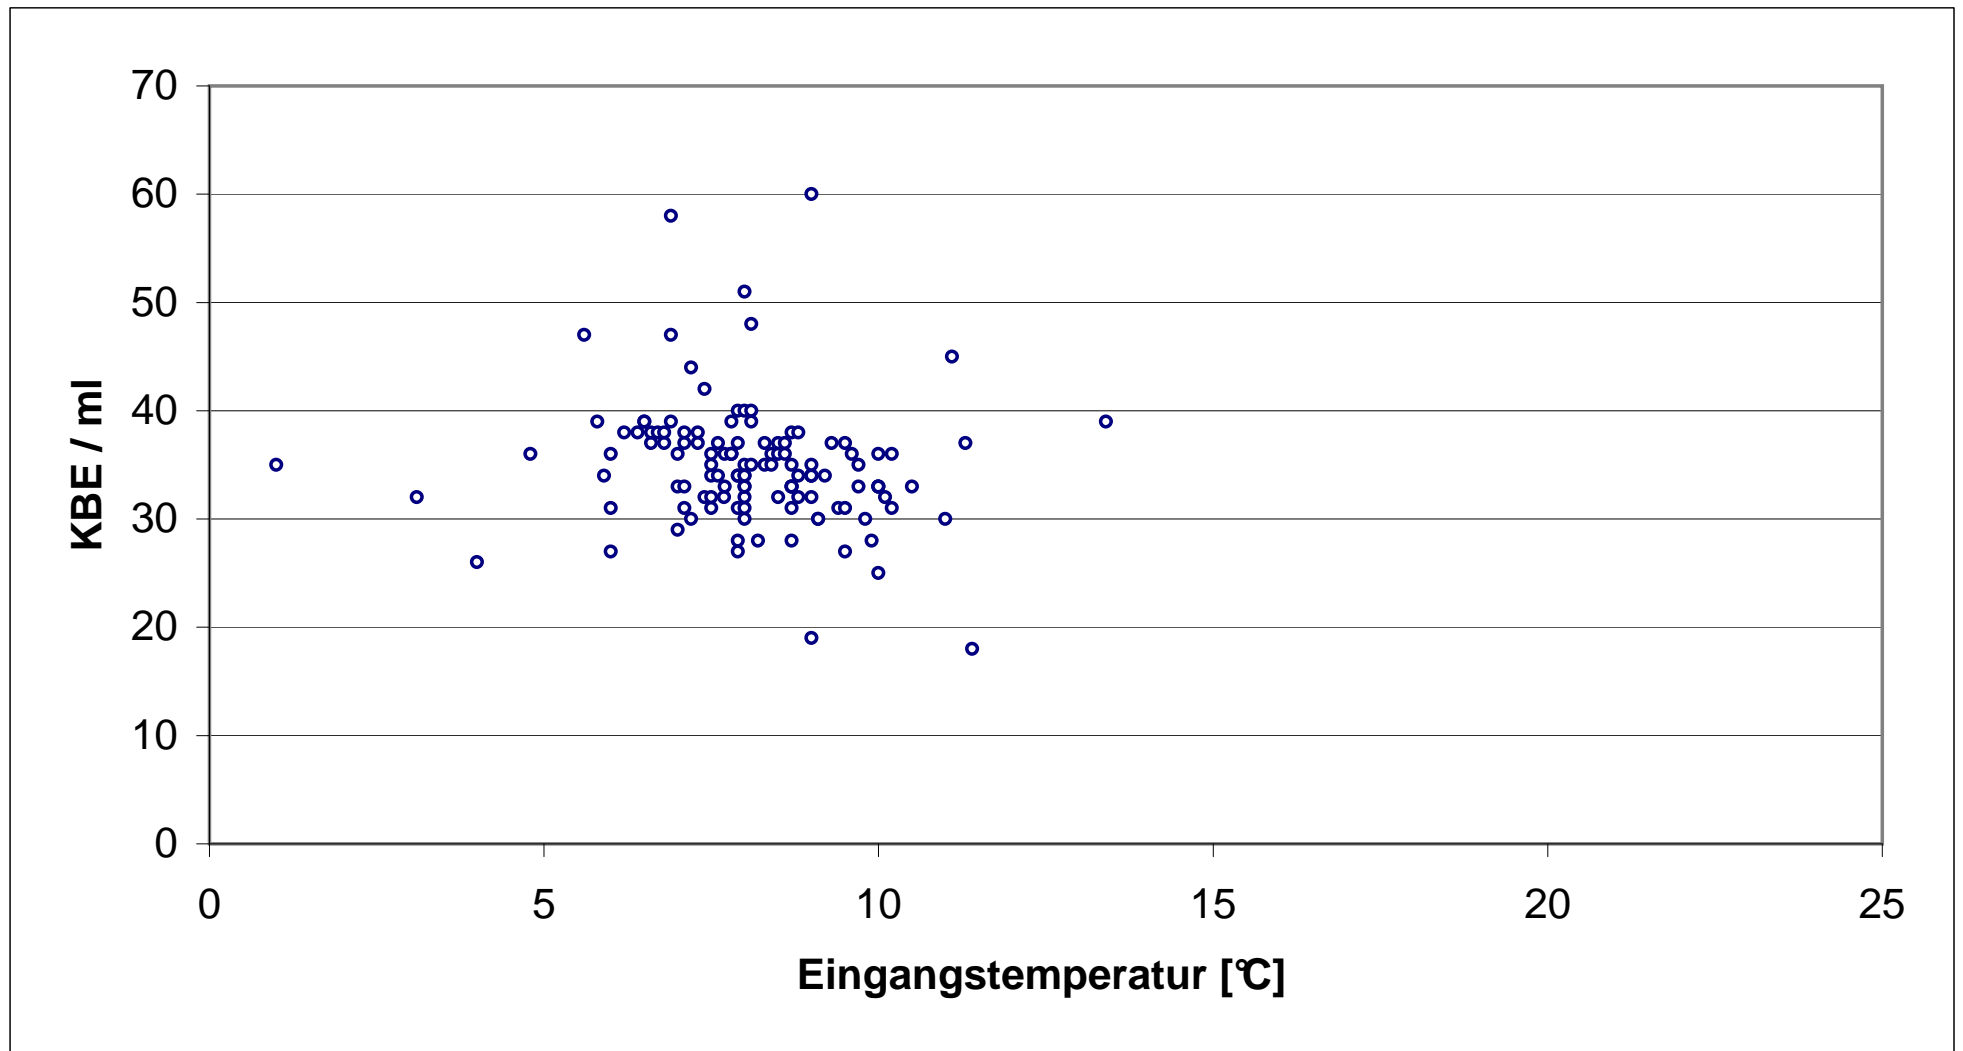


**Abb. 18** Koloniezahlen 36°C [ TrinkwV 2001 Anlg. 5 I d) bb) - Gruppe A] in Abhängigkeit von der

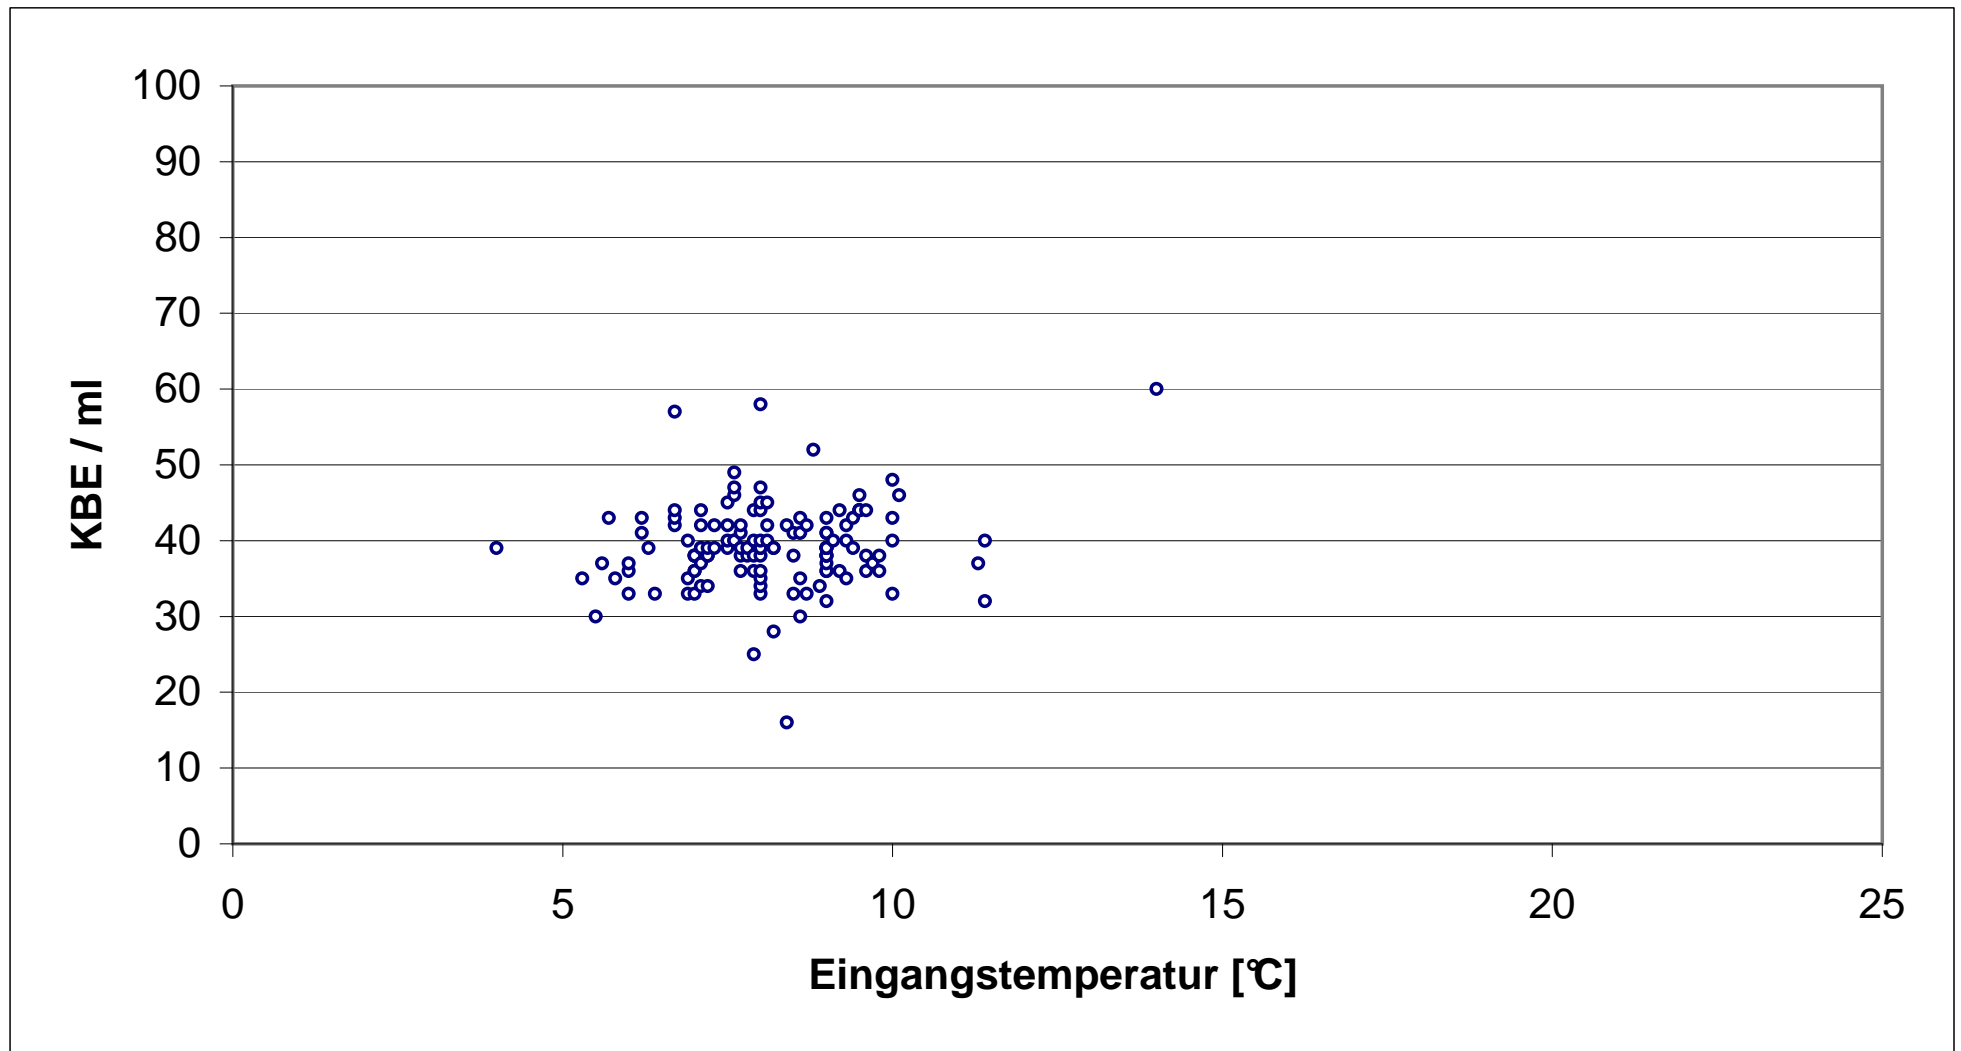


**Abb. 19** Koloniezahlen 22°C [ TrinkwV 2001 Anlg. 5 I d) bb) - Gruppe B] in Abhängigkeit von der

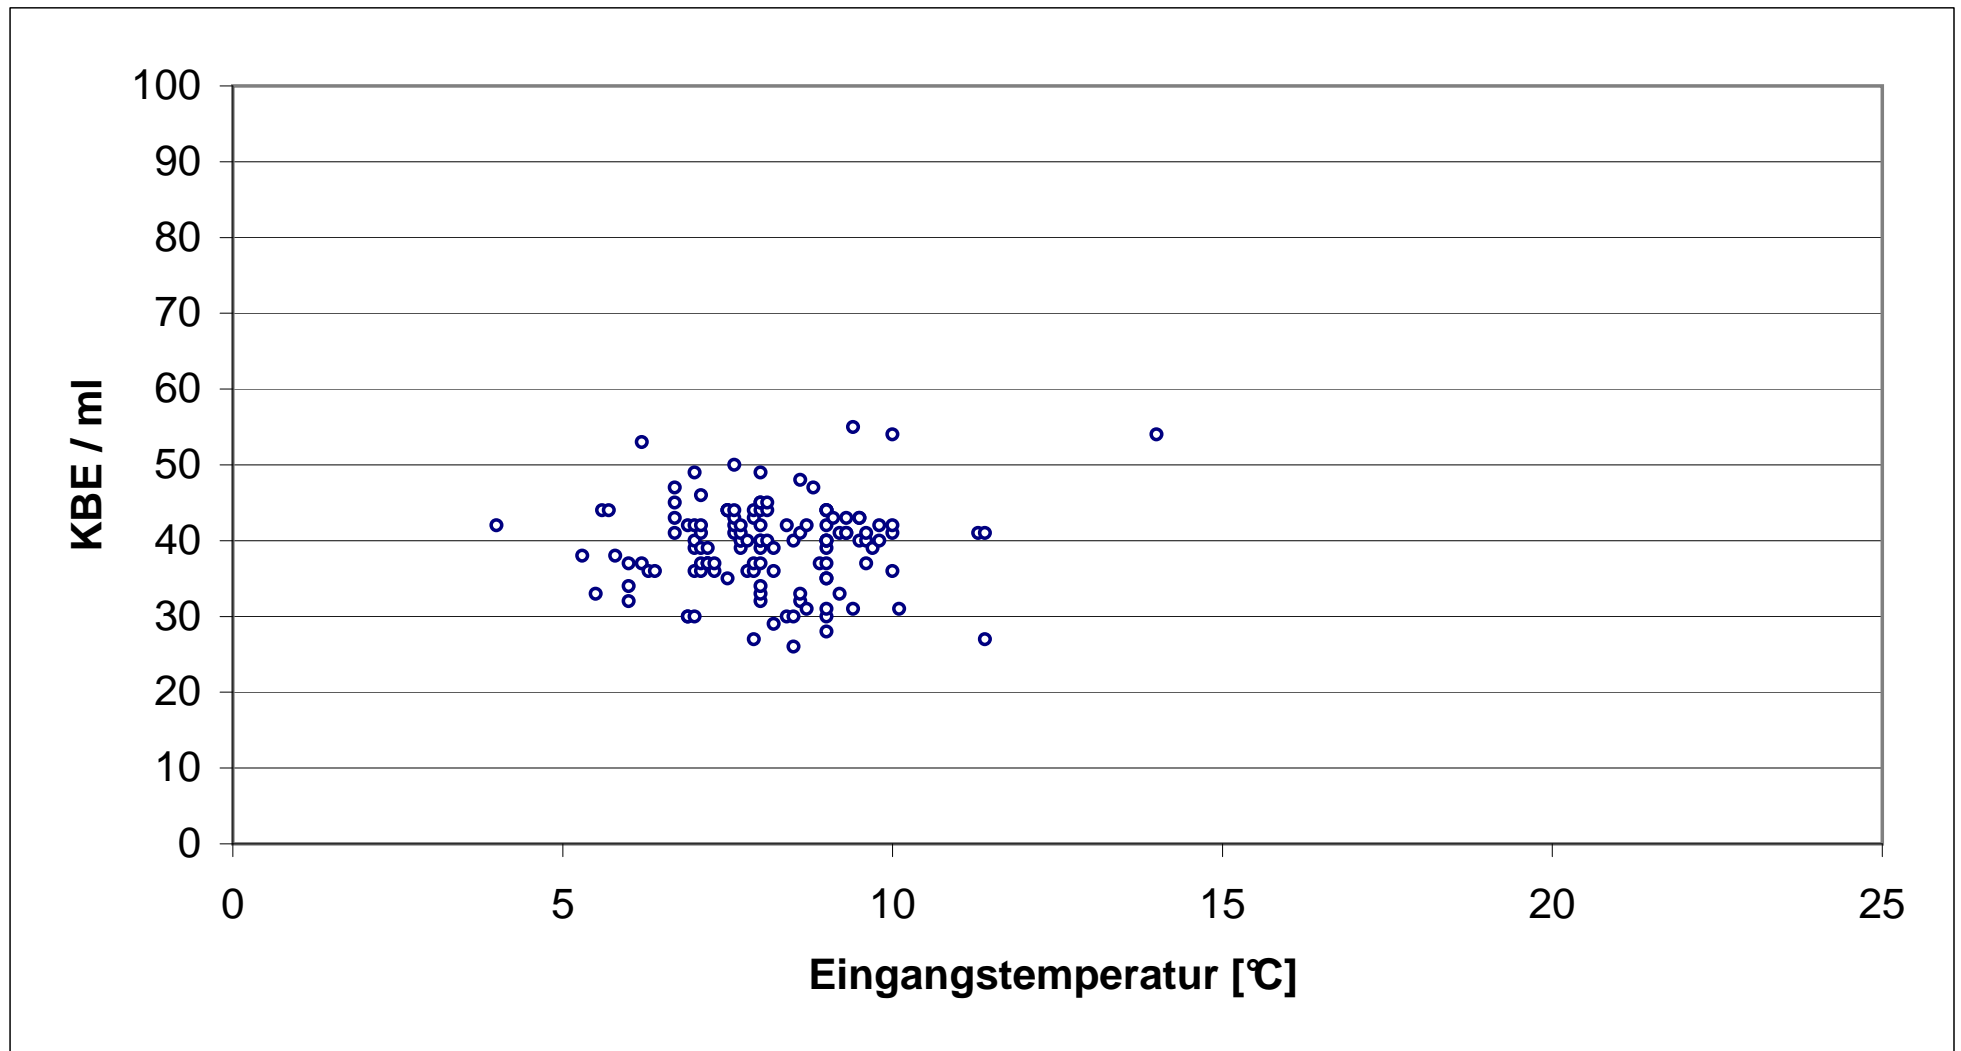


**Abb. 20** Koloniezahlen 36°C [ TrinkwV 2001 Anlg. 5 I d) bb) - Gruppe B] in Abhängigkeit von der

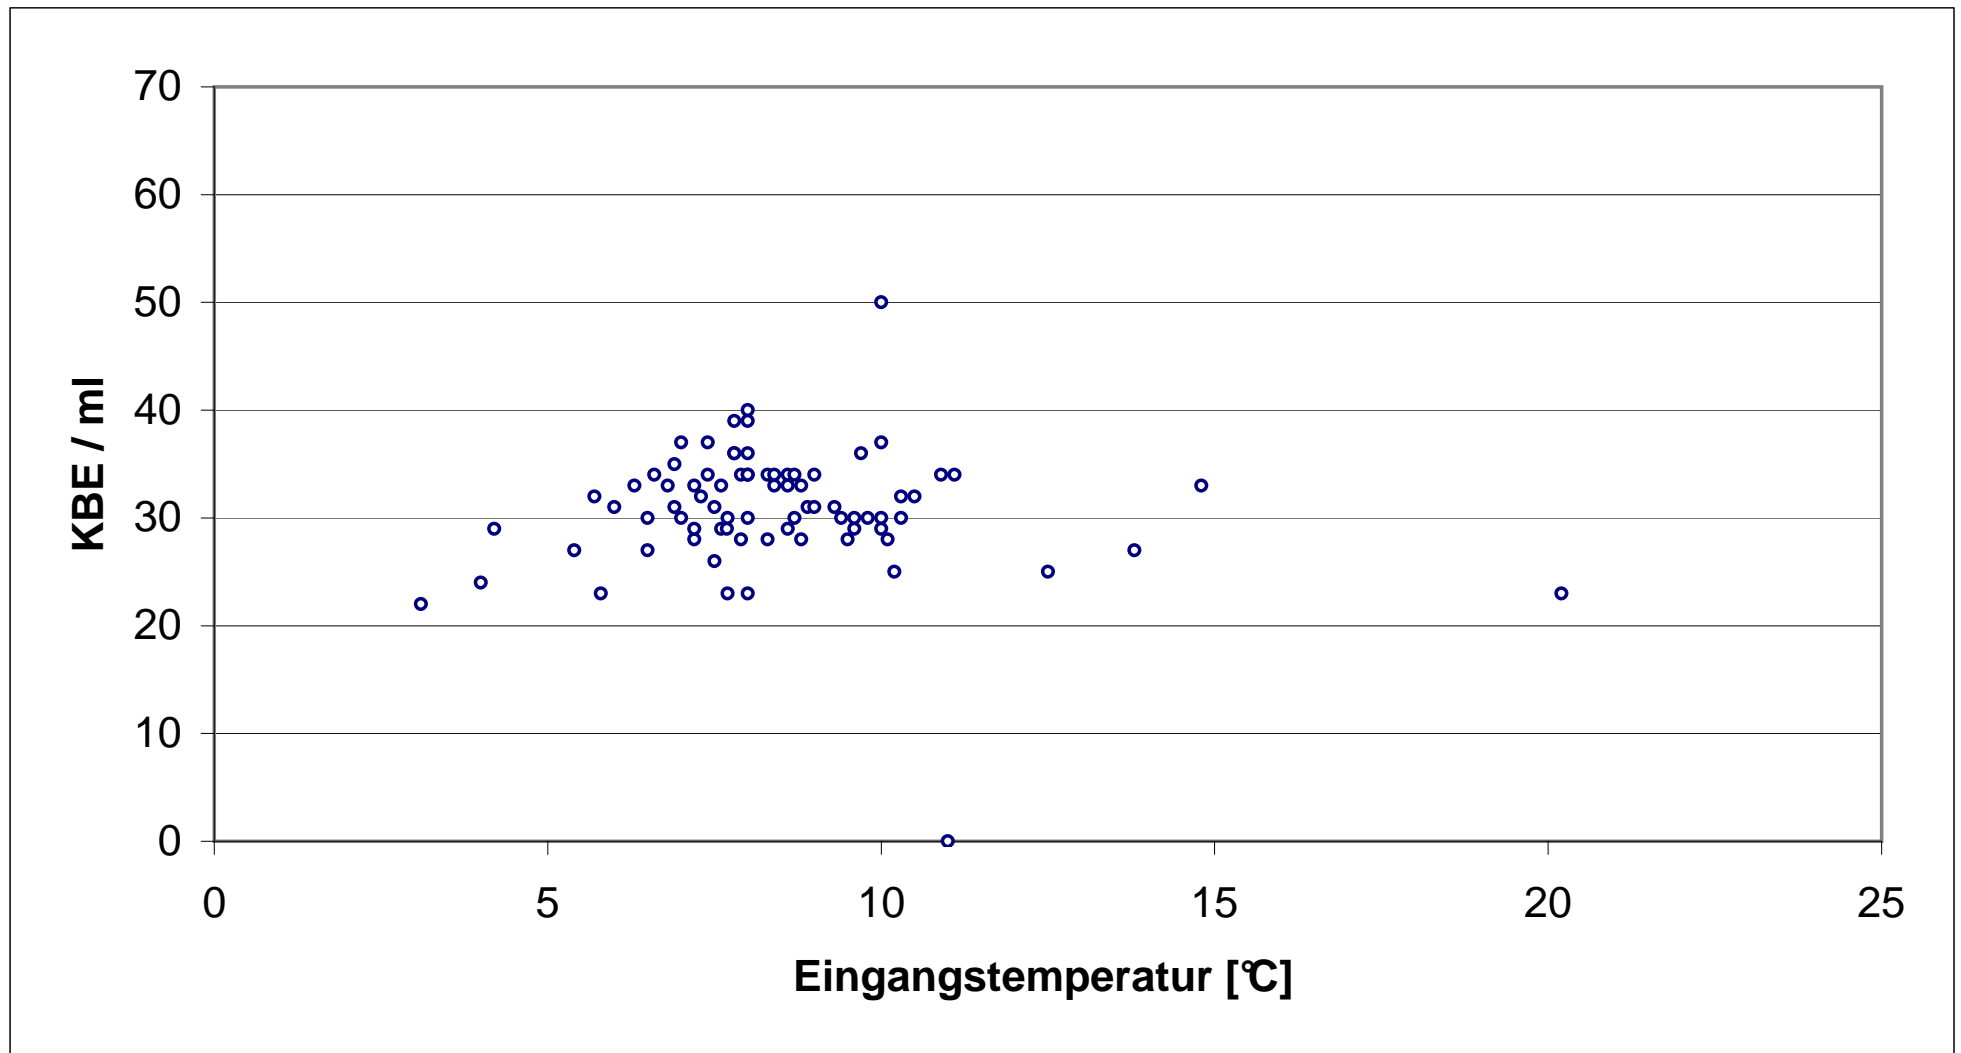


**Abb. 21** Koloniezahlen 22°C ( DIN 6222 - Gruppe A) in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur

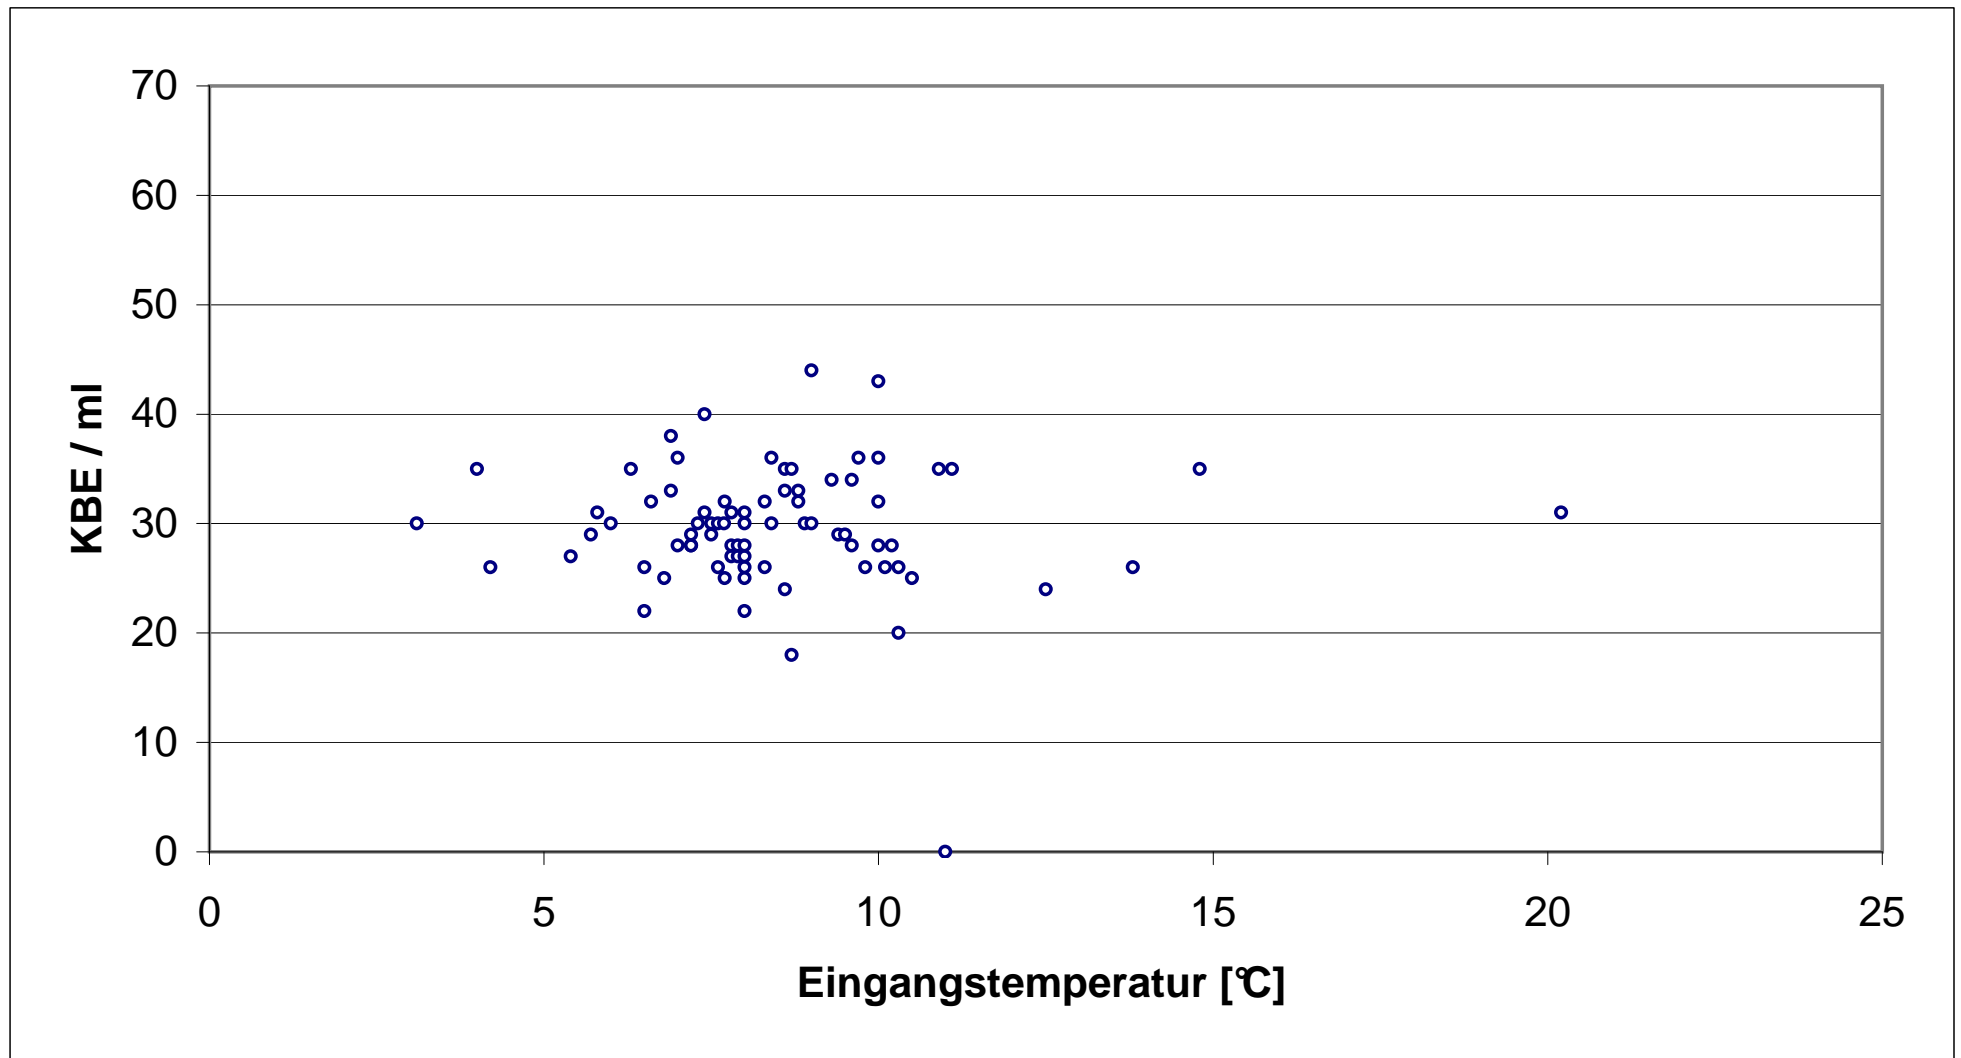

**Abb. 22** Koloniezahlen 36°C ( DIN 6222 - Gruppe A) in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur

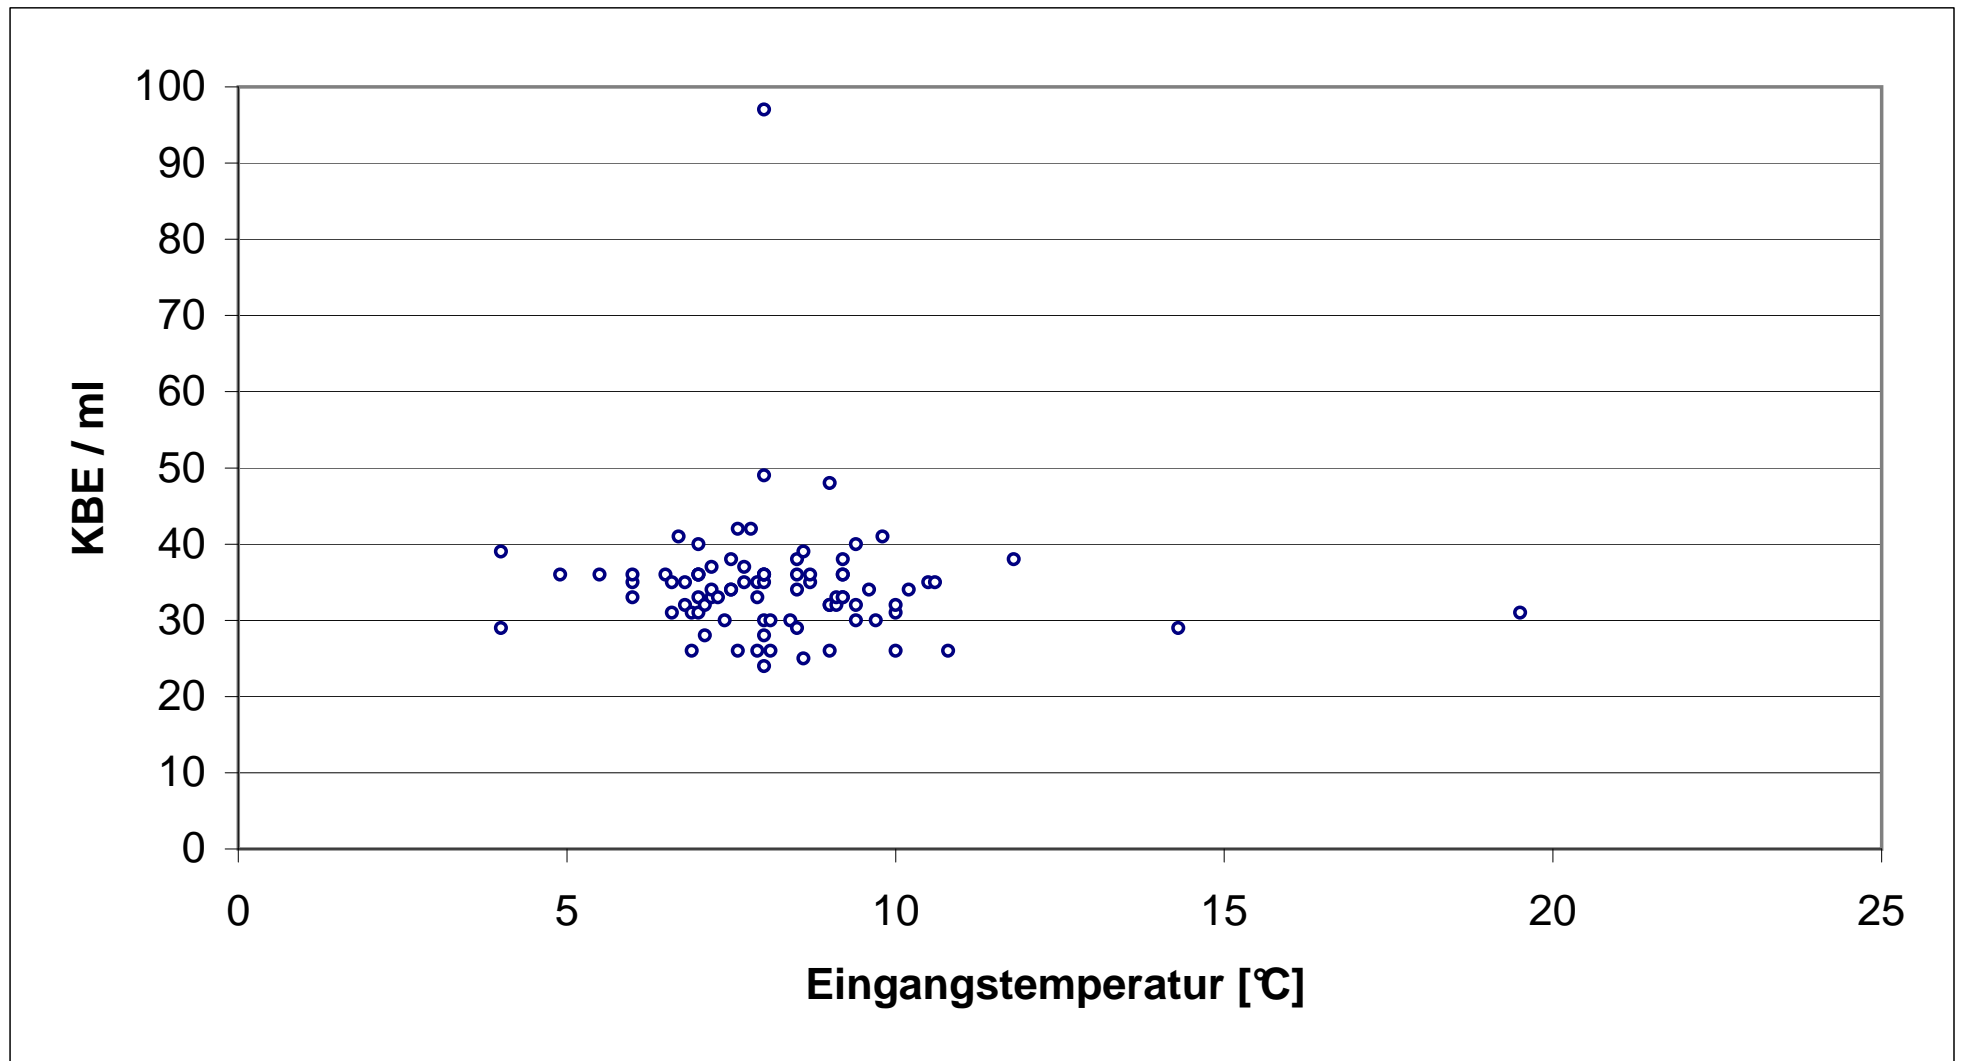

**Abb. 23** Koloniezahlen 22°C ( DIN 6222 - Gruppe B) in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur

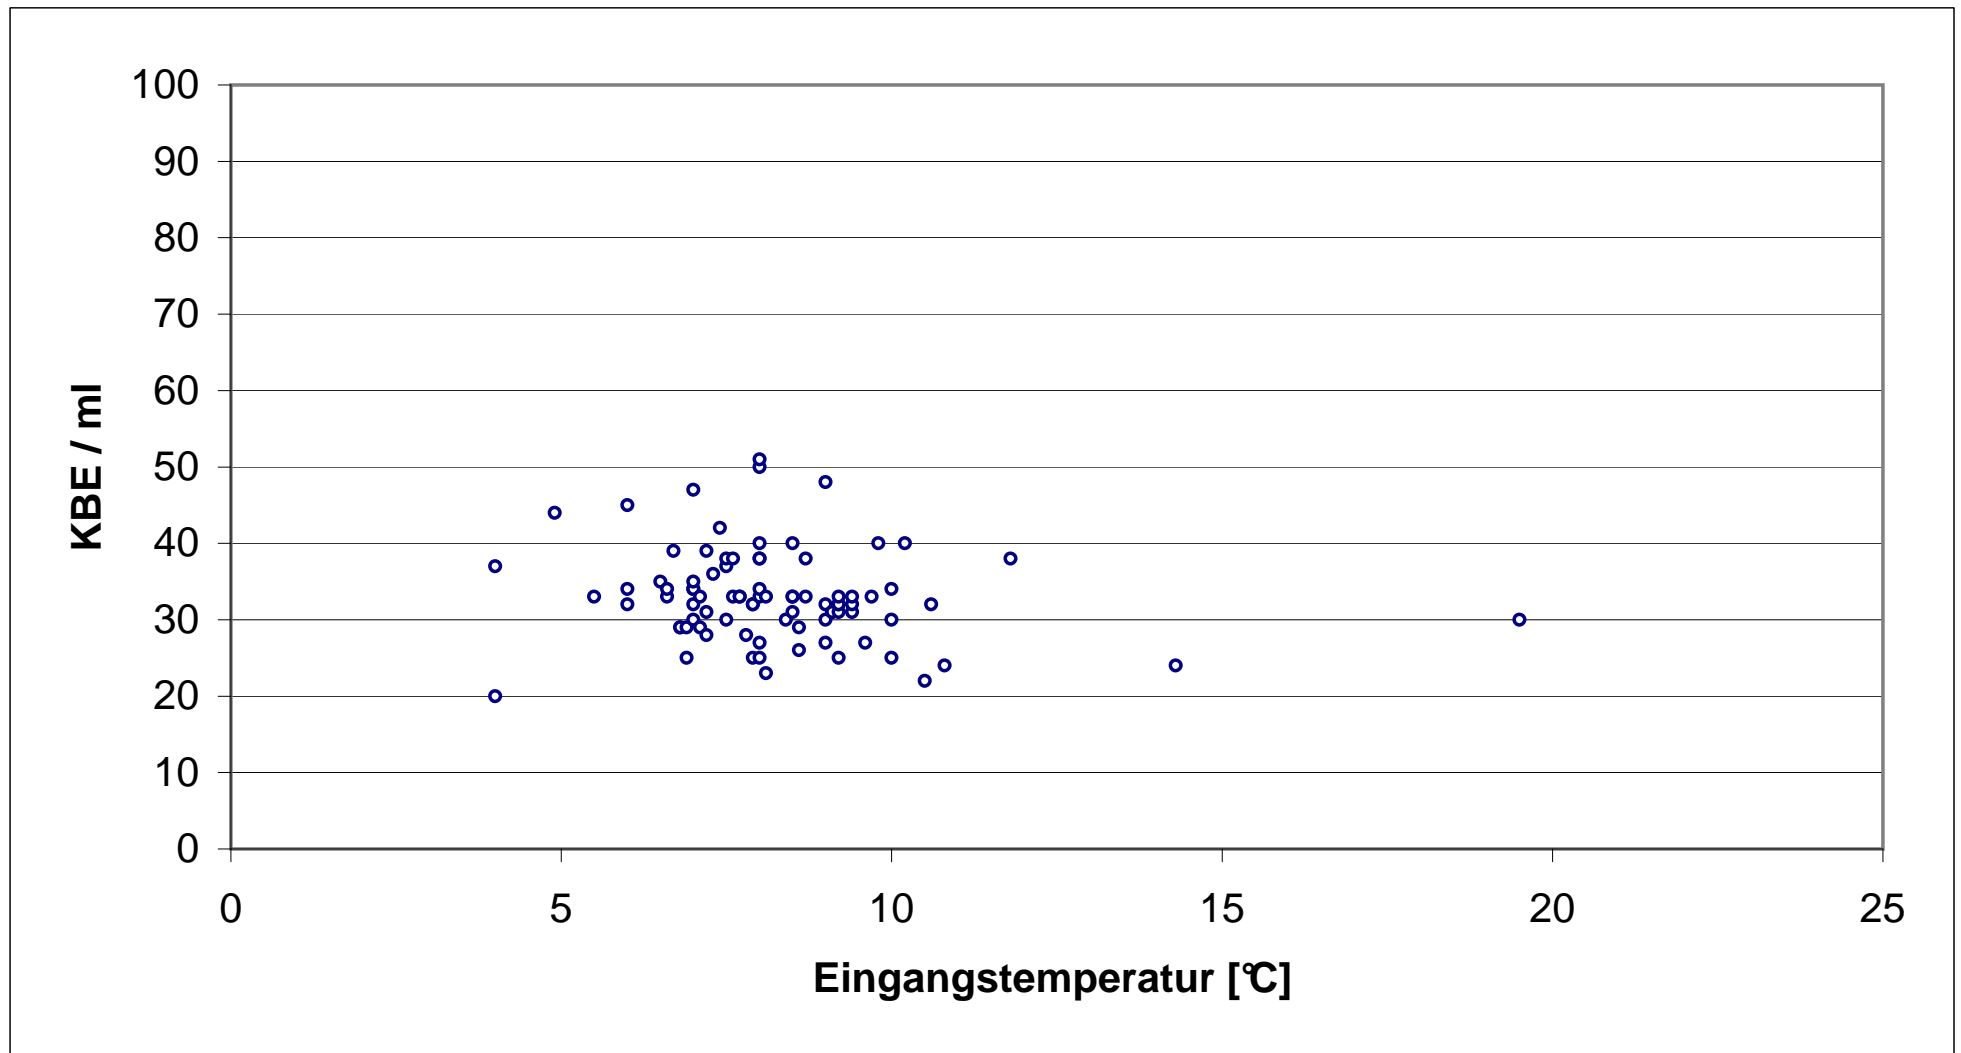

**Abb. 24** Koloniezahlen 36°C ( DIN 6222 - Gruppe B) in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur